



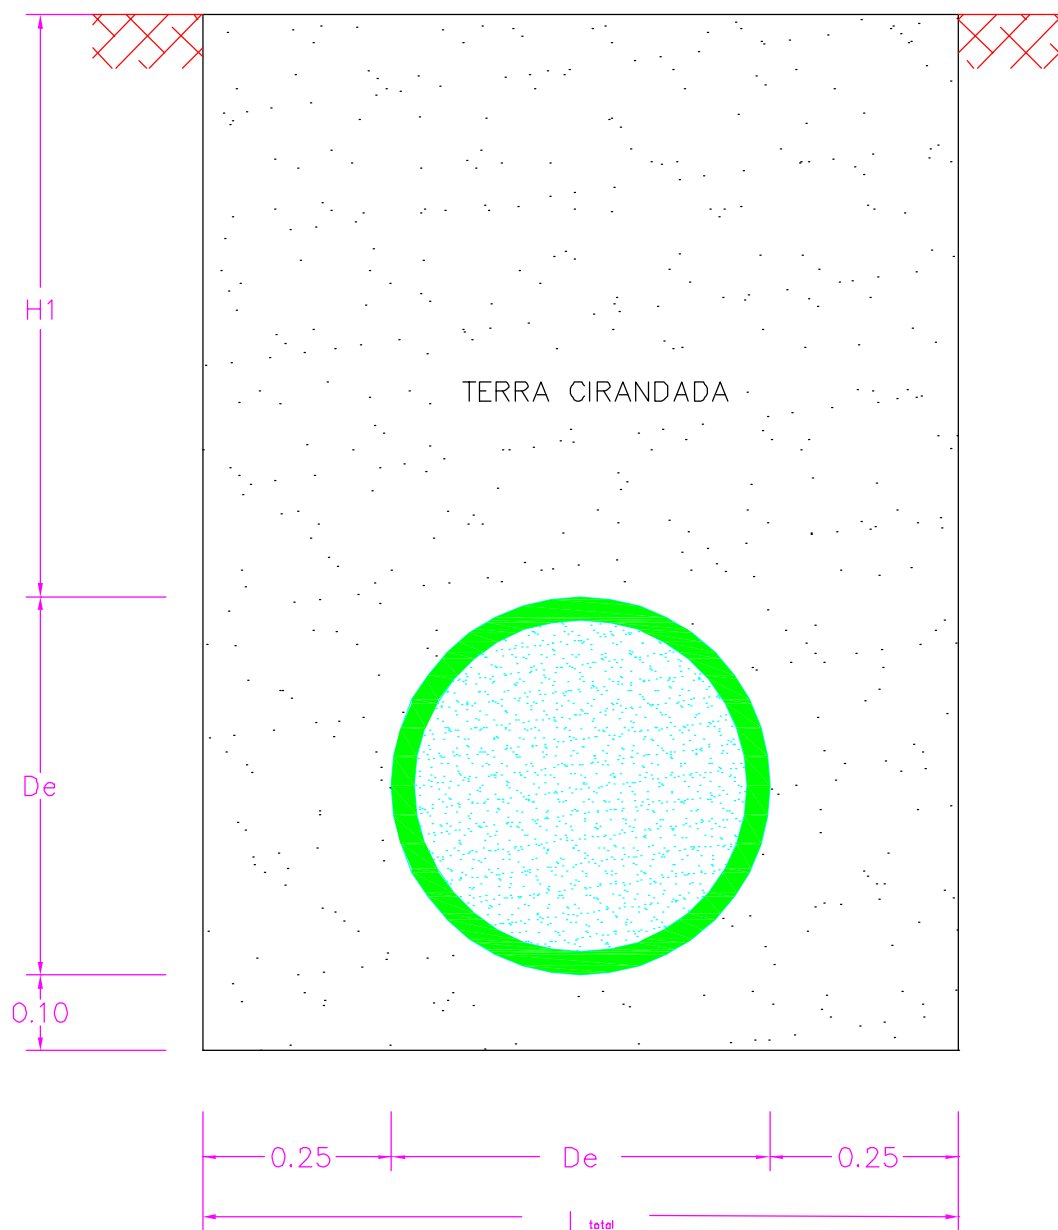

H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

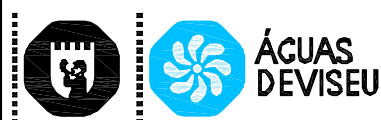

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

LIGAÇÃO DO ESGOTO DO BAIRRO DE SANTA JUSTA A VOUGUINHA

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
VALA DE CONDUTA
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº: 05-2015

PROJ:

TOP:

CAD: 05-2015_Ligacao_bairro_santa_justa_vouguinha

DES:

DATA: 01/2015

OBS:

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

04.01