


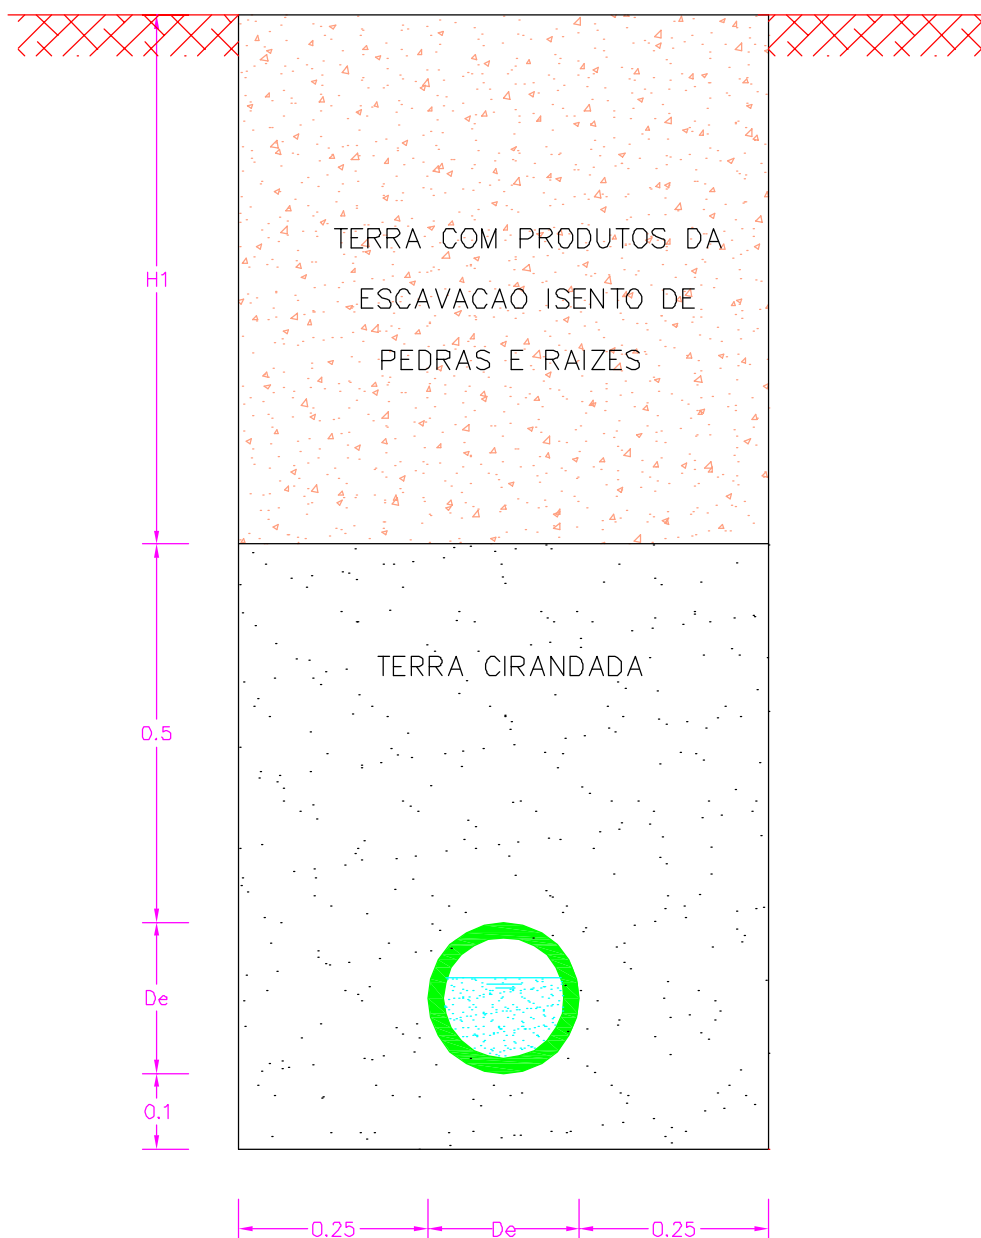

$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

 ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	LIGAÇÃO DO ESGOTO DO BAIRRO DE SANTA JUSTA A VOUGUINHA		PROJETO Nº: 05-2015
	DESENHOS DE PORMENOR TIPO VALA DE COLETORES PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO		PROJ:
			TOP:
			CAD: 05-2015_Ligacao_bairro_santa_justa_vouguinha
			DES:
			DATA: 01/2015
			OBS:
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		ESCALA (S):	04.02
		H= S/E V= S/E	