







Curvas em Planta a 90º

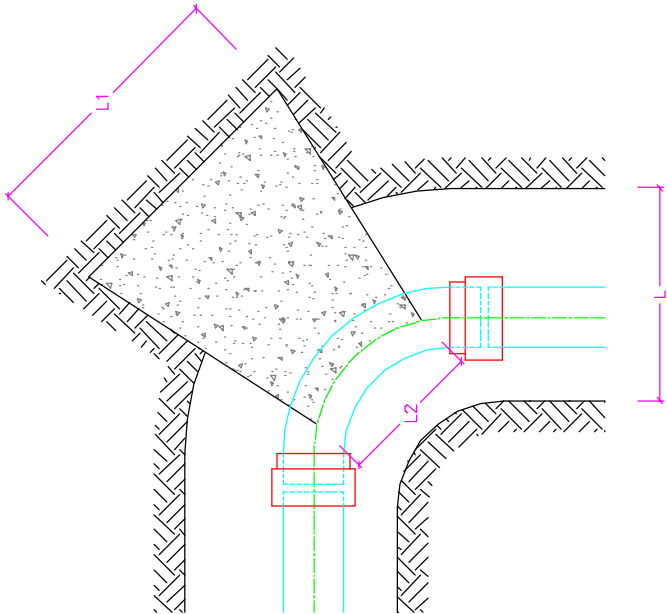

Curvas em Planta a 45º

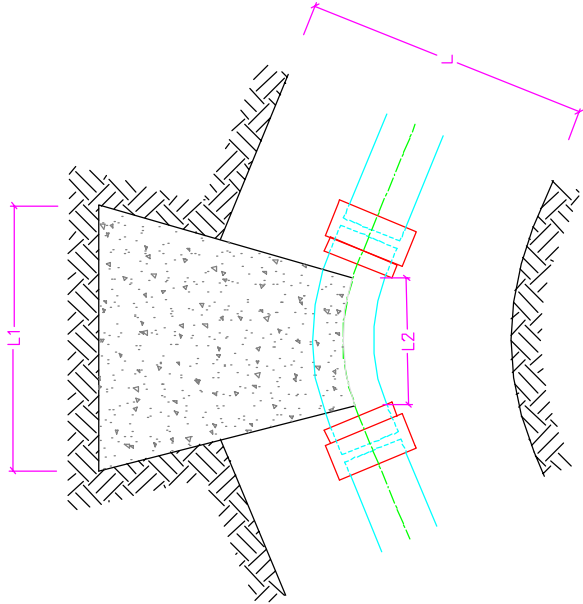

Curvas em Perfil

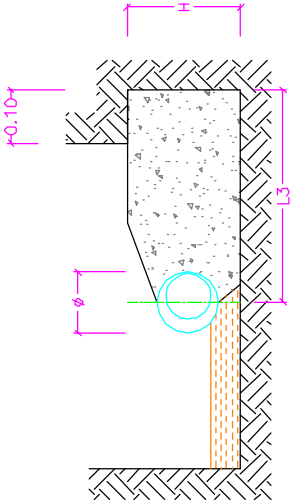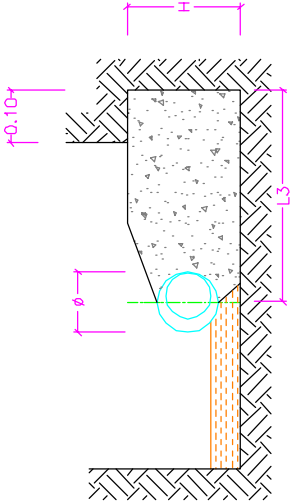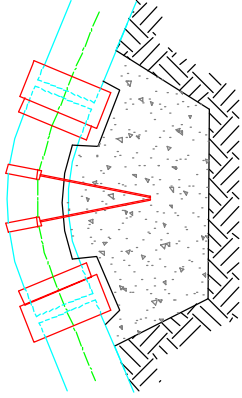

Nota: Os mачios de amarraçāo sęrō construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	φ	DIMENSŐES (m)				PN	φ	DIMENSŐES (m)			
		H	L1	L	L2			H	L1	L	L2
0.6	Atę 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONVEL NO ACESSŐRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	0.6	Atę 60	0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONVEL NO ACESSŐRIO ENTRE AS 2 JUNTAS
	80 E 100	0.20	0.35				80 E 100	0.20	0.20		
	125 E 150	0.30	0.50				125 E 150	0.25	0.35		
0.9	Atę 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONVEL NO ACESSŐRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	0.9	Atę 60	0.15	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONVEL NO ACESSŐRIO ENTRE AS 2 JUNTAS
	80 E 100	0.25	0.40				80 E 100	0.20	0.30		
	125 E 150	0.40	0.60				125 E 150	0.30	0.40		
1.2	Atę 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONVEL NO ACESSŐRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	1.2	Atę 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONVEL NO ACESSŐRIO ENTRE AS 2 JUNTAS
	80 E 100	0.30	0.50				80 E 100	0.25	0.35		
	125 E 150	0.50	0.60				125 E 150	0.35	0.45		



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU



DESENHOS DE PORMENOR TIPO
MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROJETO Nº : 05 – 2015

PROJ:

TOP:

CAD :tip-2015_Ligacao_borro_santa_justa_vouguinha

DES:

DATA: 01/2015

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

04.05

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO