

Logradouro de Marvila

CLIENTE	Município de Santarém Rua do Marquês 2005-246 Santarém T: 243 304 200 geral@cm-santarém.pt
ARQUITECTURA PAISAGISTA	Eng.ª Mariana Almeida, Paisagista, Lda Estúdios Paisagísticos, Lda Estrada Nacional 108, 1990-001 Lisboa T: 214 582 169 malm@studiospaisagisticos.pt Arq.ª Sofia Colares Faria, Técnica responsável
FUNDACOES E ESTRUTURAS	Eng.ª Sofia Colares Faria Rua da Madalena, 139, 2º 1100-319 Lisboa T: 218 821 476 geral@propegnatarios.com Eng.ª Paulo Cardoso, Técnico responsável
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	Copyping - Consultores e Projectistas de Engenharia, Lda. Rua Elias S. Fernandes 9, 4º D. Camarate, 2790-460 Lisboa Eng.ª Antónia Almeida, Técnico responsável
ÁGUAS E ESGOTOS	Natropag - Gabinete de Engenharia CMA, Lda. Rua da Madalena, 139, 2º 1100-319 Lisboa T: 218 821 476 geral@propegnatarios.com Eng.ª Natália Silva, Técnico responsável
FECHA	16 de Maio de 2011 R: 214 818 215 geral@ltda.pt T: 214 818 215 geral@ltda.pt Eng.ª Bárbara Moura Pereira, Técnico responsável

QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO EXTERIOR EXISTENTE NA TRASEIRA DA PRACETA BENTO DE JESUS CARAÇA

ÁGUAS E ESGOTOS - PROJECTO DE EXECUÇÃO

1

ESCALA	ASIMULADAS
DATA	Setembro 2011
ESGOTOS DOMESTICOS E PLUVIAIS	E.D.P. 2
PORMENORES	
FICHEIRO	esg2_santem11



Eng.ª Mariana Almeida, Paisagista, Lda.

Estúdios Paisagísticos, Lda.

Estrada Nacional 108, 1990-001 Lisboa

T: 214 582 169 malm@studiospaisagisticos.pt

Arq.ª Sofia Colares Faria, Técnica responsável

Eng.ª Sofia Colares Faria, Técnica responsável

Eng.ª Paulo Cardoso, Técnico responsável

Copyping - Consultores e Projectistas de Engenharia, Lda.

Rua Elias S. Fernandes 9, 4º D. Camarate, 2790-460 Lisboa

Eng.ª Antónia Almeida, Técnico responsável

Natropag - Gabinete de Engenharia CMA, Lda.

Rua da Madalena, 139, 2º 1100-319 Lisboa

T: 218 821 476 geral@propegnatarios.com

Eng.ª Natália Silva, Técnico responsável


16 de Maio de 2011

R: 214 818 215 geral@ltda.pt

T: 214 818 215 geral@ltda.pt



Eng.ª Bárbara Moura Pereira, Técnico responsável

VALA TIPO

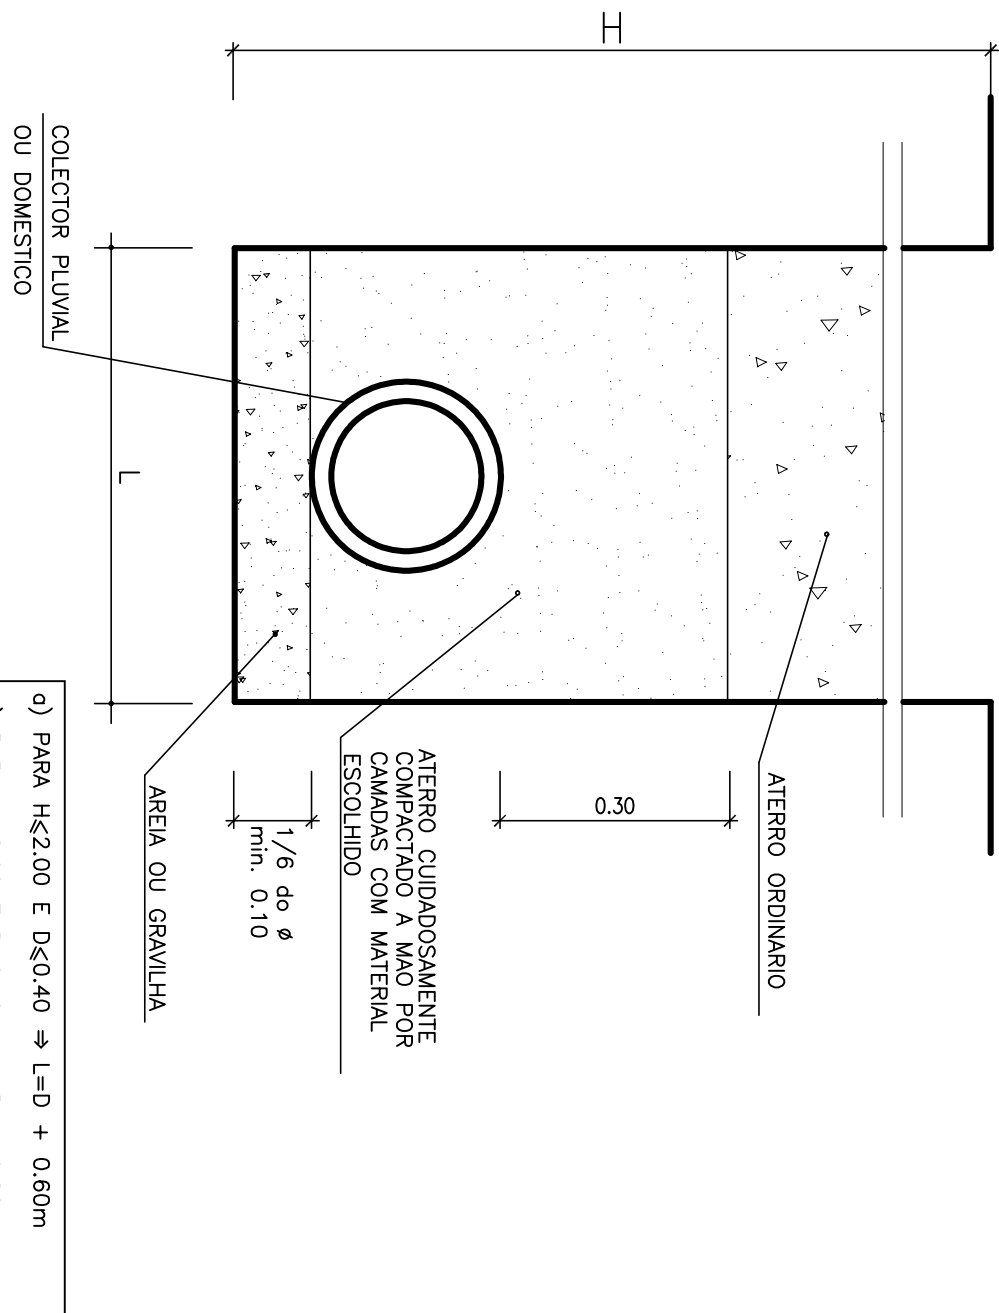


- a) PARA H<2.00 E D<0.40 ⇒ L=D + 0.60m
- b) PARA H<2.00 E D>0.40 ⇒ L=D + 0.80m
- c) PARA H>2.00 OS VALORES DE L SERÃO OS MESMOS DAS ALINEAS a) E b) ACRESCIDOS DE 10cm PARA CADA METRO A MAIS DE PROFUNDIDADE

CAIXA DE VISTA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO

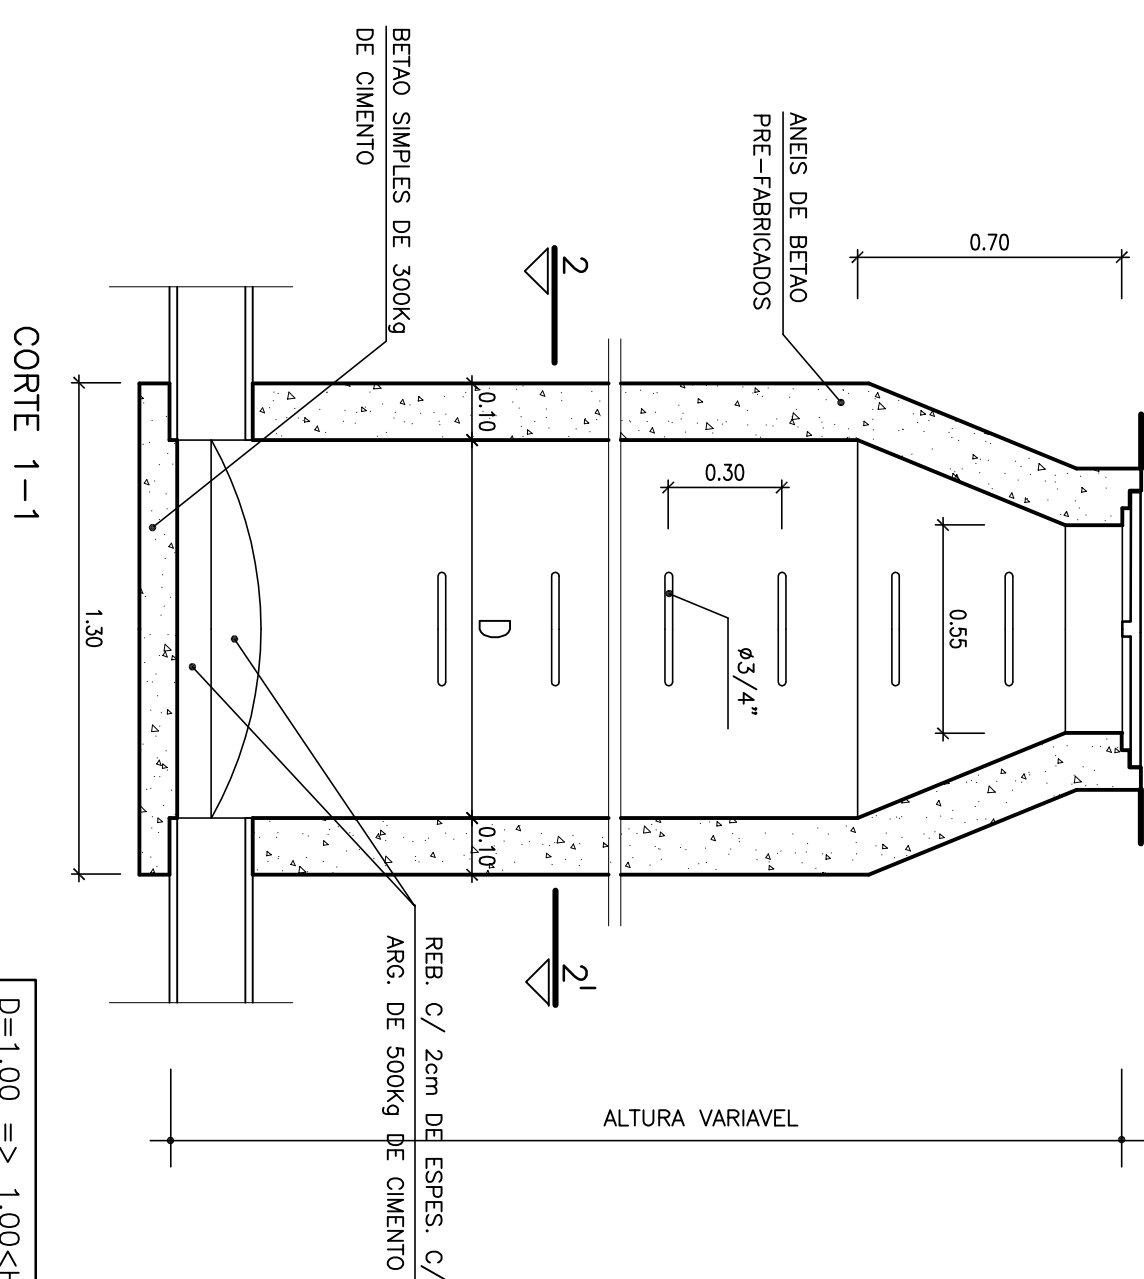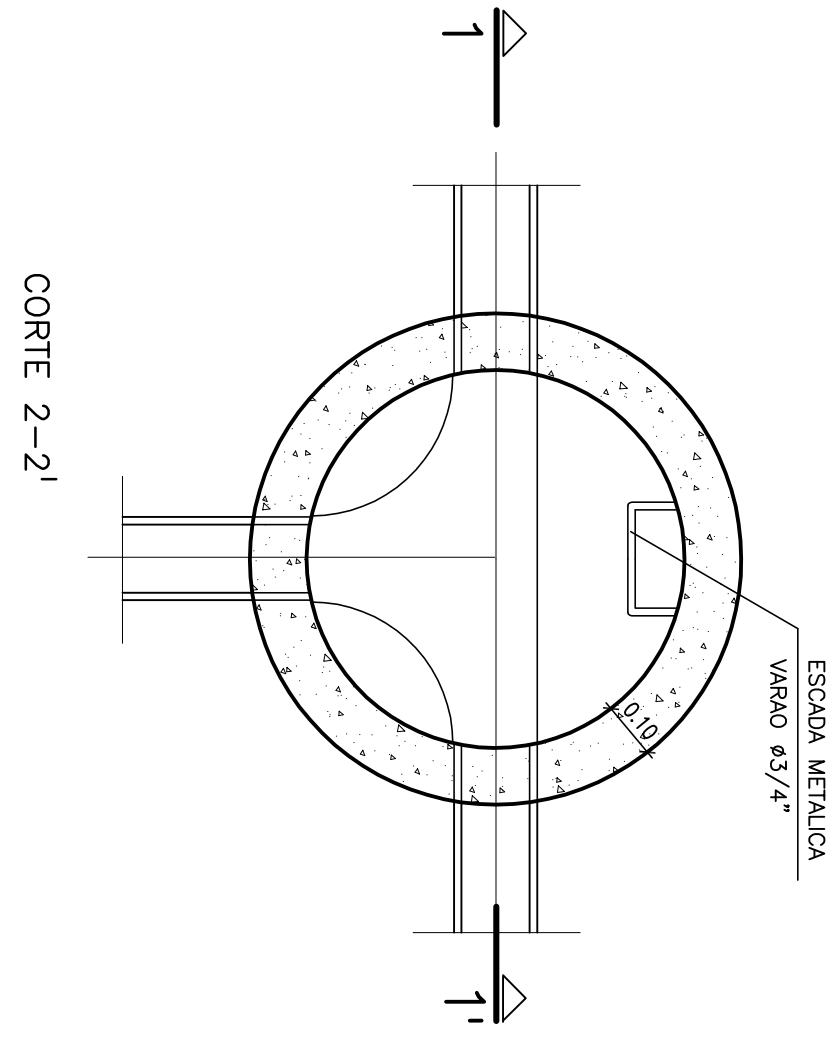

D=1.00 ⇒ 1.00<H<2.50
D=1.25 ⇒ 2.50<H<3.50

DRENOVALA DRENANTE

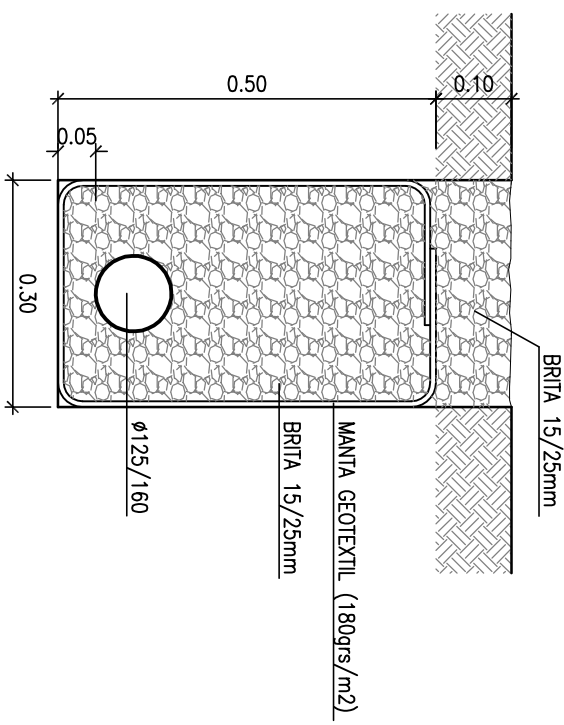

PORMENOR A

