


TIPO 1.1

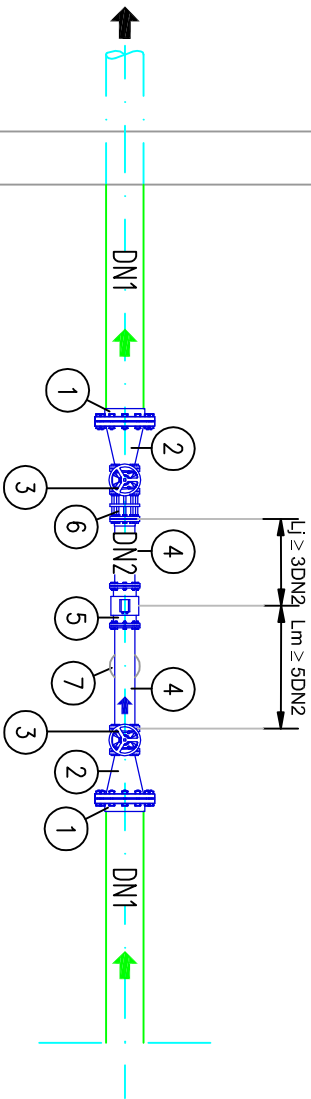

- Legenda:
- ① - Adaptador flange, tipo Ultraquick ou Stub-End em PEAD incluindo eletrofusão, conforme material da conduta, DN1, PN10-16
 - ② - Cone de redução flangeado, em FFD EN-GJS-500-7 (GGG50), DN1/DN2, PN10
 - ③ - Válvula em FFD EN-GJS-500-7 (GGG50) de cunha elástica DN2, PN10-16
 - ④ - Troço em aço inox AISI 316 flangeado DN2 (3 a 5DN)
 - ⑤ - Medidor de caudal DN2 PN10-16 (a fornecer pela AdNorte)
 - ⑥ - Junta de desmontagem auto-travada em FFD EN-GJS-500-7 (GGG50), DN2 PN10-16
 - ⑦ - Maciços de apoio: Suporte em PVC (preenchido com betão, incluindo abraçadeira, de acordo com desenho de pormenor)


ABRAÇADEIRAS DA TUBAGEM – PORMENORES TIPO
(CASO SEJA NECESSÁRIO)

LEGENDA:

- 1 – CHAPA DE 10mm EM AÇO S235 JR (EN10025)
- 2 – BARRA DE 100x8mm EM AÇO S235 JR (EN10025)
- 3 – JUNTA DE AMACIAMENTO DE 4mm DE ESPESURA
- 4 – PARAFUSO M12 COM PORCA E CONTRA PORCA
- 5 – BUCHA M12, DO TIPO “BWL” COMPLETA

– TODAS AS COTAS DEVERÃO SER VERIFICADAS E CONFIRMADAS EM OBRA

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE ACORDO COM O ESPECIFICADO EM QUADRO DE ENCARROS

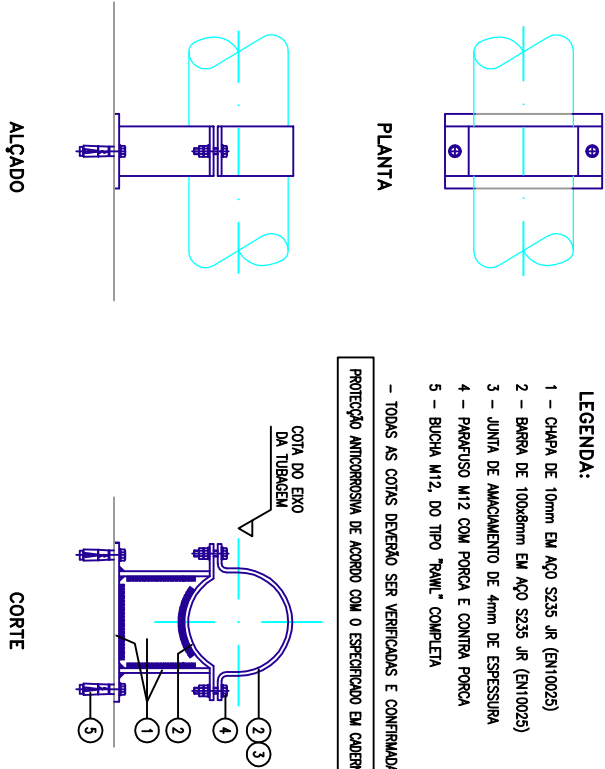

LEGENDA:

- EQUIPAMENTO EXISTENTE
- EQUIPAMENTO A INSTALAR

Proj.	ADV	Dutuboro2018	 ÁGUAS do NORTE Grupo Águas de Portugal	☐ Técnico
Des.	ADV	Dutuboro2018		
Cop.	ADV	Dutuboro2018		
Verif.	ADV	Nov 2018		
PORMENORES			ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DES.1
ESCALA: S/ESC				
			Instalação de medidores de caudal DN125–DN80 (DN2)	
			TIPO 1.1 (em Câmara de Manobras)	
			Subst. Des. N.º	
			Subst. por. Des. N.º	