

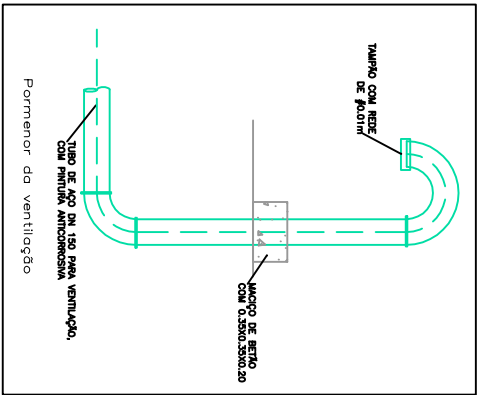
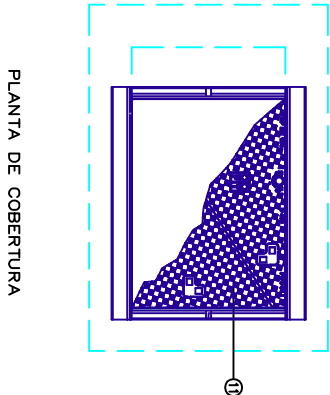
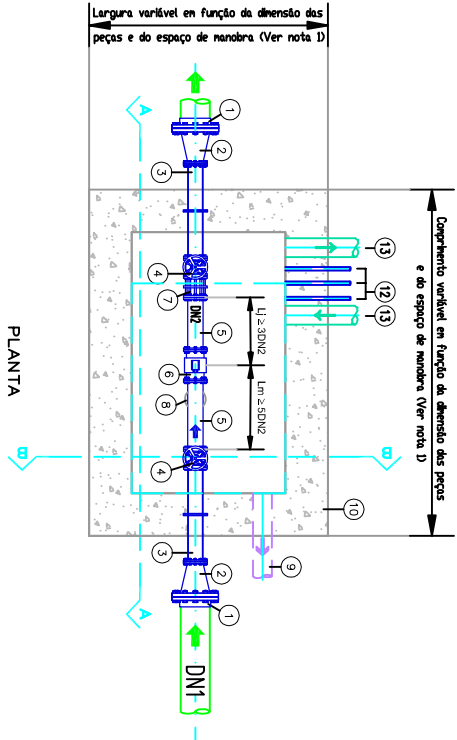
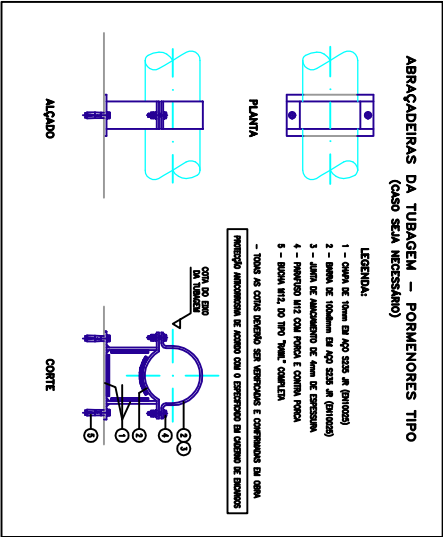


TIPO 2.3

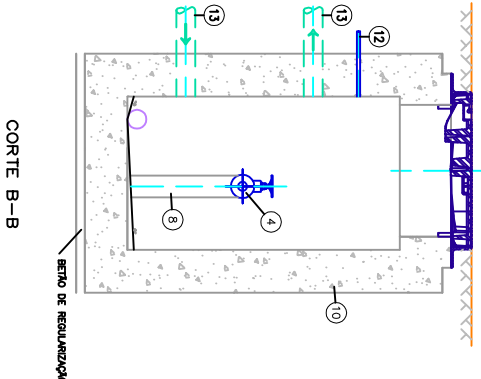

- LEGENDA:
- 1 - Adaptador flange, tipo Ultraquick ou Sub-End em PEAD incluindo eletrofluxo, conforme material da conduta, DN1, PN10/16
 - 2 - Cone de redução flangeado, em FTD EN-GJS-500-7(GG550), DN1/DN2, PN10
 - 3 - Tubo de flange móvel com passa muros DN1, PN16
 - 4 - Válvula em FTD EN-GJS-500-7(GG550) de cunha elástica DN2, PN10/16
 - 5 - Troço em aço inox AISI 316 flangeado DN2 (3 a 5m)
 - 6 - Medidor de caudal DN2 PN10-16 (a fornecer pela Adhorte)
 - 7 - Junta de desmontagem auto-troçada em FTD EN-GJS-500-7(GG550), DN2 PN10/16
 - 8 - Mochos de apoio: Suporte em PVC (preenchido com betão, incluindo obrocadeira, de acordo com desenho de pormenor)
 - 9 - Drenagem em PVC DN110 ligado a linha de água (Ver nota 2)
 - 10 - Coko de visita em betão não armado (pré-fabricado)
 - 11 - Torção Híbrida tipo modelo Telecom, NR2/1200x750 articulada, DA40, incluindo fecho de segurança
 - 12 - Tubagem em PVC PN4 para esteira de condutas técnicas
 - 13 - Tubagem para ventilação

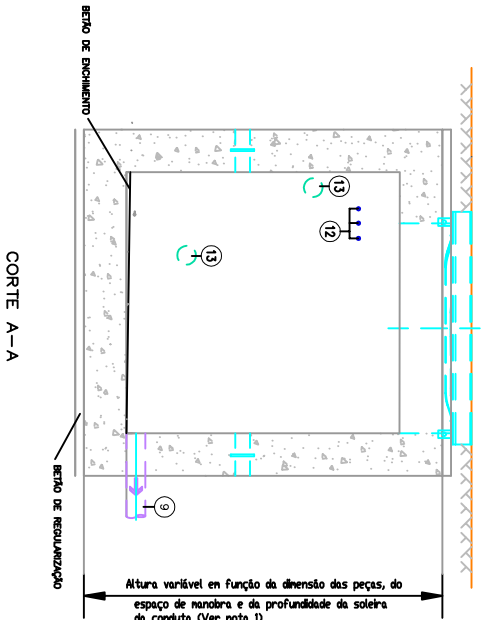

Proj. ADV DUTUBER-2018				D Técnico			
Des. ADV DUTUBER-2018							
COP. ADV DUTUBER-2018							
Verif. ADV Nov 2018							
PORMENORES				DTS.5			
ESCALA S/ESC				Subst. Des. Nº			
				Subst. por. Des. Nº			



ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Instalação de medidores de
caudal DN65-DN50 (DN2)
TPO 2.3 (em Caixa pré-fabricada)