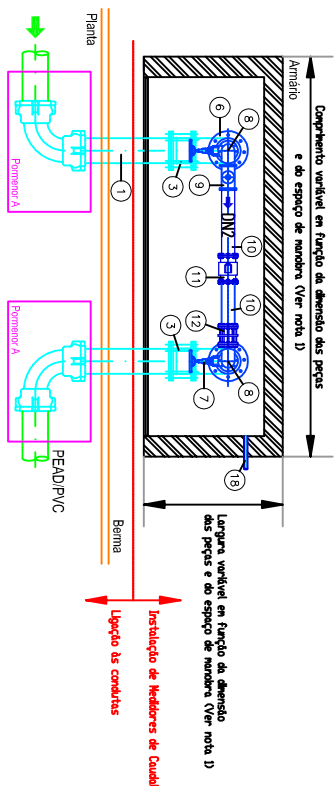
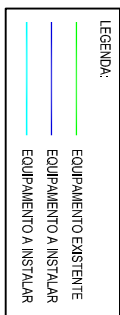
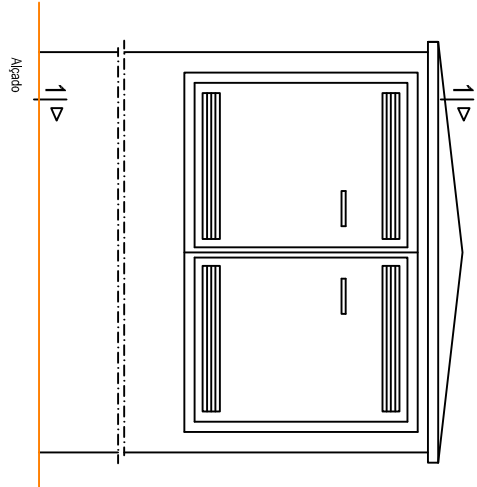
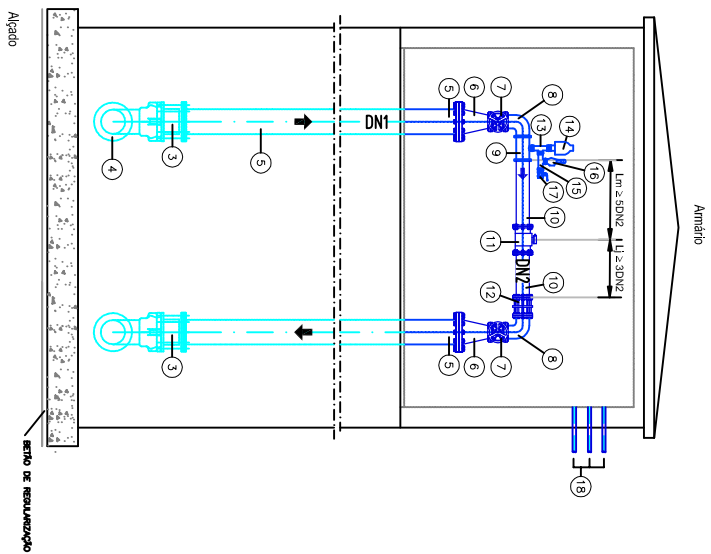
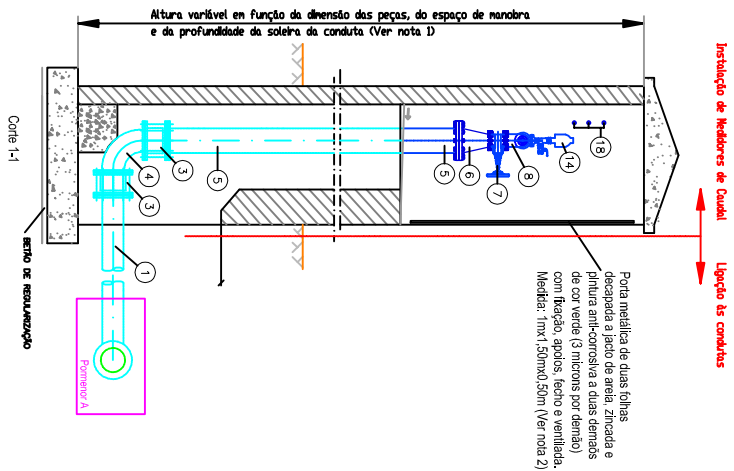


- Legenda:
- ① - Tuto em PEAD/PC/DNI
 - ② - Curva 90° FFD, PN 10, de tração DNI
 - ③ - Adaptador flange tipo Utracouk ou Sub-end em PEAD incluindo eletrofitos, conforme material da conexão, DNI, PN10/16
 - ④ - Curva 90° FFD, PN 10, Flangeada DNI
 - ⑤ - Tuto com 2 flanges FFD DN1
 - ⑥ - Curva de redução flangeado, FFD EN-ISO-5007 (GG550), DN/DN2, PN10/DN2
 - ⑦ - Válvula em FFD EN-ISO-5007 (GG550) de controle elástico DN2, PN10
 - ⑧ - Curva a 90° FFD, DN2, PN10/16, Flangeada
 - ⑨ - 16 FFD, DNI, PN10, Flangeabilidade rosca 1"
 - ⑩ - Tupo em aço inox AISI 316 flangeado DN2 (3 a 8DN - Ver nota 4)
 - ⑪ - Medidor de vazão DN2 PN10/16 (6 fornecor pela Adhore)
 - ⑫ - Junta de desconexão auto-ventrada em FFD EN-ISO-5007 (GG550), DN2 PN10/16
 - ⑬ - 16 1"x24"
 - ⑭ - Placa de ar DN 1", em poliacetal
 - ⑮ - 16 3/4"
 - ⑯ - Válvula de segurança calibrada, DN2 1/4"
 - ⑰ - Válvula de esfera M6 3/4"
 - ⑱ - Tufagem em P/C PEAD para selaria de conexões técnicas
 - ⑲ - Tuto PEAD DN25 PN16
 - ⑳ - Casquilho em latão tupo de redução DN50/DN33
 - ㉑ - União PC/DN33 material PN16 (Tipo HAYNE ou PLASSON)
 - ㉒ - Tampa Sistema 2000 DN25 com tração DN50
 - ㉓ - Tampa Sistema 2000 DN80/90 com tração DN80

- 1 - Dimensões da coluna vertical em função da dimensão das peças, do espaço de montagem e da profundidade da saliência do conduto
- 2 - Dimensões da porta metálica vertical em função do dimensionamento das peças e do espaço de montagem
- 3 - 0 diâmetro DN2 pode variar entre o DN65 e DN50
- 4 - Para o caso de medições ultrassônicas, o condutor tipo recto onde for possível colocar os transdutores, e para os outros casos, o condutor tipo dobrado, exceto em casos especiais
- 5 - Os arnaldos devem ser anti-ferruginosos, a não ser que sejam especificados

MATERIALS (SE APLICÁVEL):

ACO - 4400NR
 EM SERAL
 BETÃO - C25/30 XC2
 5% FIBRAS (RECUBRIMENTO E LIXADA COM 5 mm)
 BETÃO - C12/15
 NOTAS GERAIS
 DERRAMA OBSERVA-SE AS DISPOSIÇÕES
 NOMINAIS ESTRUCTURAIS DE BETÃO ARMADO E
 PRE-ESFORÇADO
 - BETÃO E LÂMINAS HORMIGALÕES
 - ARMADURA EM BARRAS DE AÇO
 - 4P BW 208 x E 375 (UNE)
 FICHOS
 RECOMENDAÇÕES
 - EM GEPAL 3 cm
 - EM ELEMENTOS EM CONTACTO
 COM A ÁGUA + 4mm

Proj. ADV	Outubro-2018		☐ Técnico
Des. ADV	Outubro-2018		
Coord. ADV	Outubro-2018		
Verif. ADV	Nov. 2018		
FORMADORES		ABASTECIMENTO DE ÁGUA Instalação de medidores de caudal DN65-DN50 (DN2) TIPO 2.4 (em Armário)	DES. 6
ESCOLA S/ESC			
		Sáb. 1.º Des. N.º	
		Sáb. 2.º Des. N.º	