



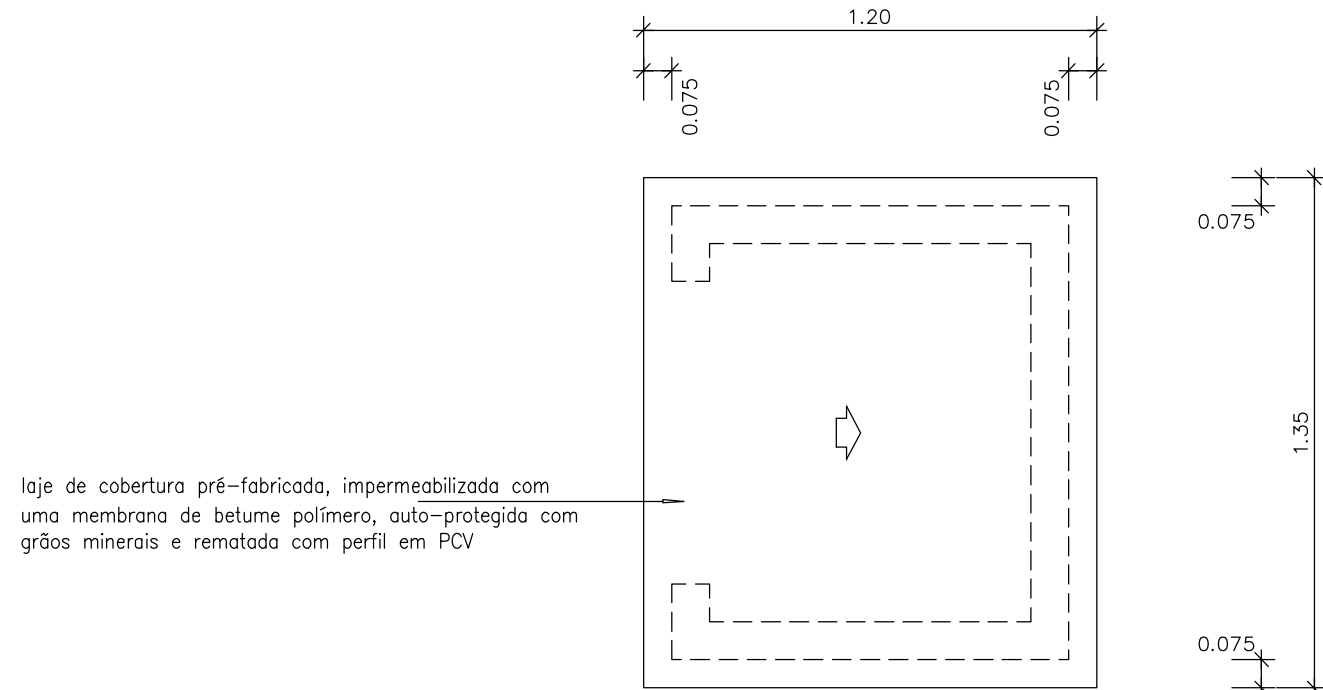

PLANTA DA COBERTURA

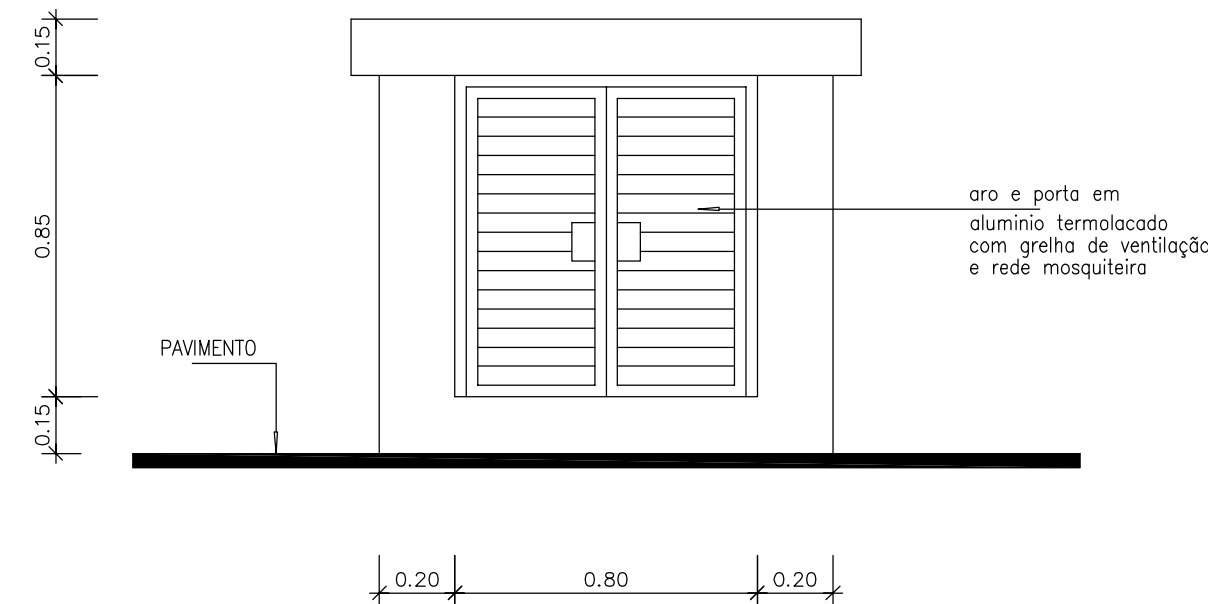

ALÇADO

- a) – A IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS PARA VENTOSAS DEVE SER DEFINIDA POR FORMA A NÃO INTERFERIR COM EDIFICAÇÕES OU QUAISQUER OUTROS OBSTÁCULOS E NÃO POR EM PERIGO A SEGURANÇA QUER DE PESSOAS QUER DA CIRCULAÇÃO RODoviÁRIA
- b) – AS SUPERFÍCIES EXTERIORES E INTERIORES DOS MARCOS PARA VENTOSA, SÃO PINTADAS COM TINTA COM BASE EM RESINAS ACRÍLICAS (TRÊS DEMÃOS CRUZADAS POR CAMADA SECA)
- c) – AS SUPERFÍCIES EXTERIORES DOS MARCOS PARA VENTOSA, EM CONTACTO COM O TERRENO, SÃO PINTADAS COM UMA EMULSÃO BETUMINOSA (TRÊS DEMÃOS CRUZADAS POR CAMADA SECA)
- d) – AS FLANGES ENTERRADAS DEVEM SER PROTEGIDAS COM UMA MANGA DE POLIETILENO
- e) – AS DIMENSÕES DOS MARCOS PARA VENTOSA DEVEM SER AJUSTADOS EM OBRA EM FUNÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE VIEREM A SER INSTALADOS
- f) – TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVEM SER VALIDADOS EM FASE DE PROJECTO DE EXECUÇÃO, DE ACORDO COM AS REAIS CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS PARA VENTOSA

- 1 – VENTOSA DE DUPLO EFEITO (TRES FUNÇÕES) PARA ÁGUAS RESIDUAIS, DN2
- 2 – VÁLVULA DE SECCIONAMENTO DE CUNHA ELÁSTICA, FLANGEADA, DN2
- 3 – TUBAGEM EM FFD, FLANGEADA, DN2
- 4 – JUNTA DE LIGAÇÃO FFD-MATERIAL DA CONDUTA, DN2

AÇO	BETÃO					RECOBRIMENTO	
	RESISTÊNCIA		DURABILIDADE			EXTERIOR	INTERIOR
A400NR	B25 (REBAP)		5b (NP ENV 206)			3.5cm	3.5cm
PARA CORRELAÇÃO DAS CLASSES DE RESISTÊNCIA ADMITE-SE A SEGUINTE EQUIVALÊNCIA:							
REBAP	B15	B20	B25	B30	B37	B45	B50
NORMA NP ENV 206	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/45
BETÃO DE REGULARIZAÇÃO COM 0.05m DE ESPESURA SOB TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO							

Projeto:			
MARCO PARA VENTOSA DE DUPLO EFEITO DE ÁGUAS RESIDUAIS TRÊS FUNÇÕES (SOLUÇÃO TIPO 1)			
Data:	Designação:	Ref.º:	
15.03.2016	DESENHO TÉCNICO	DT.AR.AdRA.009.00	
Projeto:		Des. nº:	
VF			
Verificou:	Obs.:		
RF			
Aprovou:		Escala:	1:20
AR			