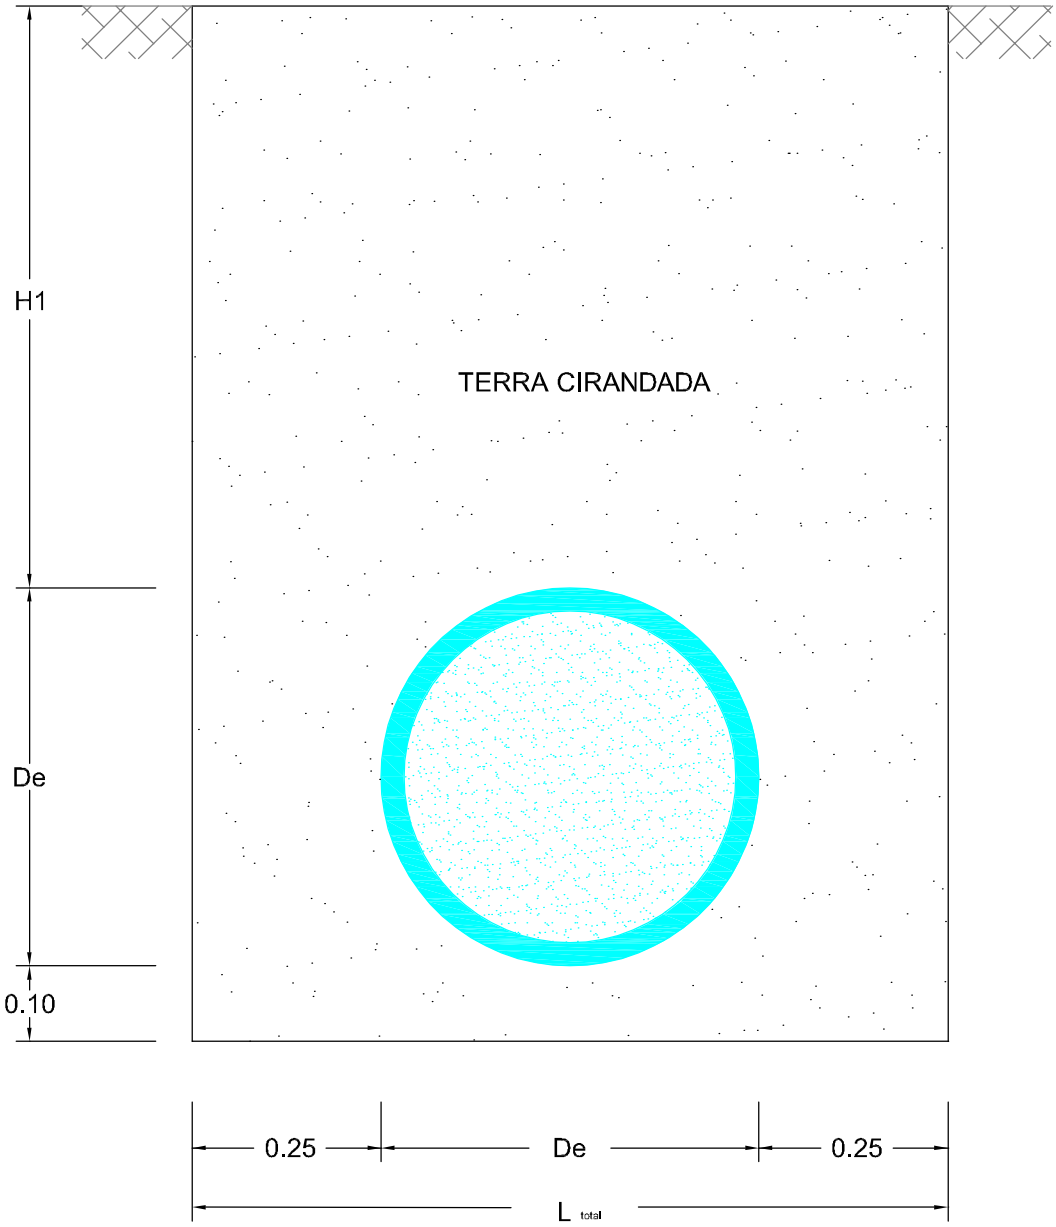


H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

L_{total} > 0.60m

Nas zonas onde o nivel freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	LIGAÇÃO DO COLETOR DE ESGOTOS DE MOIMENTA À EEAR DE POVIDAL E REDE DE ÁGUA EM POVIDAL DESENHOS DE PORMENOR TIPO VALA DE CONDUTA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA O ENG. DIRECTOR-DELEGADO	PROJETO Nº: 09–2020 PROJ: TOP: CAD: 09-2020-Ligacao_esgoto_moimenta_eear_povidal DES: DATA: 02/2020 OBS : ESCALA (S): H= S/E V= S/E 05.01