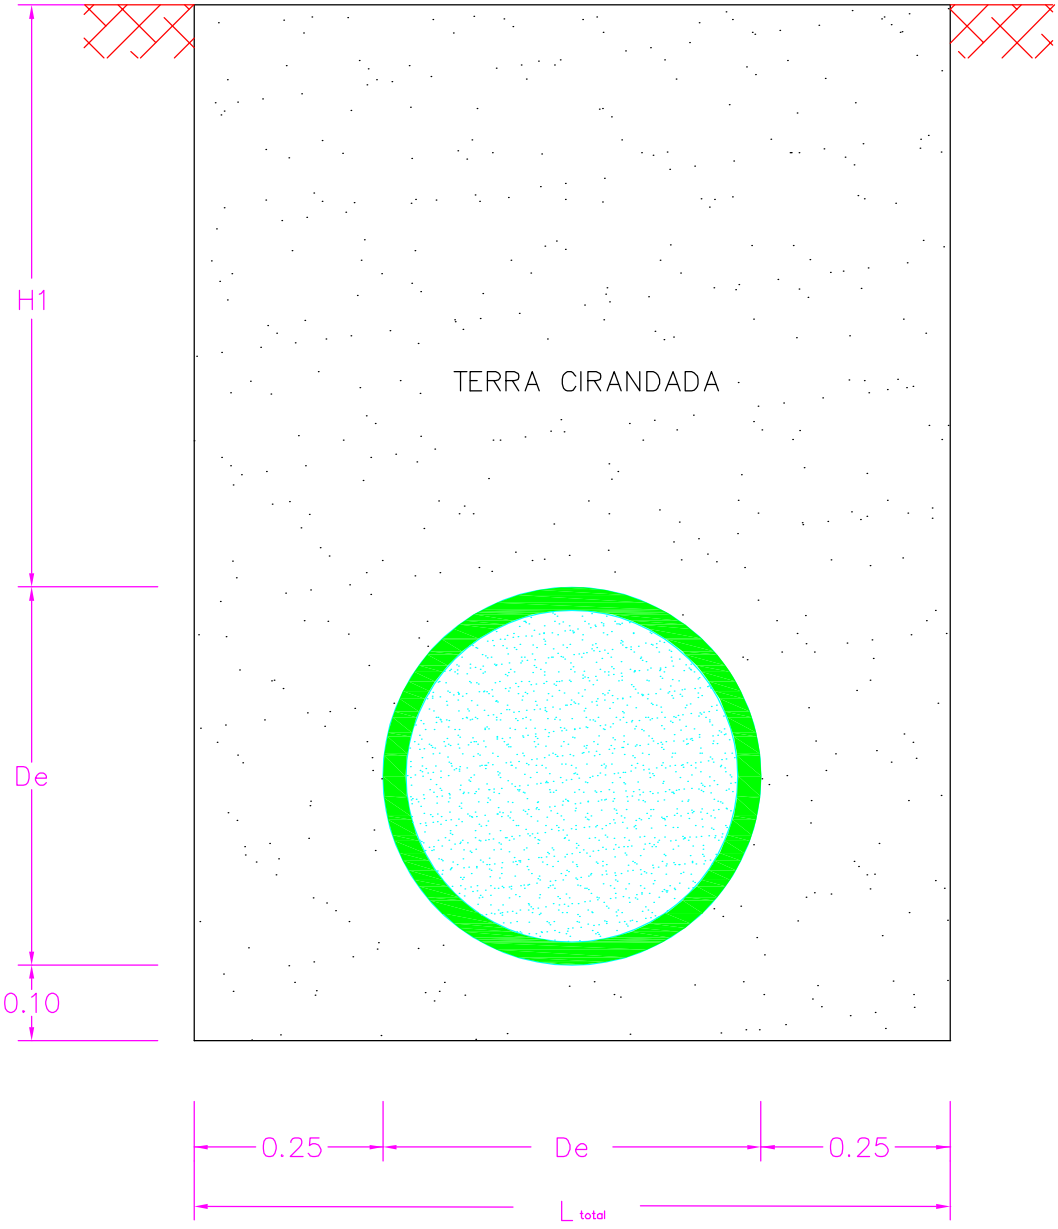


H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nivel freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

ÁGUAS DE VISEU

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

DE ÁGUA E SANEAMENTO

DE VISEU

LIGAÇÃO DO COLETOR DE ESGOTOS DE MOIMENTA À EEAR DE POVIDAL

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA TIPO PARA CONDUTA ELEVATÓRIA DE ESGOTOS

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº: 09–2020	
PROJ:	
TOP:	
CAD: 09-2020-Ligacao_esgoto_moimenta_eear_povidal	
DES:	
DATA: 02/2020	
OBS :	
ESCALA (S): H= S/E V= S/E	05.15