




$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

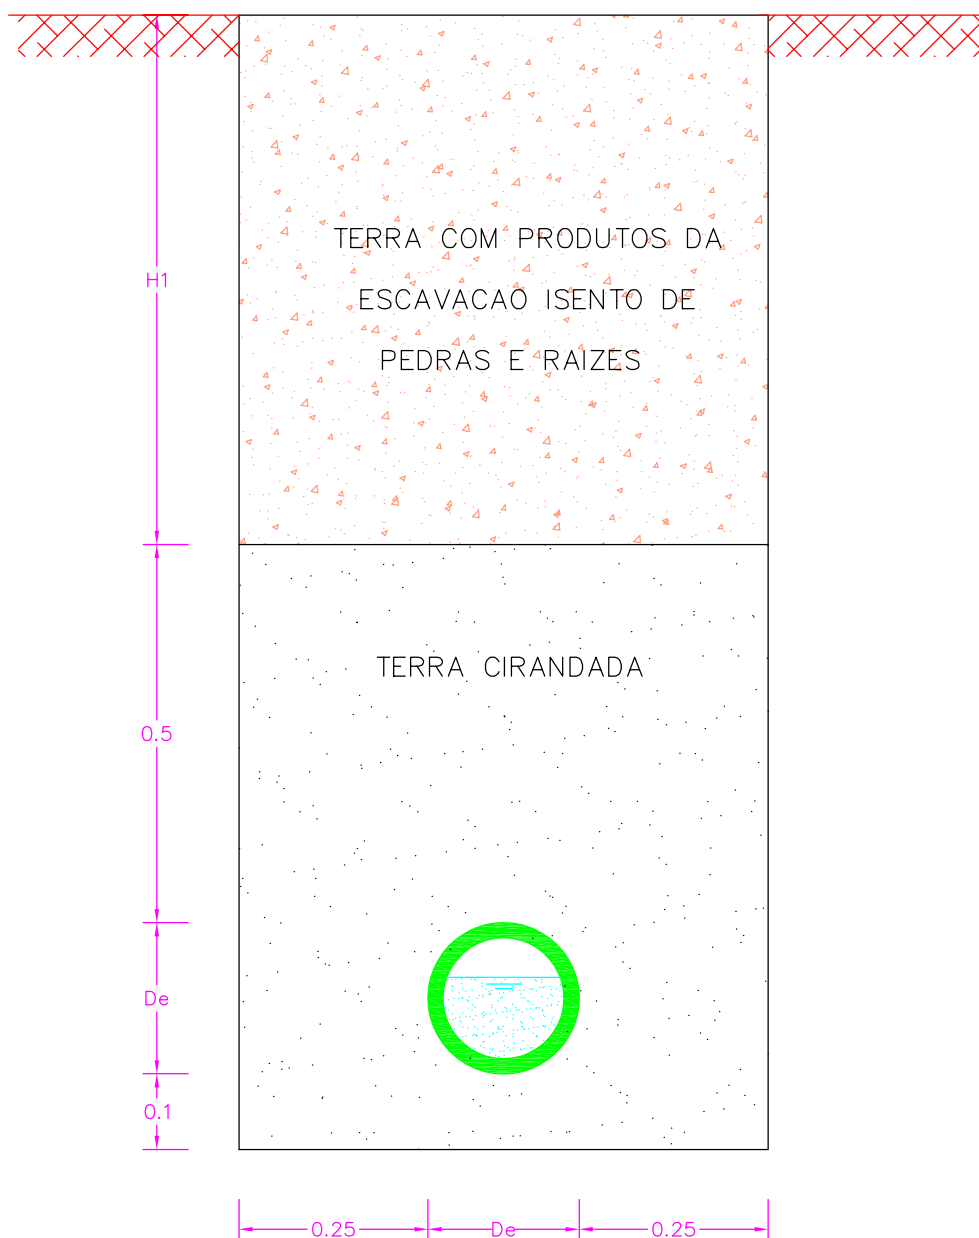

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

PROLONGAMENTOS DA REDE DE ÁGUA E DE SANEAMENTO
NO CONCELHO PARA 2020

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
VALA DE COLETORES

PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:29-2020

PROJ:

TOP:

CAD 29-2020_prolongamentos_Concelho_2020

DES:

DATA: 08/2020

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

02.02