


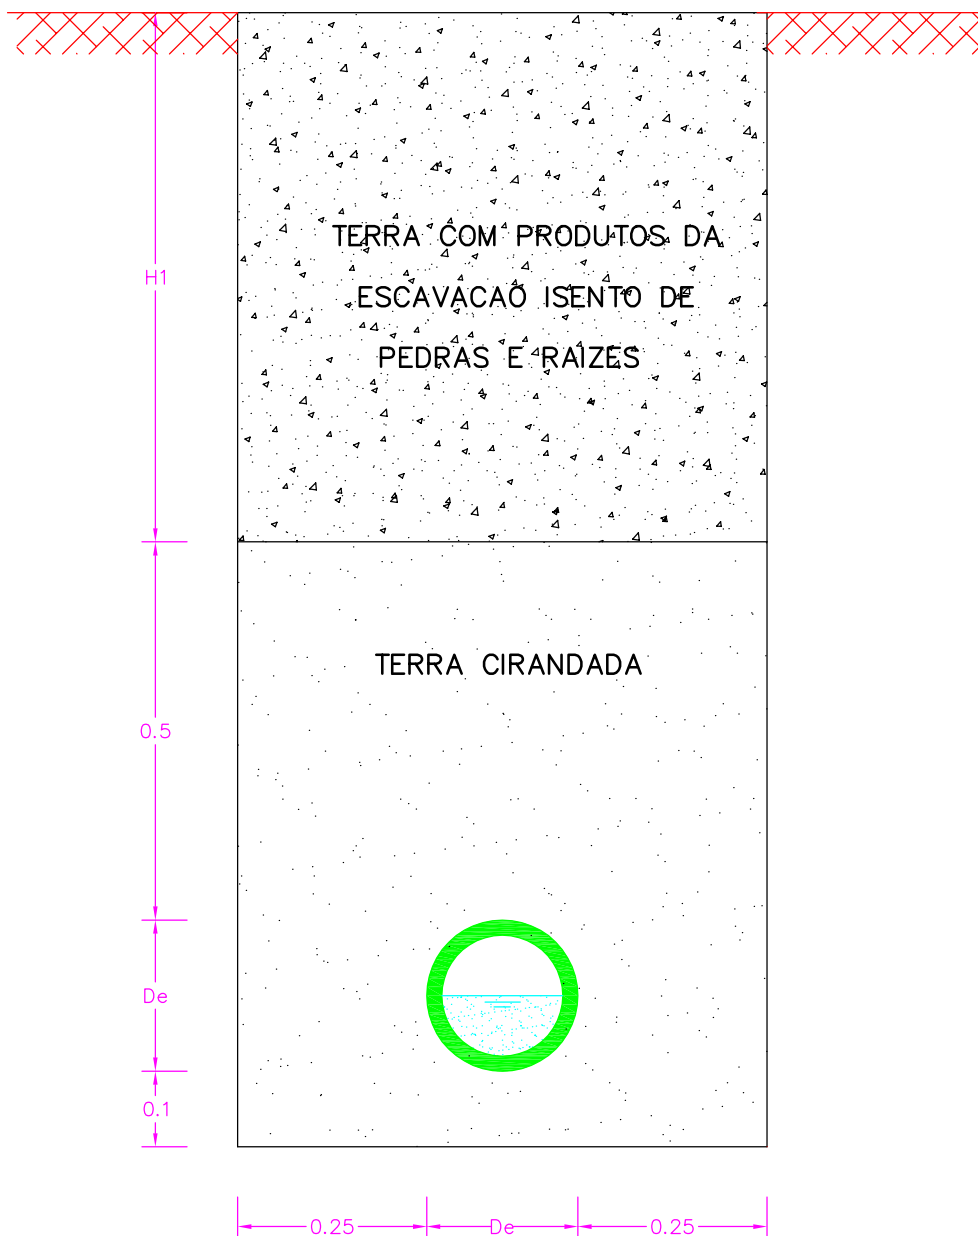

$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

 ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	PROLONGAMENTOS DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO PARA 2020 DESENHOS DE PORMENOR TIPO VALA DE COLETORES PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	PROJETO Nº :29–2020	
	O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		PROJ:
			TOP:
			CAD :29–2020_prolongamentos_2020
			DES:
			DATA: 08/2020
			OBS :
			ESCALA (S):
		H= s/e	
		V= s/e	