



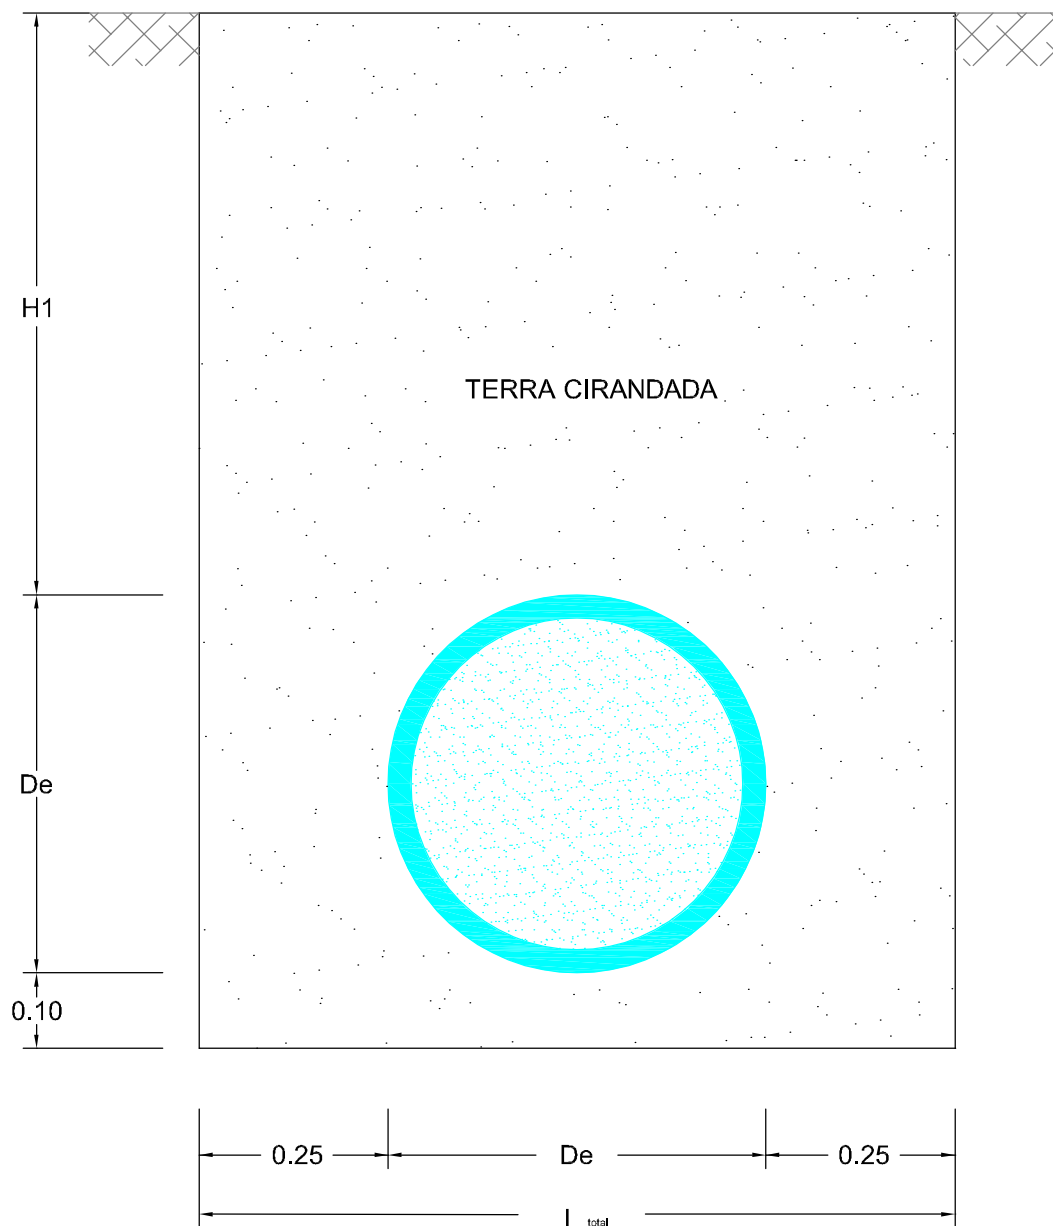

H1= 2.00m

L total > 1.00m

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

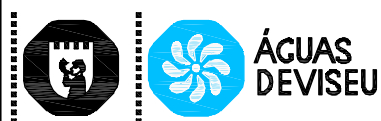

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS DE ÁGUA NA
EN16 EM PRIME AO KM 97+300 E 98+700

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE CONDUCTA

PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 32-2020

PROJ:

TOP:

CAD : 32-2020-Remodelacao_condutas_en16_prime-km-97+300_98+700

DES:

DATA: 09/2020

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

04.01