




CURVAS A 11°15´

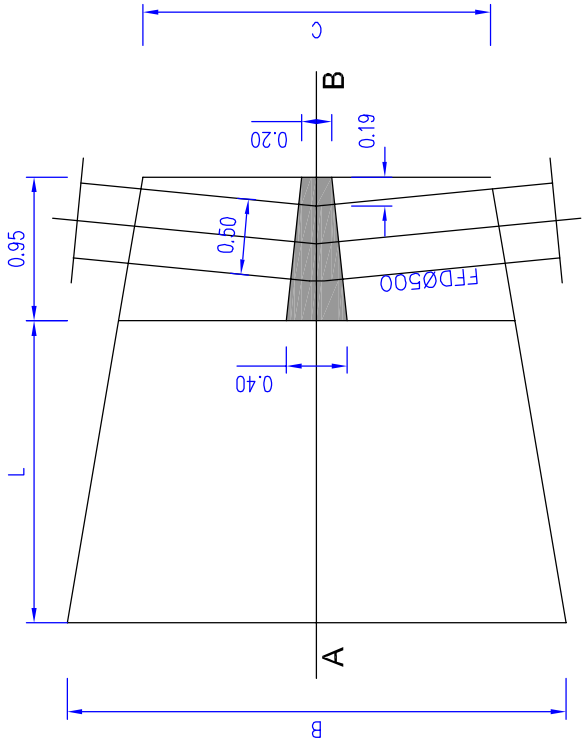

Planta

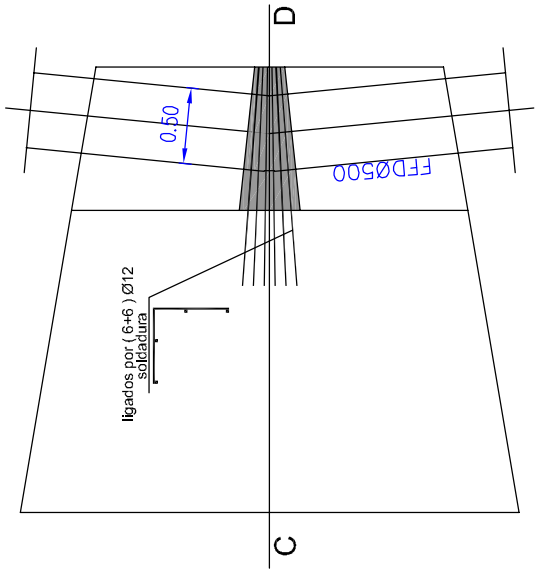

Corte A-B

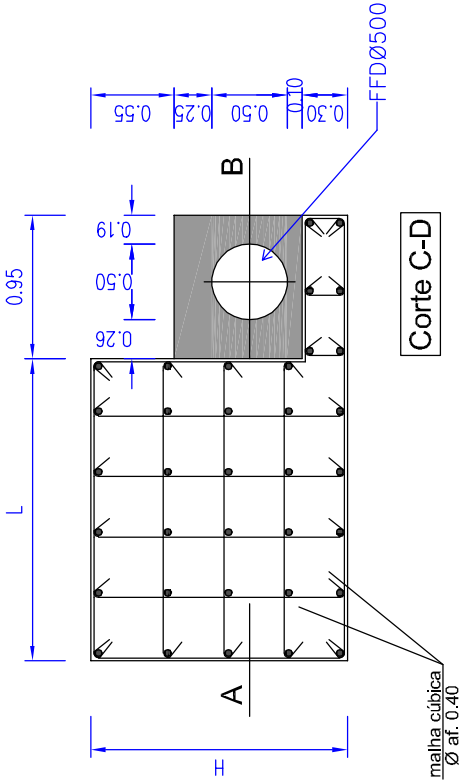

Corte C-D

Nota :
O dimensionamento dos muros deve ser revisto em obra, em função das características dos solos e dos valores da pressão de ensaio da conduta.

Quadro de Valores

Dimensões dos Muros			
L	B	C	H
2.00	3.30	2.30	1.70

AÇO	BETÃO	recobrimento (cm)	
		EXT.	INT.
A 235	B 25	2	2
Betão de regularização com 0,05 m de espessura sob todos os elementos de fundação			

**ÁGUAS
DE VISEU**

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS DE ÁGUA NA
EN16 EM PRIME AO KM 97+300 E 98+700

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
MACIÇOS DE AMARRAÇÃO
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 32 – 2020

PROJ:

TOP:

CAD : 32-2020-Remodelacao_condutas_en16_prime-lm-97+300_98+700

DES:

DATA: 09/2020

OBS :

ESCALA (S):
H= S/E
V= S/E

04.03