



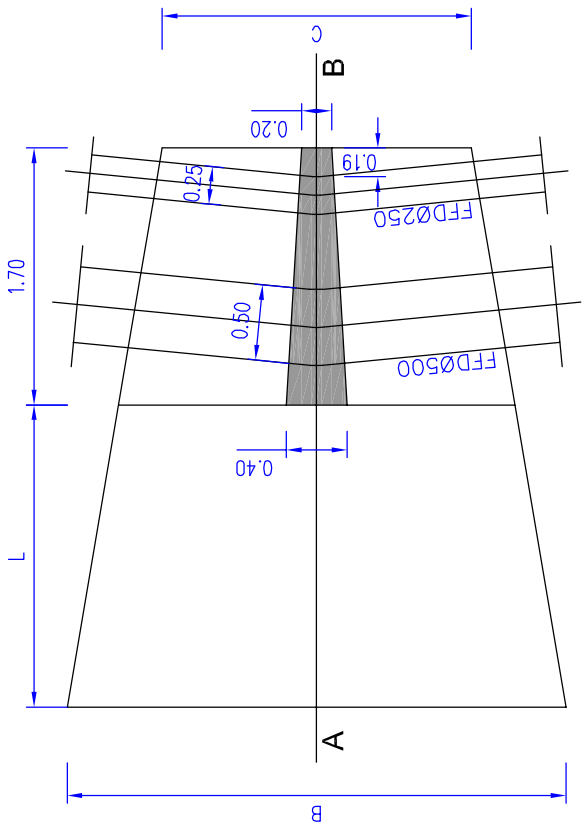

Planta

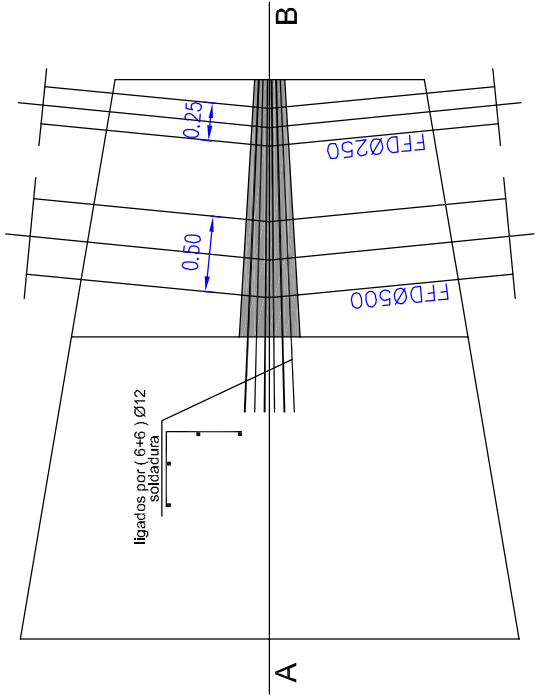

Corte A-B


Nota :

O dimensionamento dos maciços deve ser revisto em obra, em função das características dos solos e dos valores da pressão de ensaio da conduta.

Quadro de Valores

Dimensões dos Maciços				
L	B	C	H	
2.00	3.30	2.05	1.70	

AÇO	BETÃO	recabimento (cm)	
		EXT.	INT.
A 235	B 25	2	2
Betão de regularização com 0,05 m de espessura sob todos os elementos de fundação			

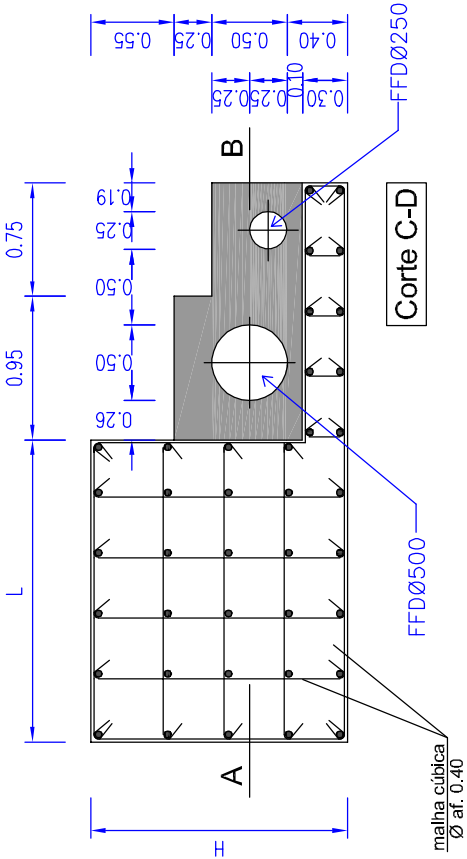

Corte C-D



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU



ÁGUAS
DE VISEU

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
MACIÇOS DE AMARRAÇÃO
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS DE ÁGUA NA
EN16 EM PRIME AO KM 97+300 E 98+700

PROJETO Nº : 32 – 2020
PROJ.:
TOP:
CAD : 32-2020-Remodelacao_condutas_en16_prime-lin-97+300_98+700
DES:
DATA: 09/2020
OBS :
ESCALA (S):
H= S/E
V= S/E

04.06