
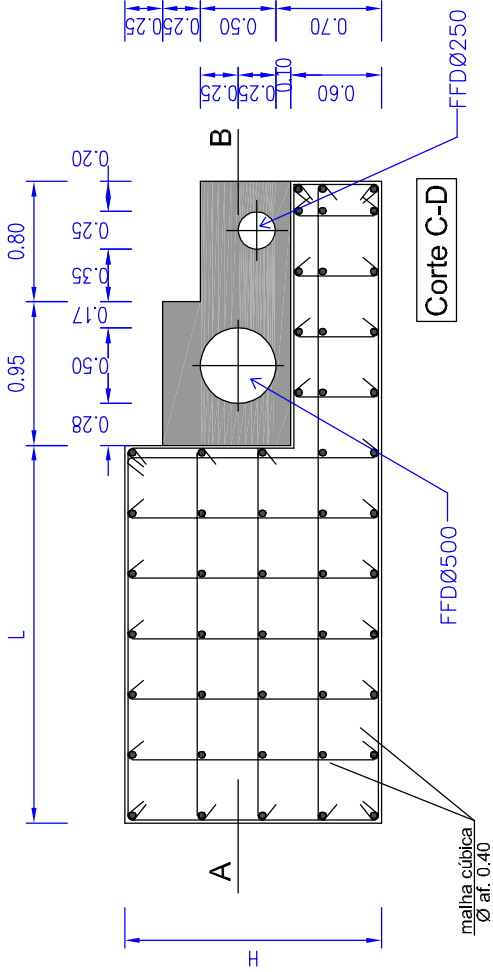
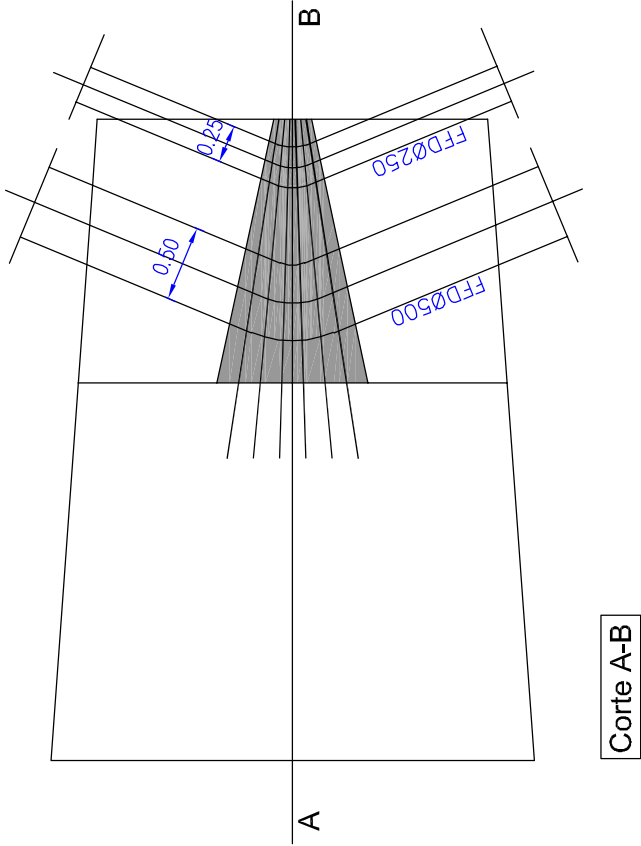


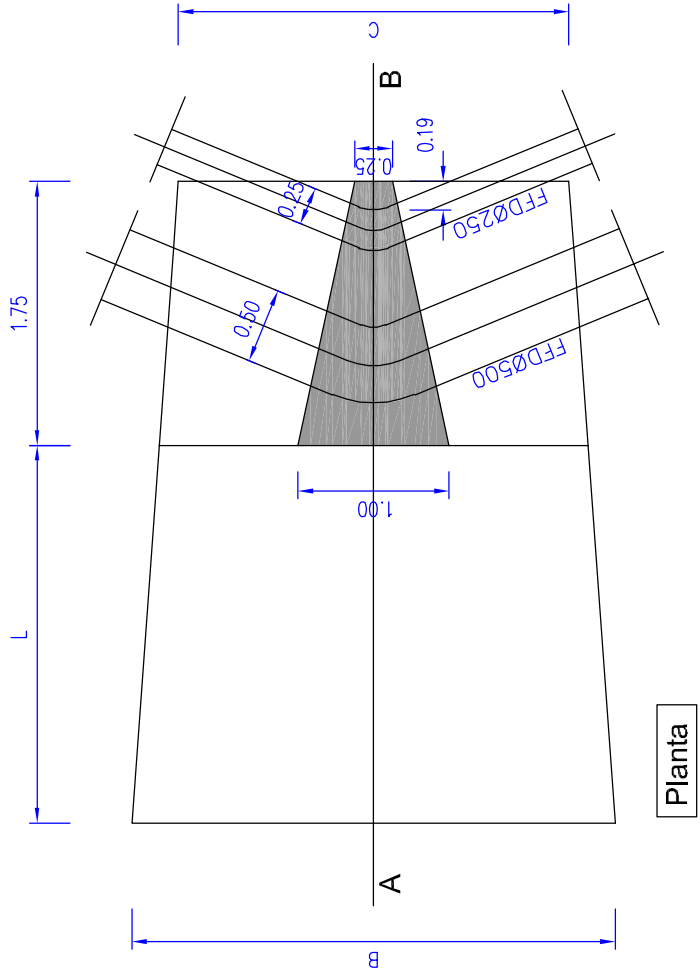

**Nota :**  
O dimensionamento dos maciços deve ser revisto em obra, em função das características dos solos e dos valores da pressão de ensalo da conduta.

Quadro de Valores

| Dimensões dos Maciços |      |      |      |  |
|-----------------------|------|------|------|--|
| L                     | B    | C    | H    |  |
| 2.50                  | 3.20 | 2.58 | 1.70 |  |

| AÇO                                                                               | BETÃO | recabimento ( cm ) |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|
|                                                                                   |       | EXT.               | INT. |
| A 235                                                                             | B 25  | 2                  | 2    |
| Betão de regularização com 0,05 m de espessura sob todos os elementos de fundação |       |                    |      |

**ÁGUAS  
DE VISEU**

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS  
DE ÁGUA E SANEAMENTO  
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS DE ÁGUA NA  
EN16 EM PRIME AO KM 97+300 E 98+700

DESENHOS DE PORMENOR TIPO  
MACIÇOS DE AMARRAÇÃO  
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 32 – 2020  
PROJ:  
TOP:  
CAD : 32-2020-Remodelacao\_condutas\_en16\_prime-lin-97+300\_98+700  
DES:  
DATA: 09/2020  
OBS :  
ESCALA (S):  
H= S/E  
V= S/E

04.08