
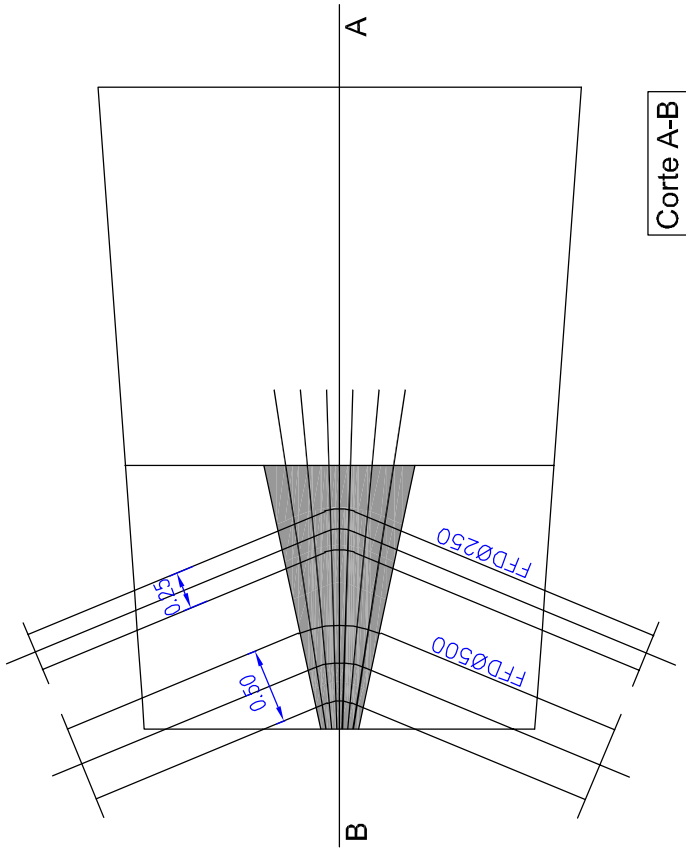


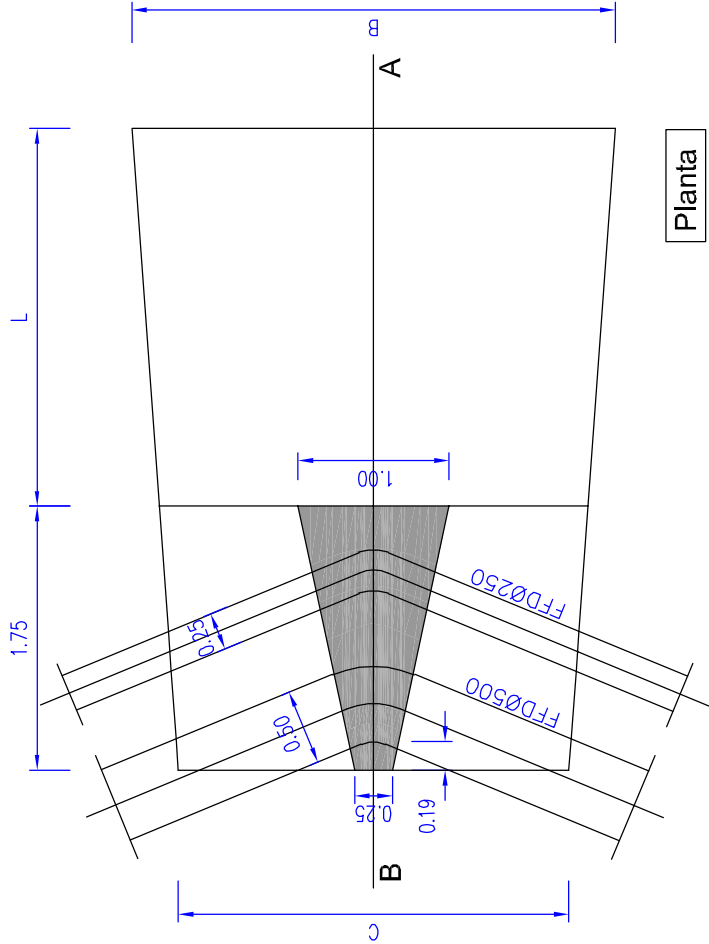


Nota :

O dimensionamento dos maciços deve ser revisto em obra, em função das características dos solos e dos valores da pressão de ensaio da conduta.

Quadro de Valores

Dimensões dos Maciços				
L	B	C	H	
2.50	3.20	2.58	1.70	

AÇO	BETÃO	recobrimento (cm)	
		EXT.	INT.
A 235	B 25	2	2
Betão de regularização com 0,05 m de espessura sob todos os elementos da fundação			

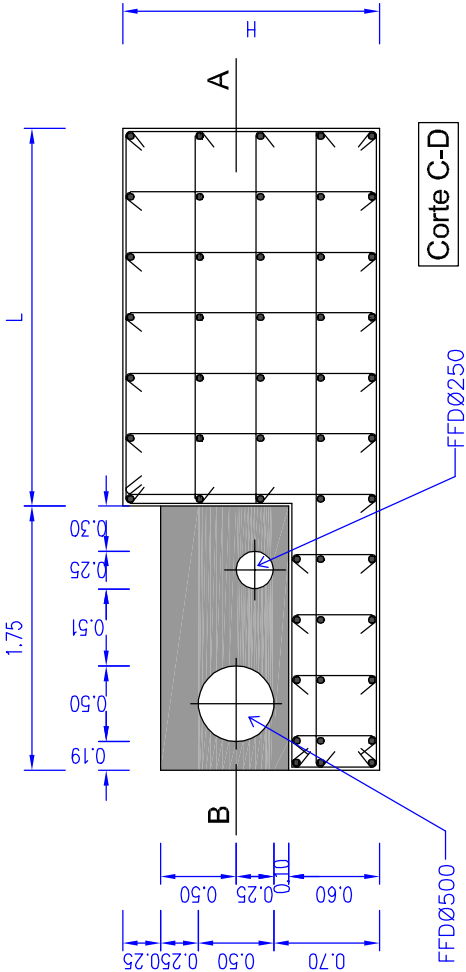

**ÁGUAS
DE VISEU**

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS DE ÁGUA NA
EN16 EM PRIME AO KM 97+300 E 98+700

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
MACIÇOS DE AMARRAÇÃO
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 32 – 2020
PROJ.:
TOP:
CAD : 32-2020-Remodelacao_condutas_en16_prime-lin-97+300_98+700
DES:
DATA: 09/2020
OBS :
ESCALA (S):
H= S/E
V= S/E

04.09