



- 1 Tê em F.F Ø conduta x 100 F.F com derivação flangeada PN10
- 2 Válvula flangeada Ø100mm PN10
- 3 Ponta de tubo em F.F flangeada Ø100mm PN10
- 4 Curva em F.F. flangeada BO 100mm PN10
- 5 Caixa em manilha de betão Ø500mm com tampa em FFD Ø500

Alçado

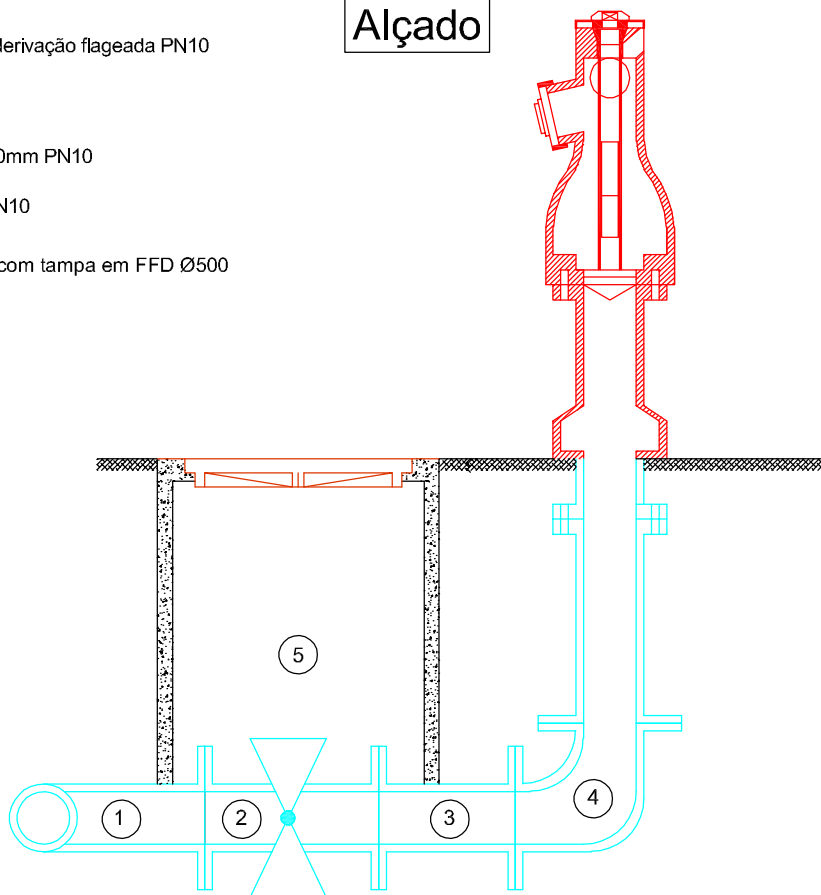

Planta

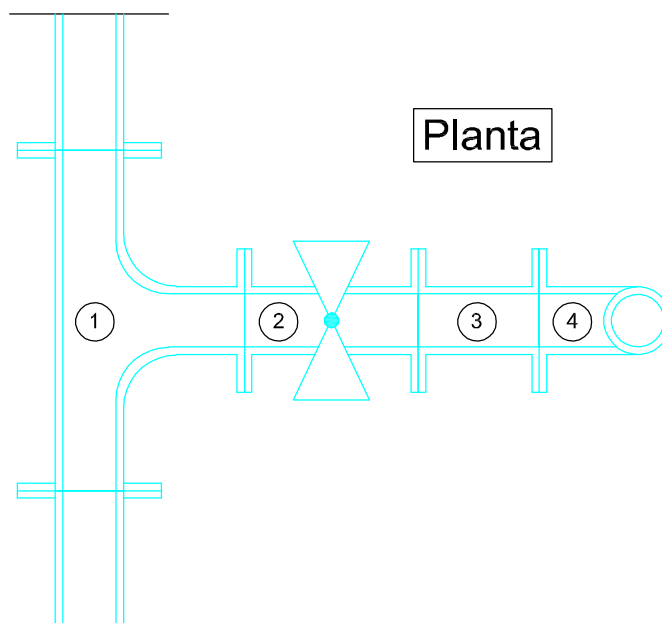

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS DE ÁGUA NA
EN16 EM PRIME AO KM 97+300 E 98+700

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
MARCO DE INCÊNDIO
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 32-2020

PROJ:

TOP:

CAD : 32-2020-Remodelacao_condutas_en16_prime-km-97+300_98+700

DES:

DATA: 09/2020

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

04.11