




PLANTA




PLANTA

TAMPA EM FERRO FUNDIDO
D 400



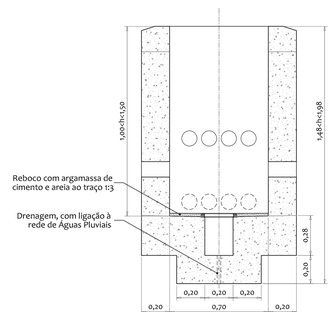


CORTE AA'

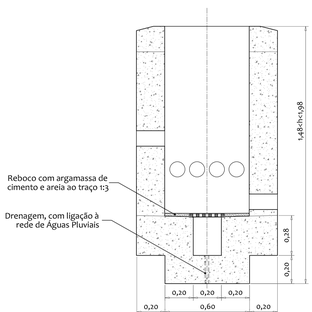

CORTE BB'

TAMPA REBAIXADA EM FERRO FUNDIDO
D 400



OBSERVAÇÕES:
Dimensões mínimas interiores de câmara CVR1a.
As paredes podem ser em tijolo maciço, em betão (C20/25 e A400) ou em bloco de betão maciço ou amaciçado.
O fundo da caixa tem de apresentar pendente para o centro para escoamento de águas.
O cesto de recolha é dotado de grelha amovível executado com vergalhão quadrado de ferro (20mm) e assente sobre aro fixo em cantoneira de abas iguais com 20mm x 3mm.
As paredes têm de ser dotadas de degraus, âncoras, poleias e calhas de fixação dos cabos.
O conjunto de aro e tampa são em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7), de classe C 250 e B 125, no caso das tampas rebaixadas (NP EN 124), e demodelo NR1, articulado e fornecido com fecho de segurança.
Em tudo o resto deve ser cumprido o Manual ITUR da Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM

Porto. Câmara Municipal

DIREÇÃO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

DIVISÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS

PORMENORES TIPO

DESIGNAÇÃO: CAIXA DE VISITA PARA INFRAESTRUTURAS (CVR1a)

ESCALAS: 1:20

DATA: 18.SETEMBRO.2019

Nº FOLHA: AQ 08 R00

AQ_08_R00.dwg