




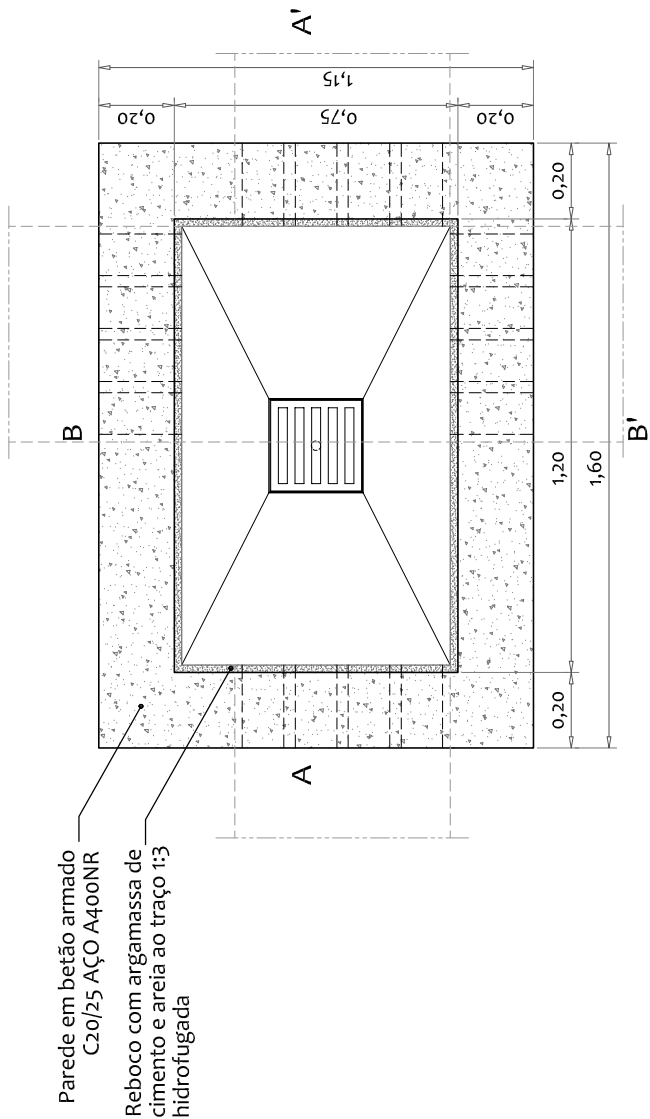


PLANTA

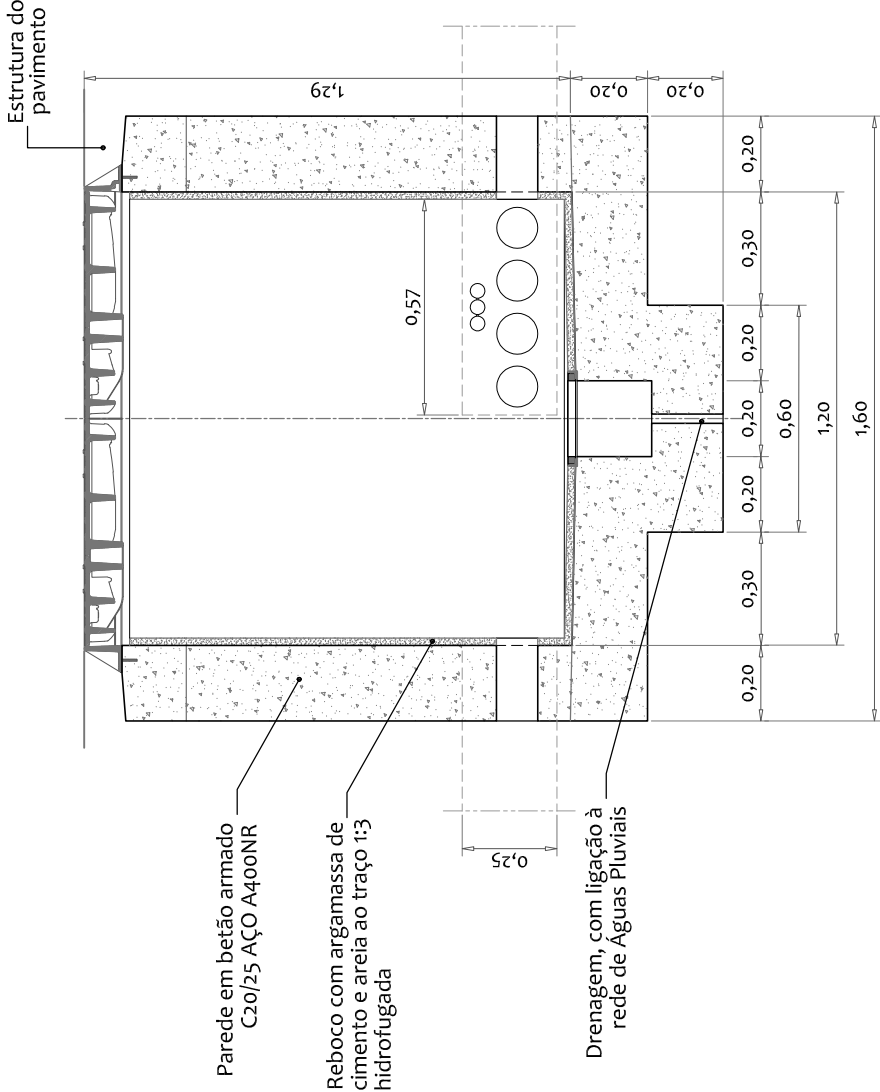

CORTE AA'

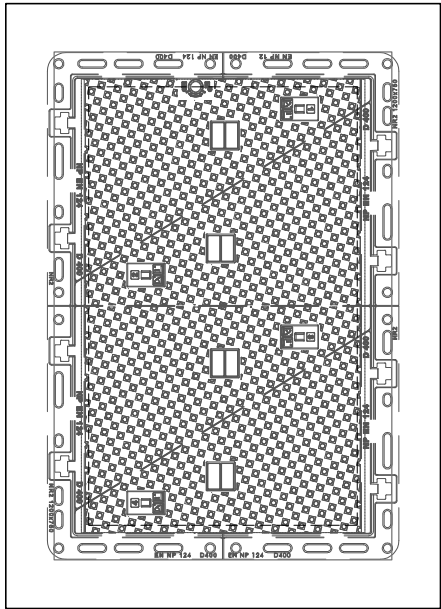

PLANTA

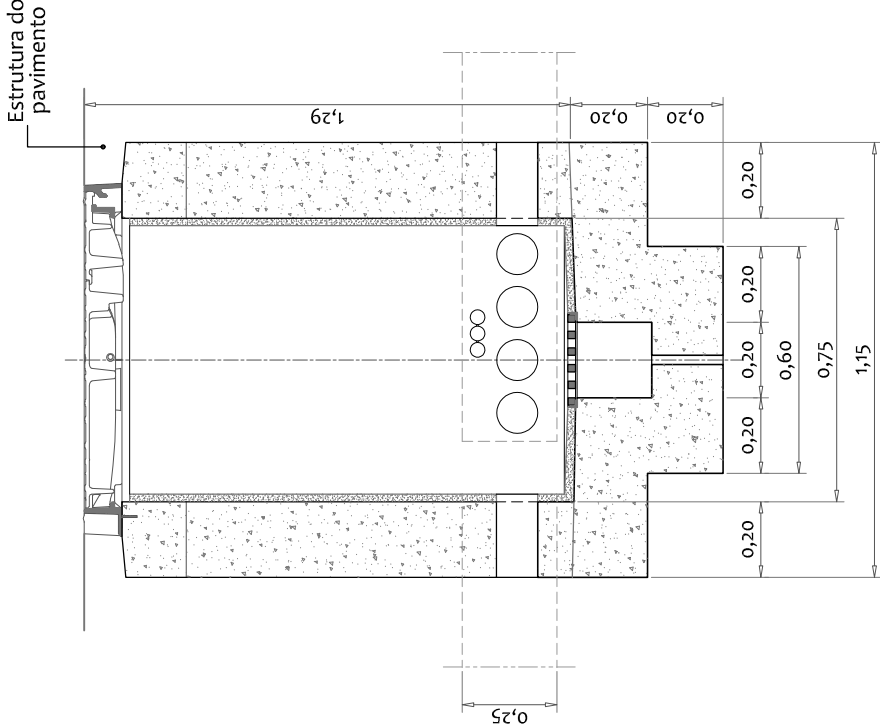

CORTE BB'

OBSERVAÇÕES:
Dimensões mínimas interiores de câmara CVR2
O fundo da caixa tem de apresentar pendente para o centro para escoamento de águas.
O cesto de recolha é dotado de grelha amovível executado com vergalhão quadrado de ferro (20mm) e assente sobre aro fixo em cantoneira de abas iguais com 20mm x 3mm.
As paredes da câmara são executadas em betão armado com uma camada de fixação dos cabos.
As paredes têm de ser dotadas de degraus, âncoras, poleas e calças de fixação dos cabos.
O conjunto de aro e tampa são em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7), de classe D400 e C 250 (NP EN 124), e de modelo NR2, articulado e fornecido com fecho de segurança.
Em tudo o resto deve ser cumprido o Manual ITUR da Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM



DIREÇÃO MUNICIPAL
DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE GESTÃO
DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
DIVISÃO MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS

PORMENORES TIPO

ESCALAS 1:20

DATA 18.SETEMBRO.2019

DESIGNAÇÃO CAIXA DE VISITA PARA INFRAESTRUTURAS (CVR2)

AG 09 R00