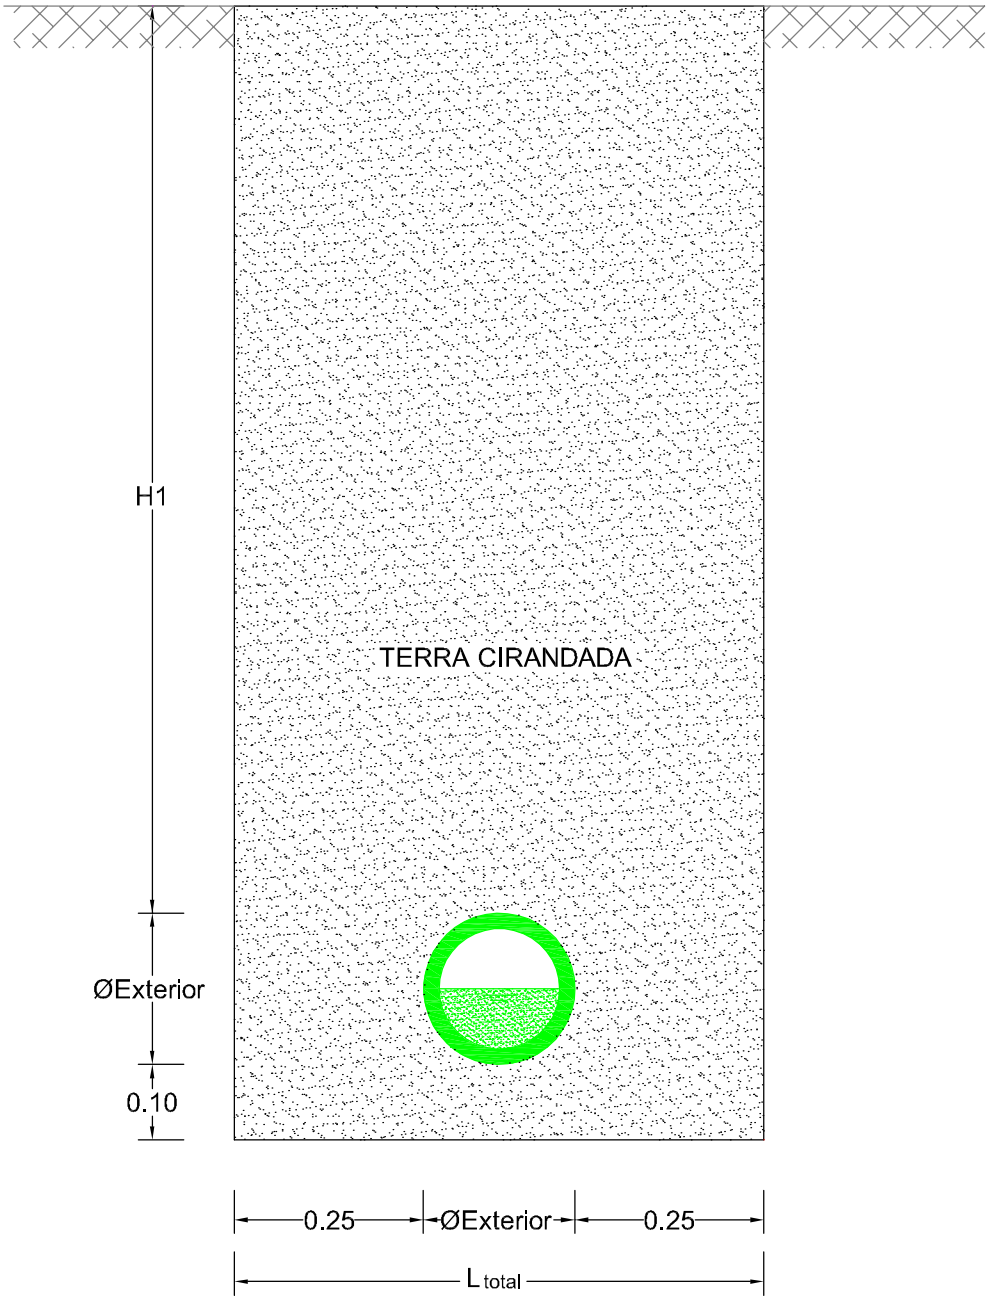


L_{total} =/> 0.60m

Nas zonas onde o nivel freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	COLETORES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS NO CENTRO DE MOBILIDADE DE VISEU DESENHOS DE PORMENOR TIPO VALA DE COLETORES PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS O ENG. DIRECTOR-DELEGADO	PROJETO Nº: 28–2020 PROJ: TOP: CAD: 28-2020-Coletores_esgotos_pluviais_centro_mobilidade_viseu DES: DATA: 08/2020 OBS : ESCALA (S): H= S/E V= S/E 04.06