


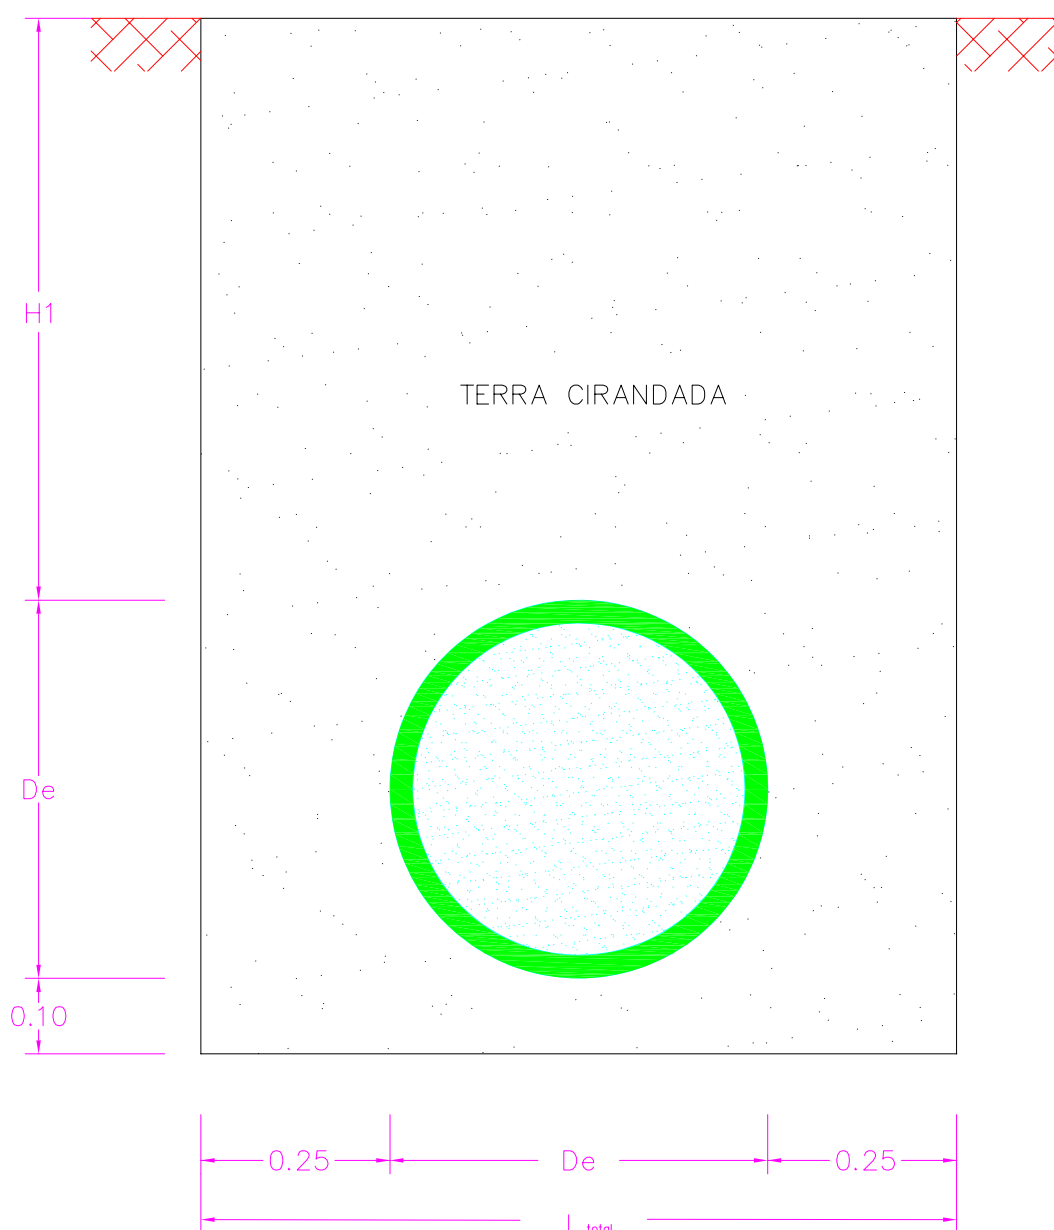

H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

 ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS EM BARREIROS	PROJETO Nº :40–2019	
	DESENHOS DE PORMENOR TIPO VALA TIPO PARA CONDUTA ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	PROJ:	
		TOP:	
		CAD :40–2019–EEAR_Barreiros	
		DES:	
		DATA: 09/2019	
O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		OBS :	05.02
		ESCALA (S):	
		H= S/E V= S/E	