




H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

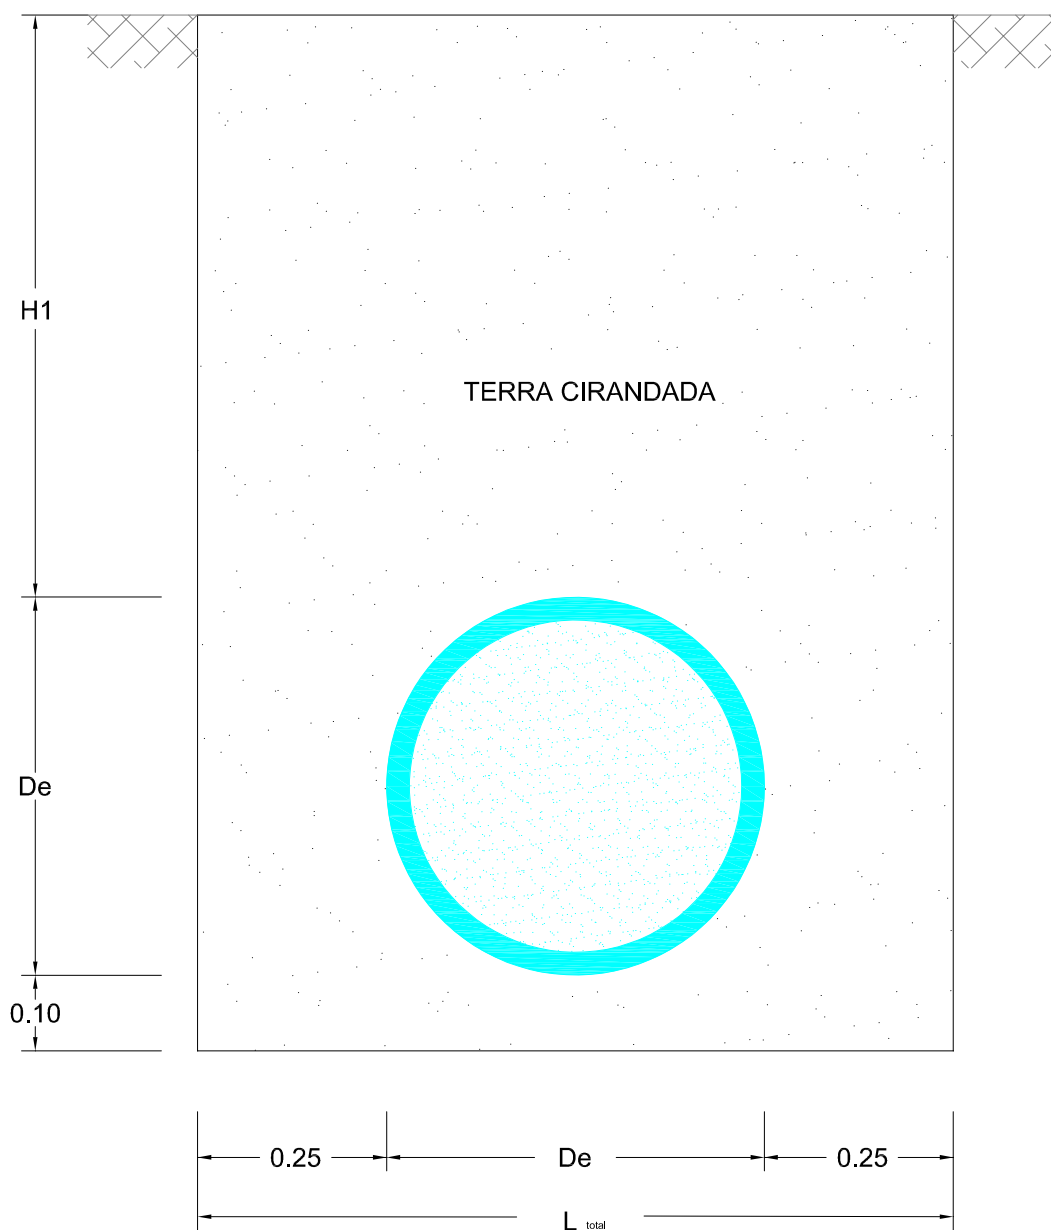

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS EM BARREIROS

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE CONDUTA

PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:40-2019

PROJ:

TOP:

CAD 40-2019-EEAR_Barreiros

DES:

DATA: 09/2019

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

06.01