




$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar  
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

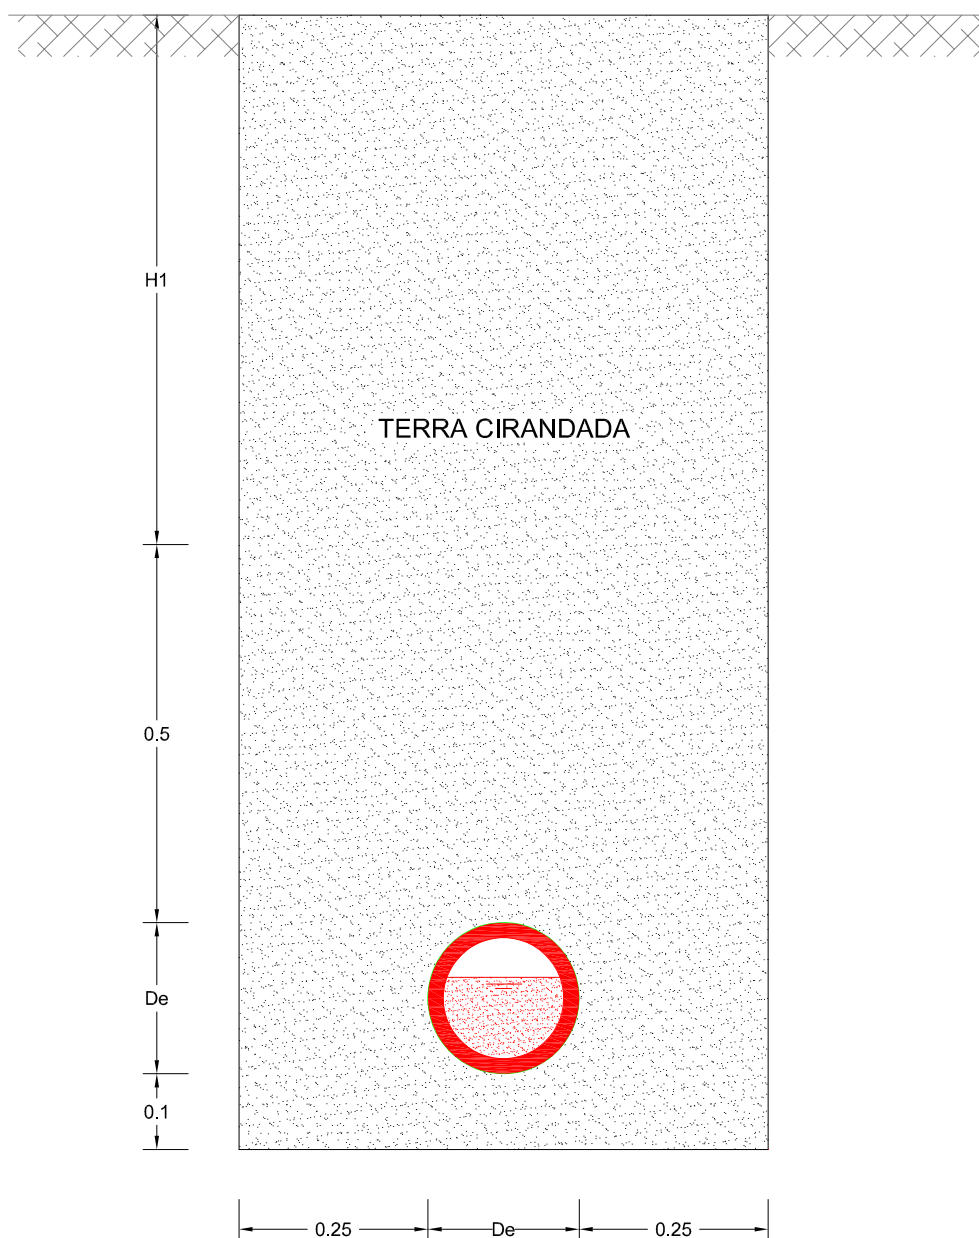

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS  
DE ÁGUA E SANEAMENTO  
DE VISEU

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS EM BARREIROS

DESENHOS DE PORMENOR TIPO  
VALA DE COLETORES  
PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº: 40-2019

PROJ:

TOP:

CAD: 40-2019-EEAR\_Barreiros

DES:

DATA: 09/2019

OBS:

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

06.02