







Curvas em Planta a 90º%%

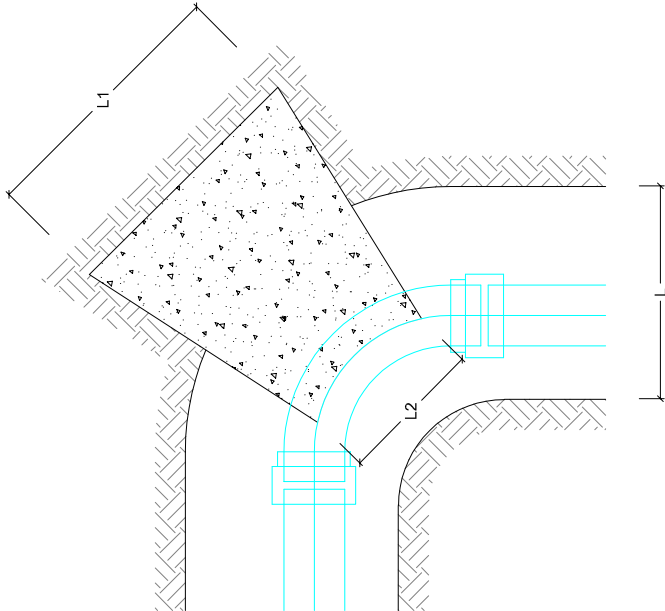

Curvas em Planta a 45º%%

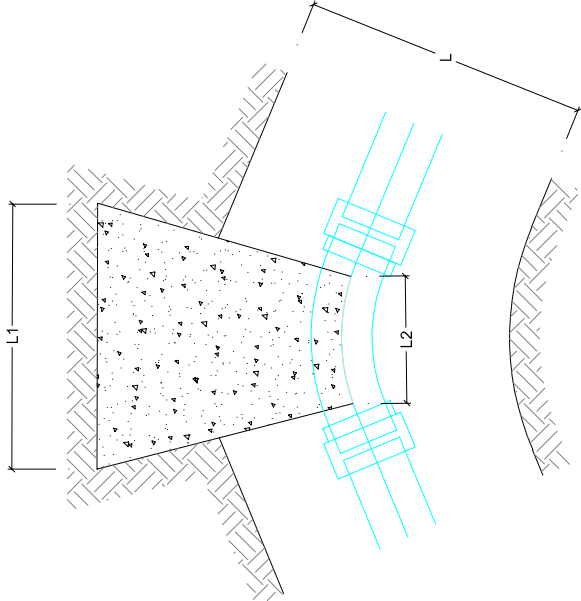

Curvas em Perfil

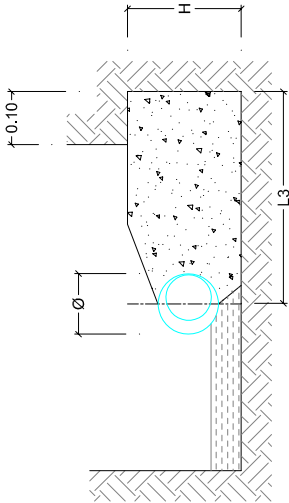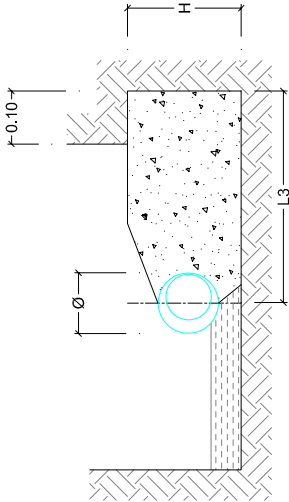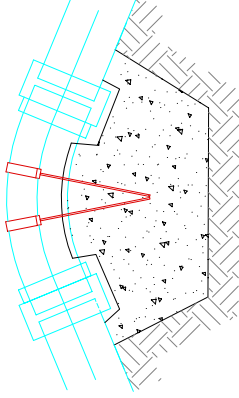

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	Ø (mm)	DIMENSÕES (m)					Ø (mm)	DIMENSÕES (m)					
		H	L1	L	L2	L3		H	L1	L	L2	L3	
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.35					80 E 100	0.20	0.20			
	125 E 150	0.30	0.50					125 E 150	0.25	0.35			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.40					80 E 100	0.20	0.30			
	125 E 150	0.40	0.60					125 E 150	0.30	0.40			
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.30	0.50					80 E 100	0.25	0.35			
	125 E 150	0.50	0.60					125 E 150	0.35	0.45			

 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS EM BARREIROS	PROJETO Nº : 40 – 2019	06.06
		PROJ:	
		TOP:	
		CAD 40 – 2019 – EEAR_Barreiros	
		DES:	
		DATA: 09/2019	
		OBS :	
		ESCALA (S):	
		H= S/E	
		V= S/E	
		O ENG. DIRECTOR-DELEGADO	