



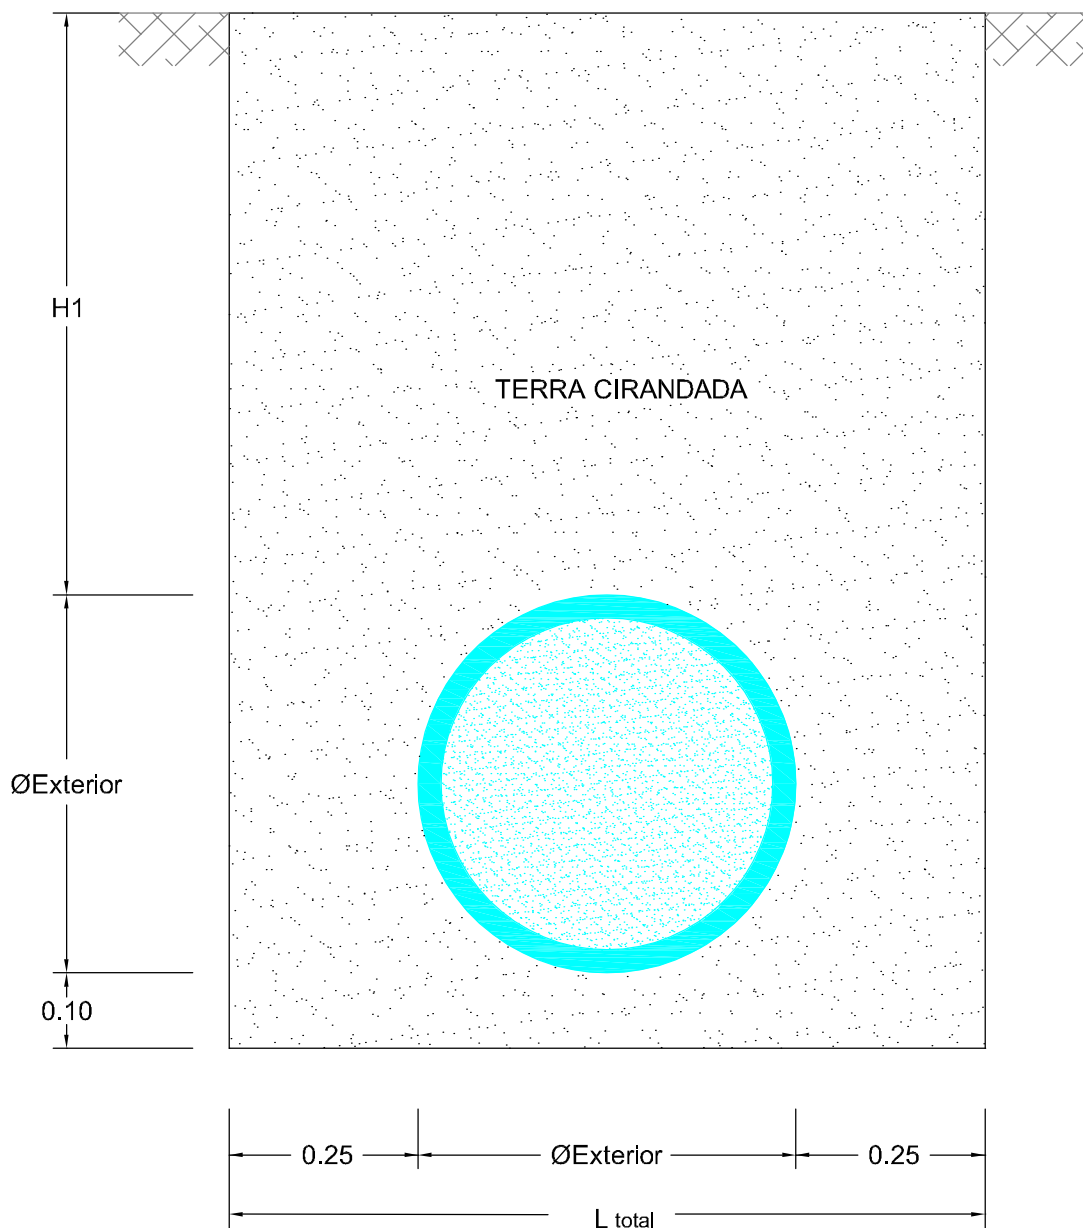

H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

L total $\geq$ 0.60m

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

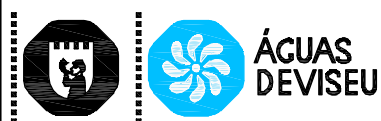

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS DE ÁGUA
NA ESTRADA FLORESTAL DE MOSELOS

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE CONDUTA

PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 38—2020

PROJ:

TOP:

CAD : 38-2020-Remodelacao_condutas_ogua_estrada_florestal_moselos

DES:

DATA: 09/2020

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

03.01