
 Limite do Concelho de Aveiro - CAOP 2016

Classes de Perigosidade de Incêndio Rural

-  Muito Baixa
-  Baixa
-  Média
-  Alta
-  Muito Alta

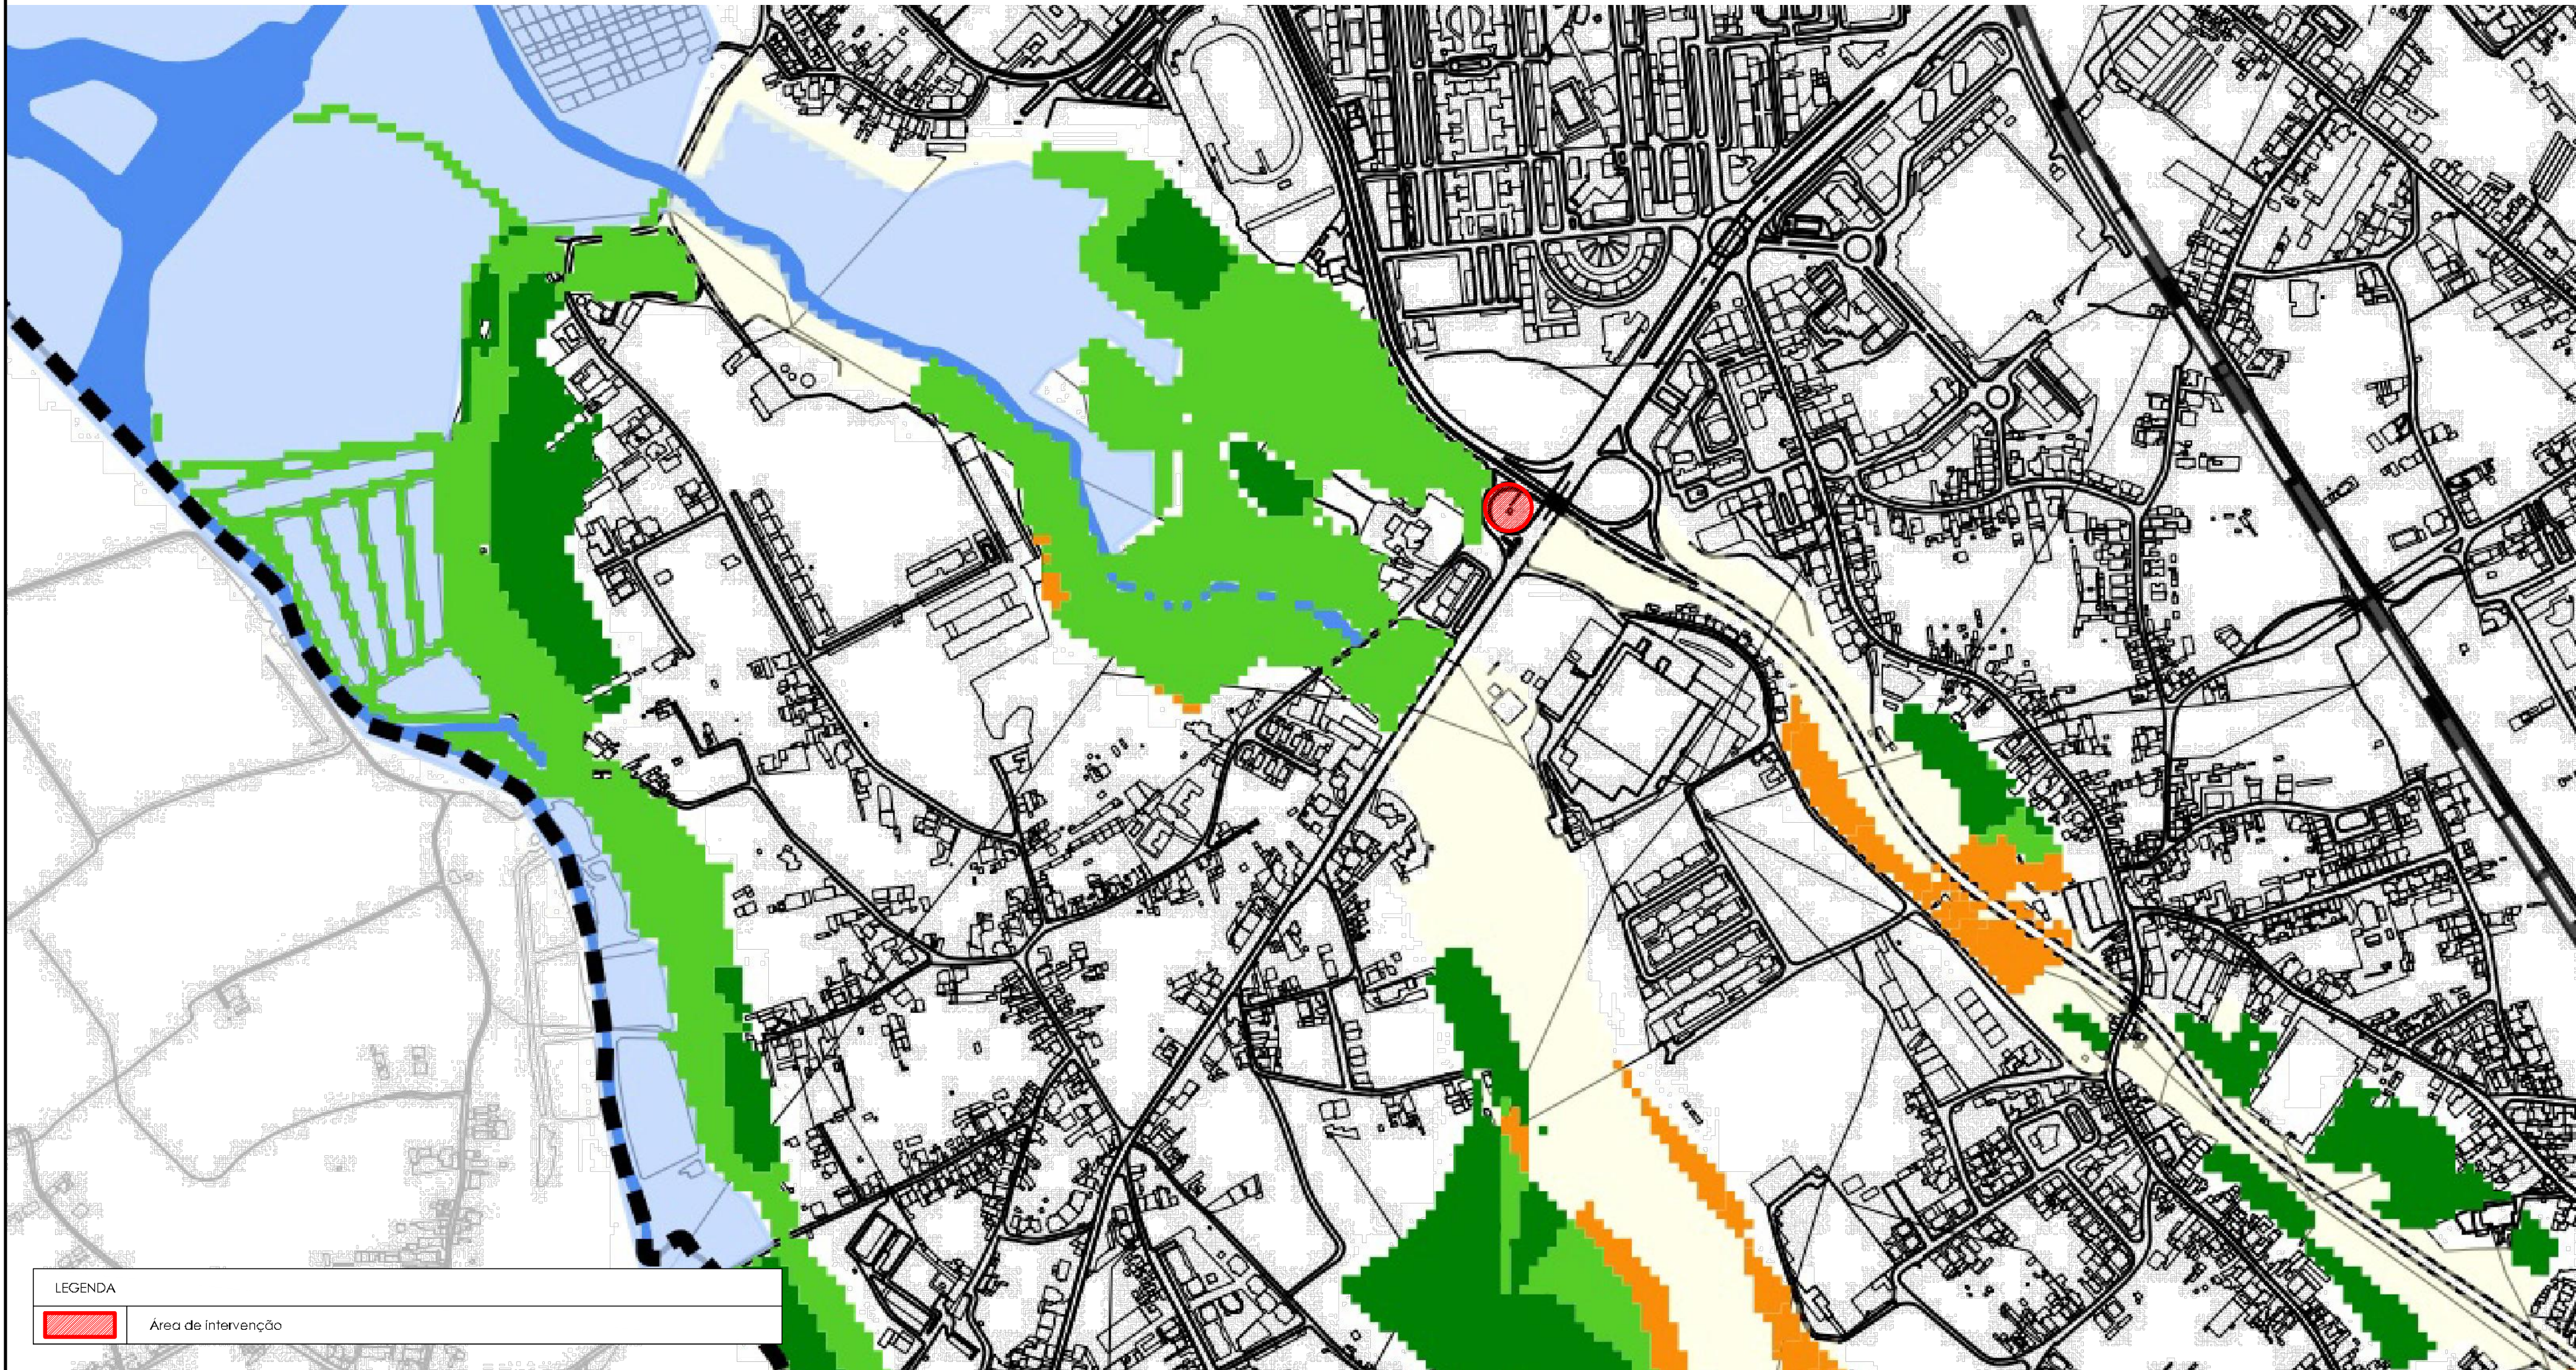

LEGENDA

 Área de intervenção



Revisão	Descrição	Data	Rubrica
 ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO Grupo Águas de Portugal			
 HIDROFUNÇÃO Consultores de Engenharia, Lda.		AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE9 NÓ SUL - ARADAS	
		PROJETO DE LICENCIAMENTO	
ESTUDOU: <u>Samuel Castanheira</u>		COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA	
DESENHO: <u>Alvaro Rocha</u>		EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES - PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO RURAL	
CONFIRMO: <u>Roberto Silva</u>			
VERIFICOU: <u>S. B. Silva</u>			
FIGHEIRO: 1359-PL-CMDF-PD-5.dwg LAYOUT: 5	ESCALA 1/5000	DATA agosto/2020	DESENHO Nº 5 REVISÃO 0