

PORMENOR DE CÂMARA DE VISITA CV


PLANTA

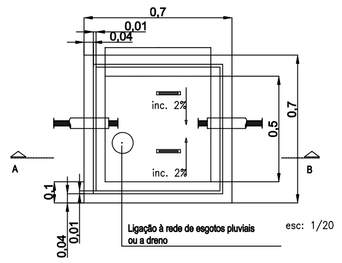

CORTE A-B

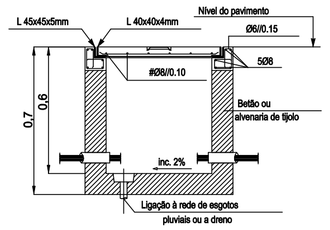

TAMPAS



SIMBOLO	DESIGNAÇÃO
	QUADRO ELÉCTRICO
	Quadro eléctrico a fornecer com a empreitada da especialidade
CDI	Central de Detecção de Incêndio
CV	Câmara de visita instalada no solo c/ 0,5x0,5x0,6m (cxbxp)
Kwh	Contador de Energia Elétrica
	Eléctrodo de Terra em chapa de aço revestida a cobre.
BCG	Botoneira de corte geral, encastrar na parede a 1,1m do solo, classeII, com sinalização verde e vermelha e chave para desencravamento
TPT	Terminal Principal de Terra (caixa/barramento).
LA	Ligador amovível (caixa/barramento).
150x50	Calha Plástica com as dimensões indicadas (cxl)
	Elementos de protecção por selagem corta-fogo.
	Espaço não acessível ao público

LEGENDA

(1) - AA4;AB4;BA3;BB2;BC3;XX1 IP≥20;IK≥04
(2) -AA4;AB4;BB2;BC3;XX1 IP≥20;IK≥04

QE - Quadro de Entrada do Edifício
QP0/QP - Quadro Parcial no piso 0
QP1- Quadro do piso 1
QP1.1 - Quadro Parcial 1 do piso 1
QAvac - Quadro Específico de AVAC
QElev. - Quadro Específico do Elevador

MODO DE INSTALAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	MÉTODO DE REFERÊNCIA	OBS.
(1)	61	D	
(2)	13	E/F	
(3)	5	B	
(4)	5A	B	(OPÇÃO)
(5)	25	B2	
(6)	25	B	
(7)	31	B	
C	CANALIZAÇÃO ESTABELECIDA NO SOLO		
T	CANALIZAÇÃO ESTABELECIDA NO TECTO		

SELECÇÃO DAS PROTECÇÕES

(A) Ref.ª 5, método de referência B quadro 52H
Intensidades máximas admissíveis, quadro 52-C1, 52-C2, 52-C3 e 52-C4 para circuitos monofásicos e trifásicos e isolamento a PVC, XLPE ou EPR, respectivamente
Factores de correcção: Quadro 52-E1 linha 1
Ref.ª 5A, em estudo. Optou-se pelo método de referência B quadro 52H
Intensidades máximas admissíveis, quadro 52-C1, 52-C2, 52-C3 e 52-C4 para circuitos monofásicos e trifásicos e isolamento a PVC, XLPE ou EPR, respectivamente.
Factores de correcção: Quadro 52-E1 linha 1

(B) Ref.ª 61, método de referência D quadro 52H
Intensidades máximas admissíveis, quadro 52-C30 coluna 4 e 5 para circuitos trifásicos e monofásicos respectivamente.
Factores de correcção, nota no final do Quadro 52-C30 e Quadro 52-E3

(C) Ref.ª 25, método de referência B2/B quadro 52H
Intensidades máximas admissíveis, quadro 52-C14 coluna 3 e 5 para dois ou três condutores carregados e isolamento a XLPE ou EPR, respectivamente e quadro 52-C4 coluna B.
Factores de correcção: Quadro 52-E1 linha 1

FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES
Assinado de forma digital por FILIPE JOSÉ DE JESUS PIRES
Dados: 2021.02.15 23:15:50 Z

REVISÕES:

LEGENDA:
TECTOS

EQUIPA:
FUNDAÇÕES, CONTENÇÃO E ESTRUTURAS:
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:
REDE DE INCÊNDIO:
INST. ELÉCTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES:
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO:
ACÚSTICA:
TÉRMICA:
SEGURANÇA:

MATERIAIS:

NOTAS:
COTAS EM METROS. CONSIDERA-SE A COTA 0.00 COMO COTA DE SOLEIRA
A COTA 0.00 CORRESPONDE À COTA GEORREFERENCIADA 34.31.
TODAS AS COTAS DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA.
NÃO MEDIR OS DESENHOS. UTILIZAR APENAS AS MEDIÇÕES DE COTAS DOS DESENHOS.
EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE DESENHOS A ESCALA MAIS AMPLIADA É A QUE VIGORA.
QUALQUER COTA INDICADA É SUJEITA A CONFIRMAÇÃO EM OBRA.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTACTAR O RESPONSÁVEL DO PROJECTO DE ARQUITECTURA OU A EQUIPA PROJECTISTA.

ARQUITECTURA E COORDENAÇÃO GERAL:
adarq
RUA JOÃO CASTILHO Nº 3
2520-215 SOTACAVADO - PORTUGAL
T (+351) 262 738 180 T.M. (+351) 91 955 99 99
www.adarq.net | geral@adarq.net

REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO DO BONECO - BAIRROS FERROVIÁRIOS — PEX.IE.213.02
RUA FERREIRA DE MESQUITA - BAIRRO DO BONECO - ENTRONCAMENTO — DATA: DEZEMBRO 2020
REQUERENTE:
CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO — ESCALA: 1:100 — A1+
FASE:
PROJECTO DE EXECUÇÃO — COLAB.:
FILIA:
ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA — AUTOR: MIGNE D.

este desenho é propriedade intelectual do adarq, lda. não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização por escrito. reservados todos os direitos pela legislação em vigor. (DEC-LEI 63/85)