




$L_{total} \geq 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar  
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

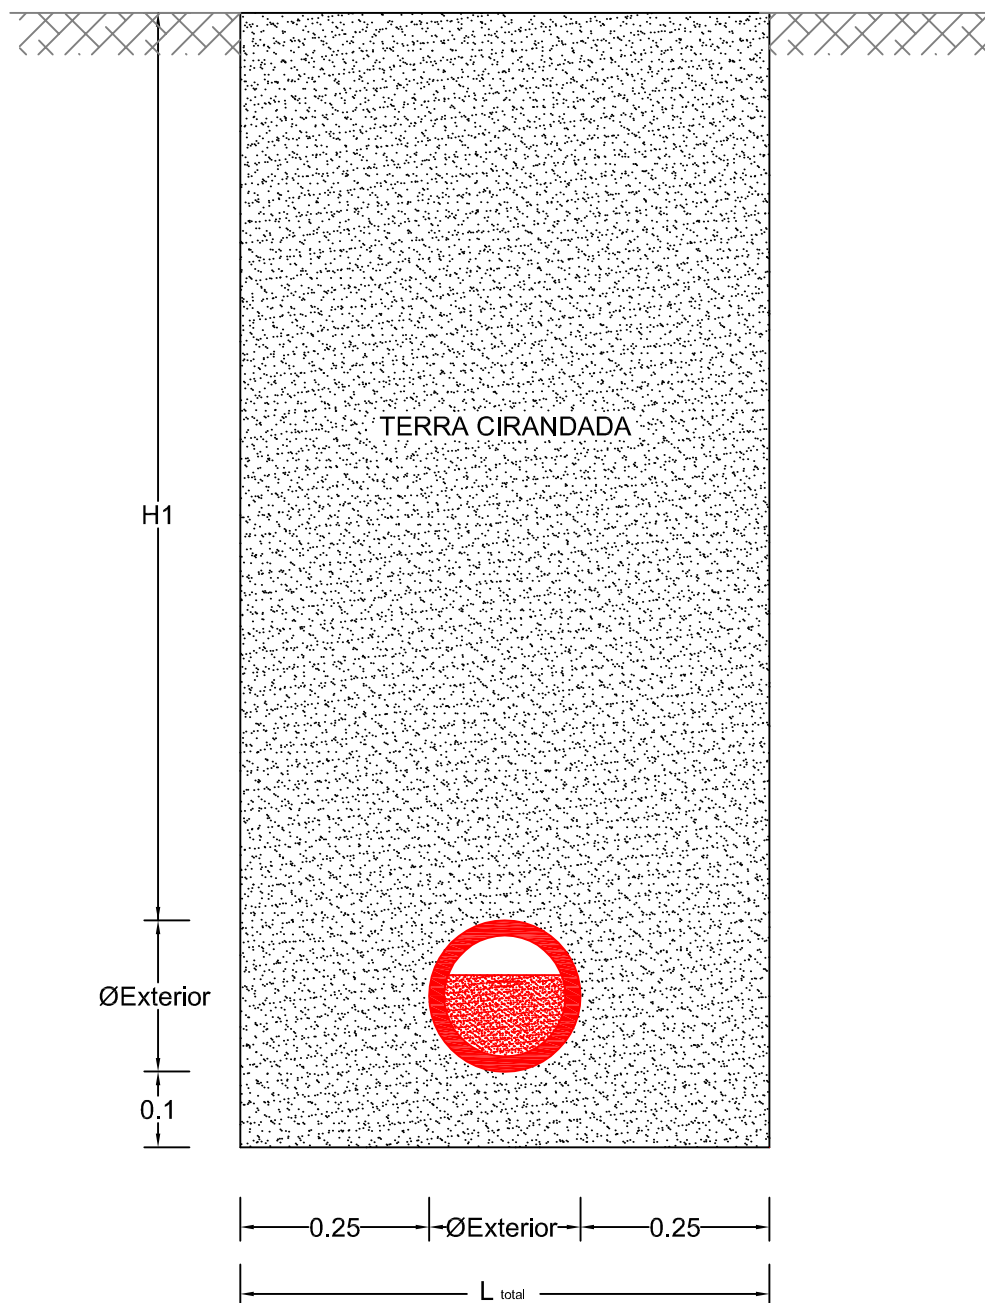

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS  
DE ÁGUA E SANEAMENTO  
DE VISEU

PROLONGAMENTOS DA REDE DE ÁGUA E DE SANEAMENTO  
NO CONCELHO PARA 2021

DESENHOS DE PORMENOR TIPO  
VALA DE COLETORES

PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:16-2021

PROJ:

TOP:

CAD : 16-2021\_prolongamentos\_Concelho\_2021

DES:

DATA: 02/2021

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

02.02