




$L_{total} \geq 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

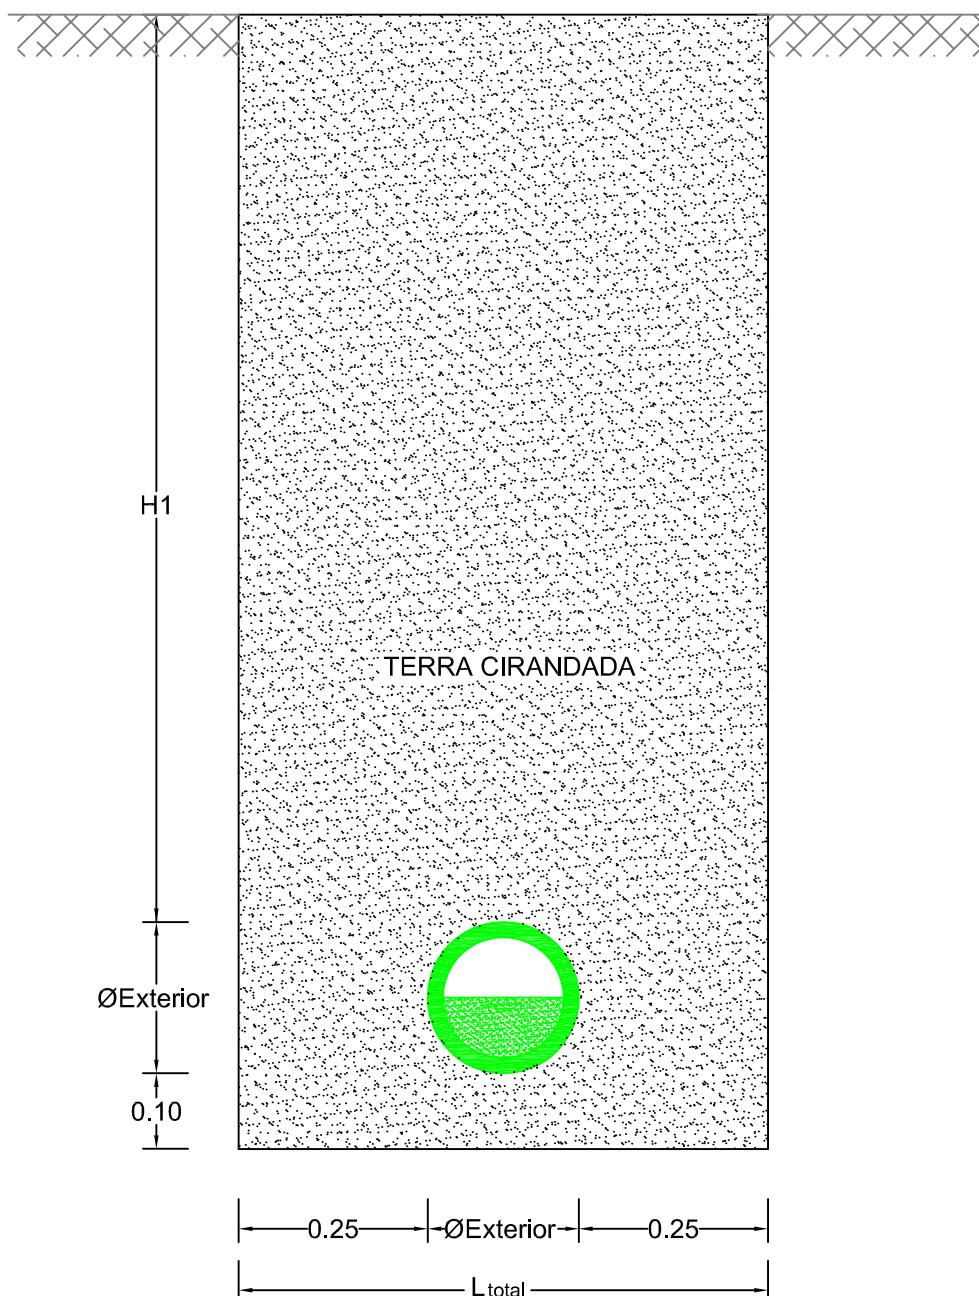

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

PROLONGAMENTOS DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO
NO CONCELHO PARA 2021

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
VALA DE COLETORES

PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:16-2021

PROJ:

TOP:

CAD 16-2021_prolongamentos_2021

DES:

DATA: 02/2021

OBS :

ESCALA (S):

H= s/e

V= s/e

02.14