



FUNDAÇÃO DE COLECTORES
(TROÇOS GRAVITICOS)

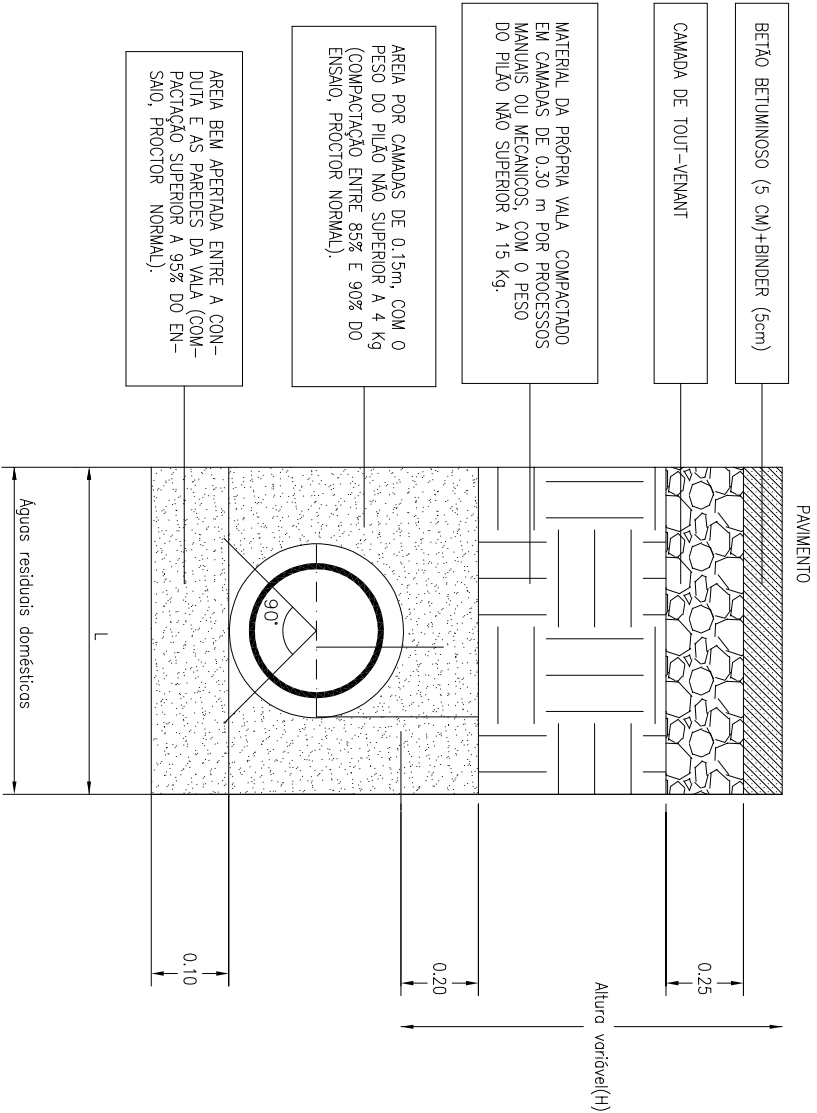

FUNDAÇÃO DE COLECTORES
(TROÇO BOMBEADO)

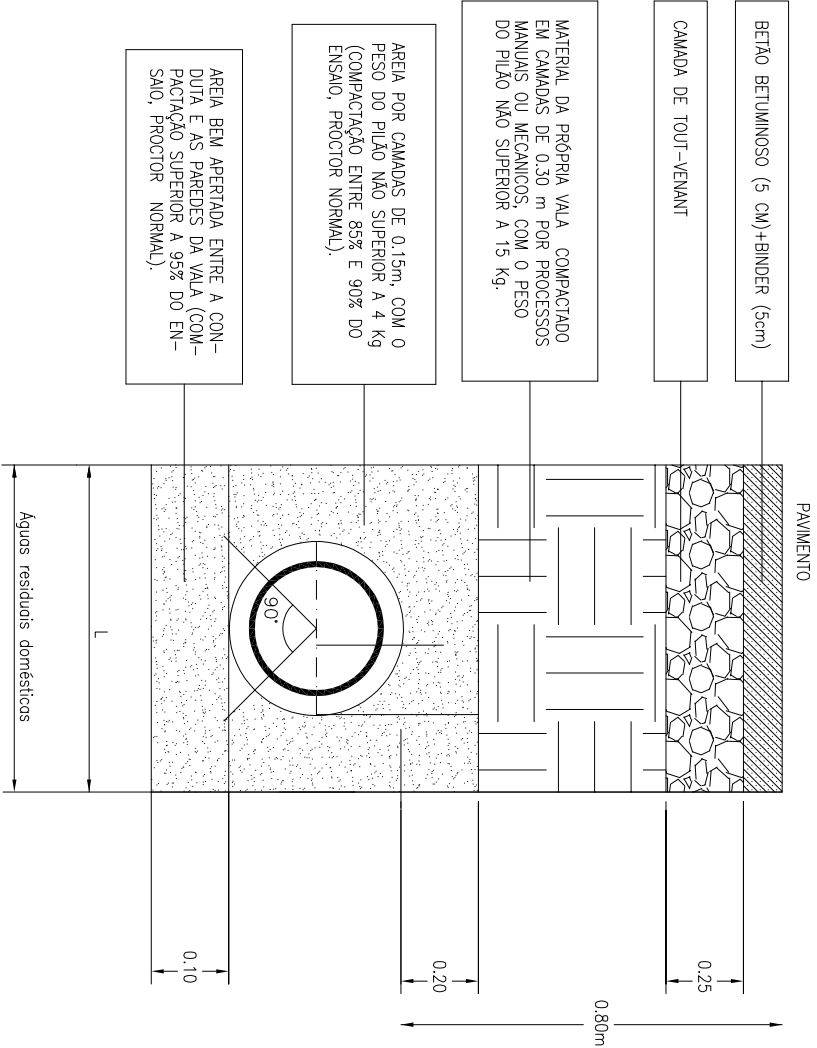


Largura das valas:

L=De+0,50m , para ϕ s até 500 mm
L=De+0,70m , para ϕ s superiores a 500 mm

NOTA:
No caso de H ser inferior a 1,0m, deve-se envolver a tubagem em betão.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL



OBRA / LOCAL		Ampliação da rede de esgotos Campina dos Galegos, São Brás de Alportel	ESCALA	1/10	Nº	RD2
PROJECOTOU	Filipe Sobral	PECAS REDES DE INFRAESTRUTURAS - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS - Pormenor da vala	ARQUIVO			
DESENHOU	Filipe Sobral		SUBSTITUI			
FASE			SUBSTITUIDO POR			
DATA	09/2019					