

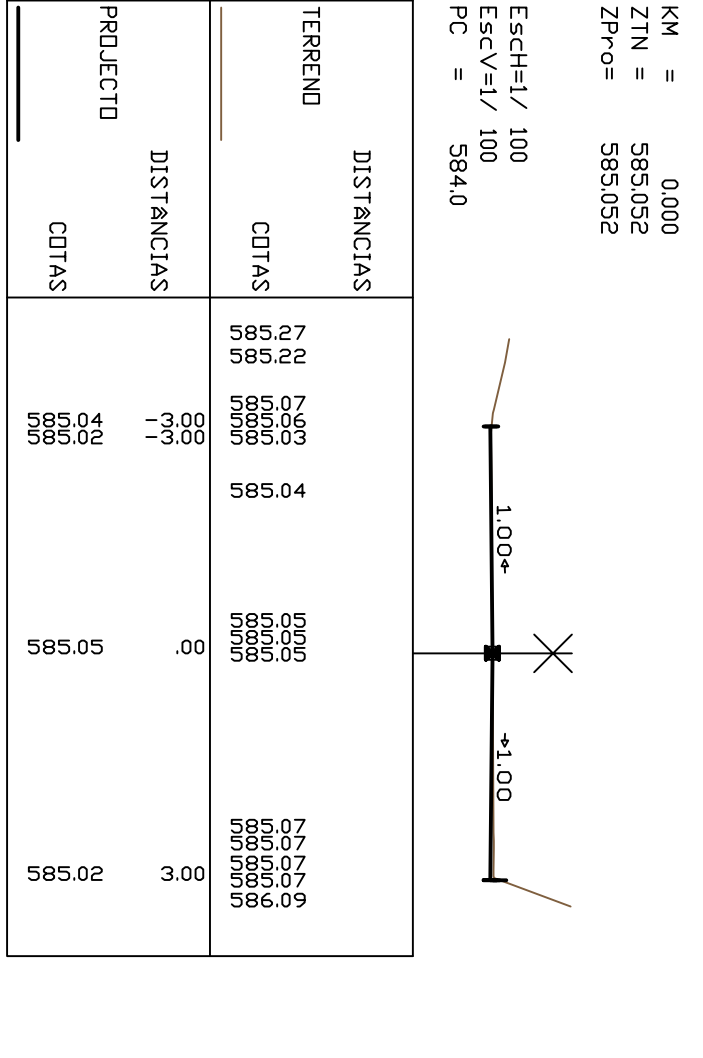
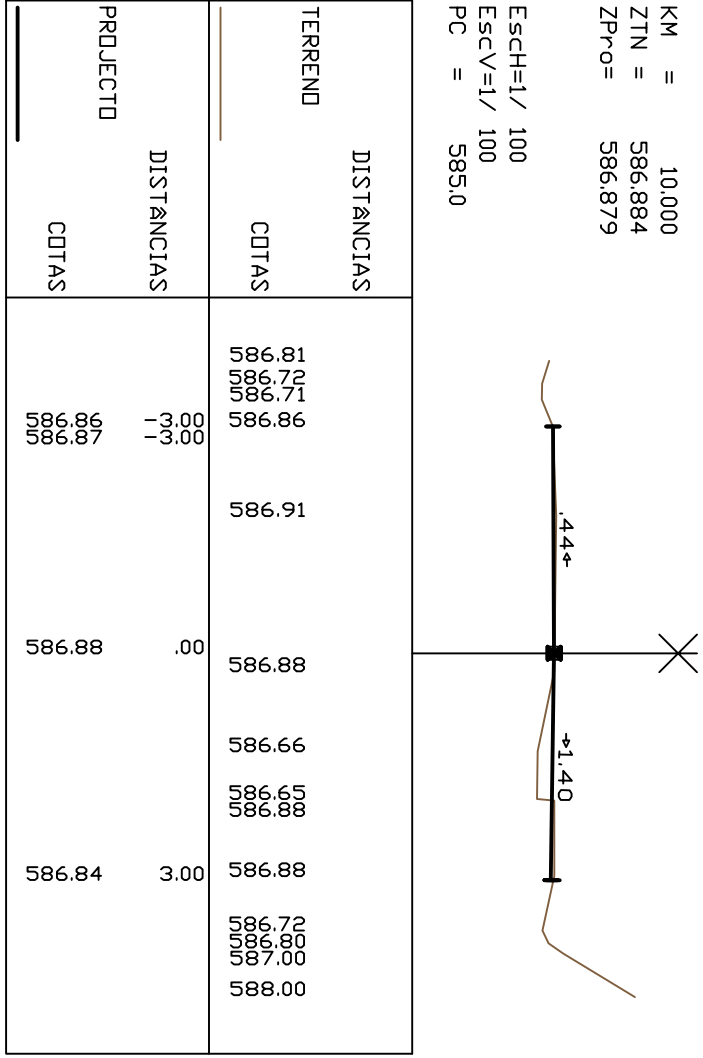
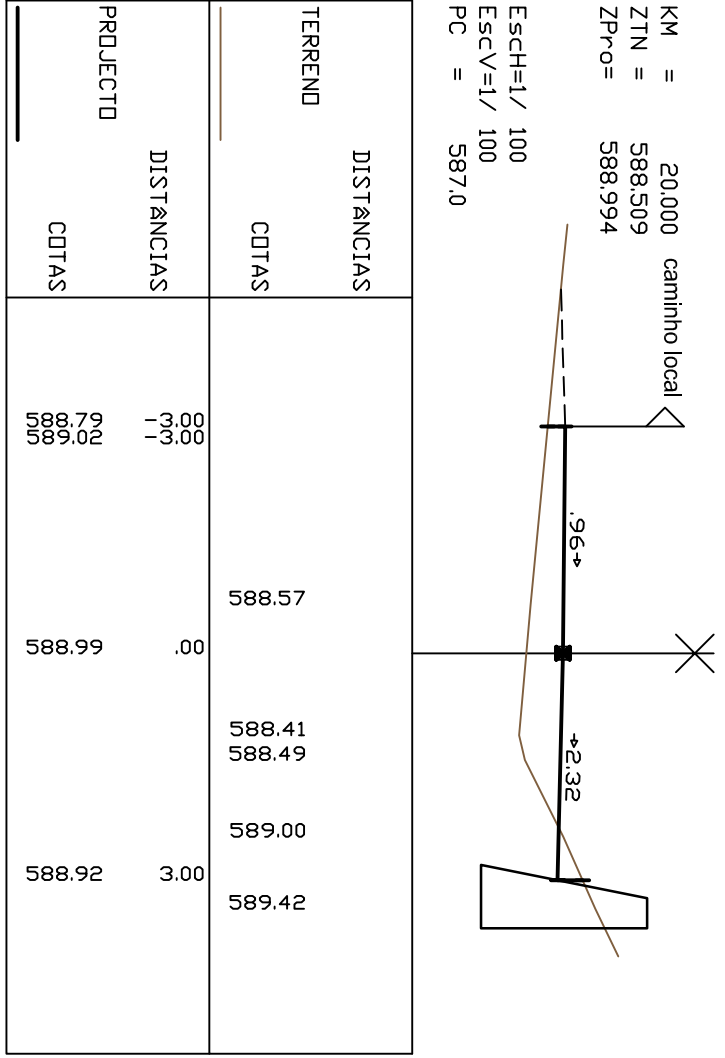
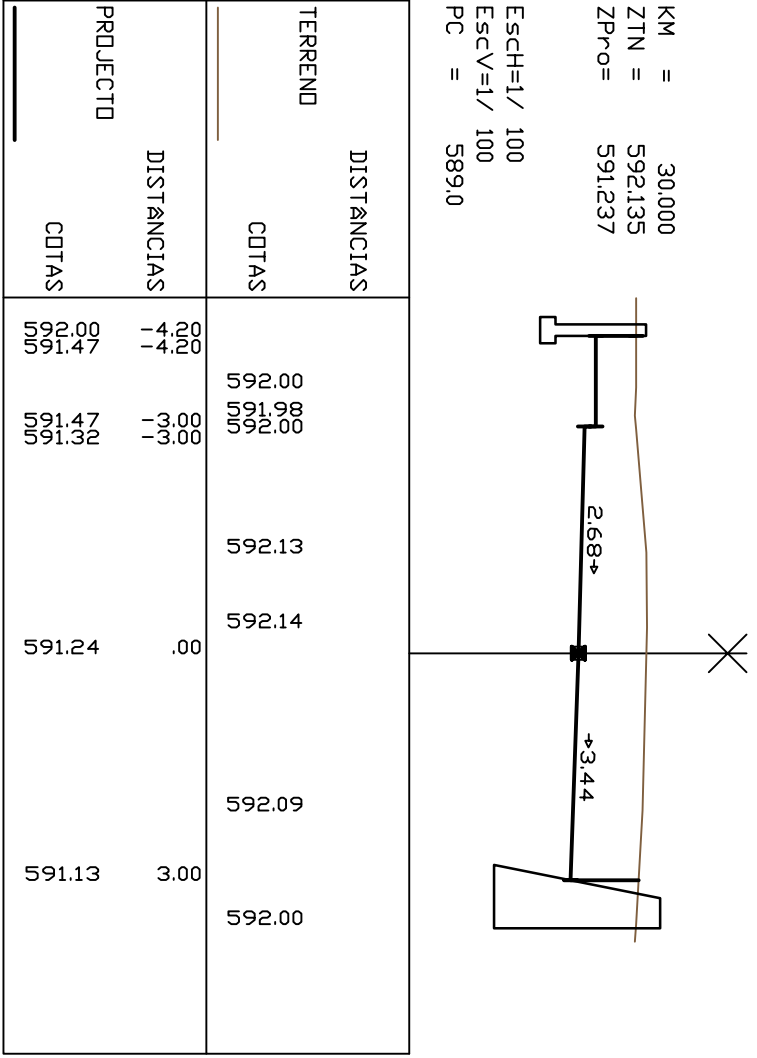
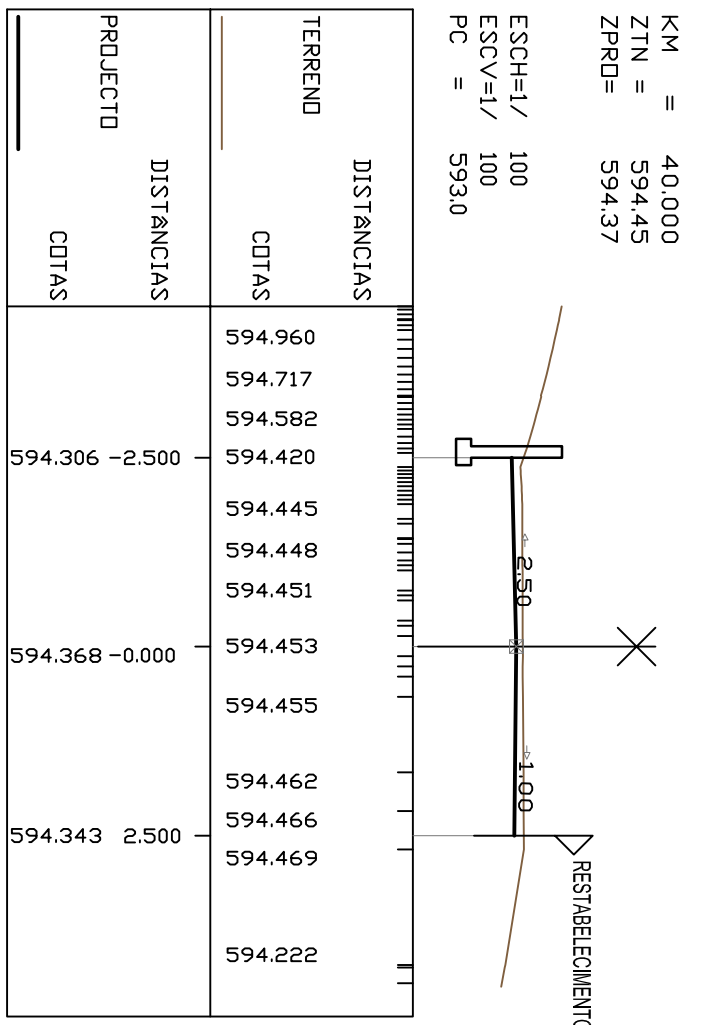
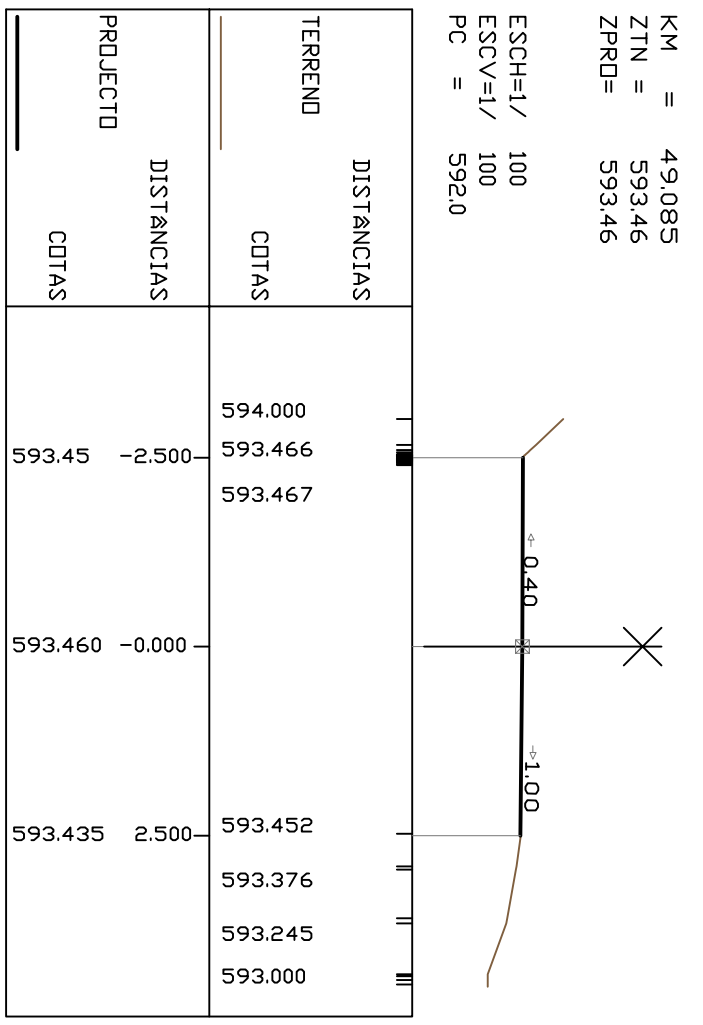
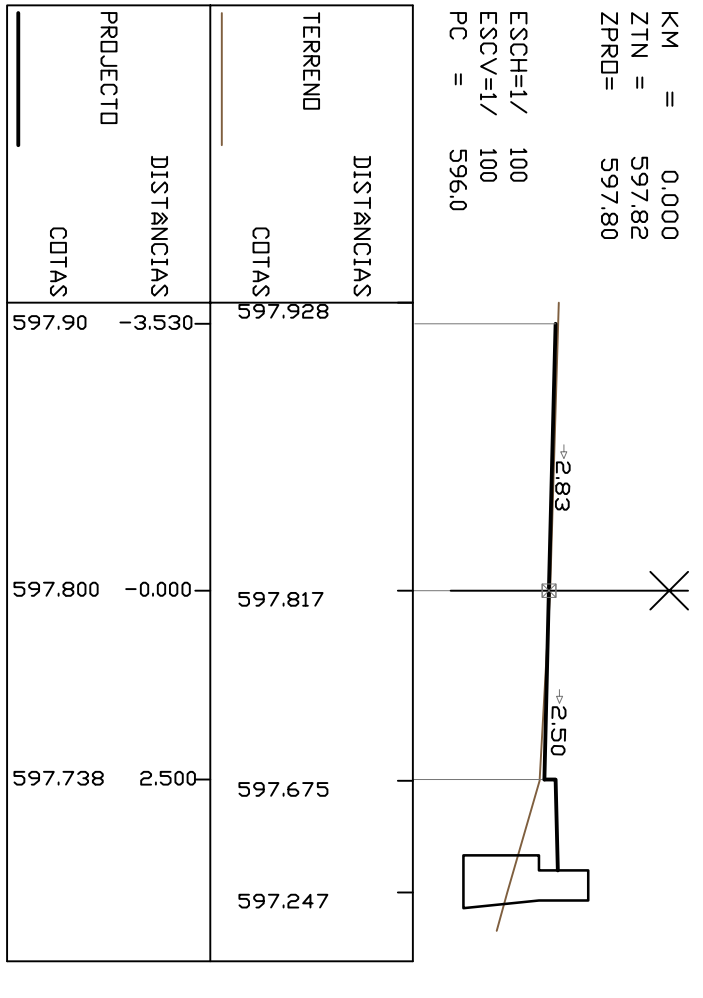
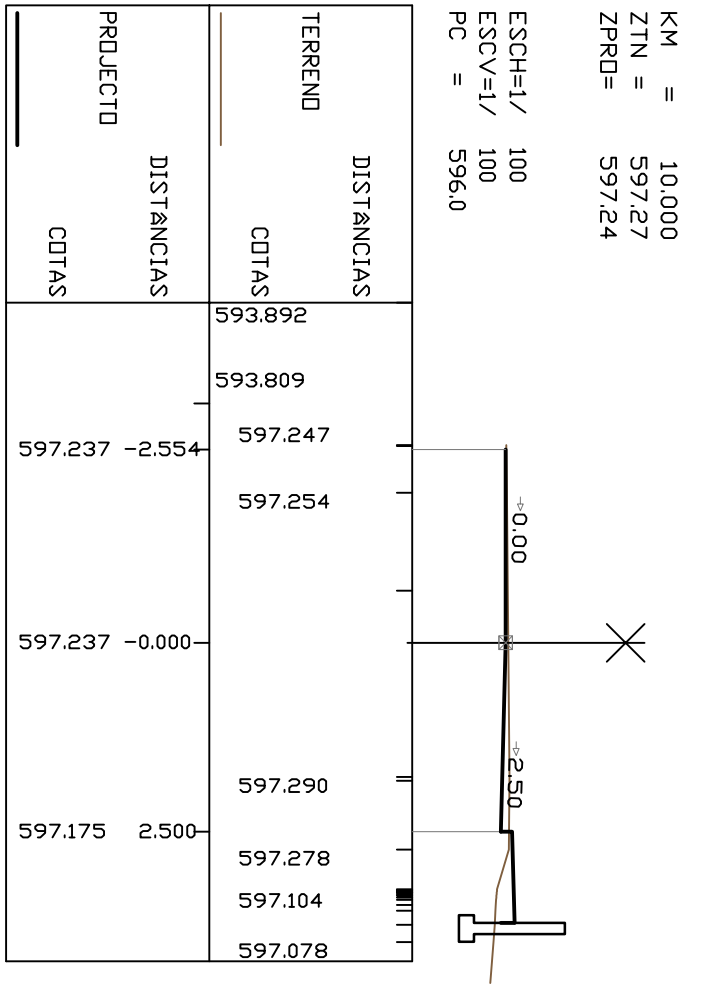


RESTABELECIMENTO 01

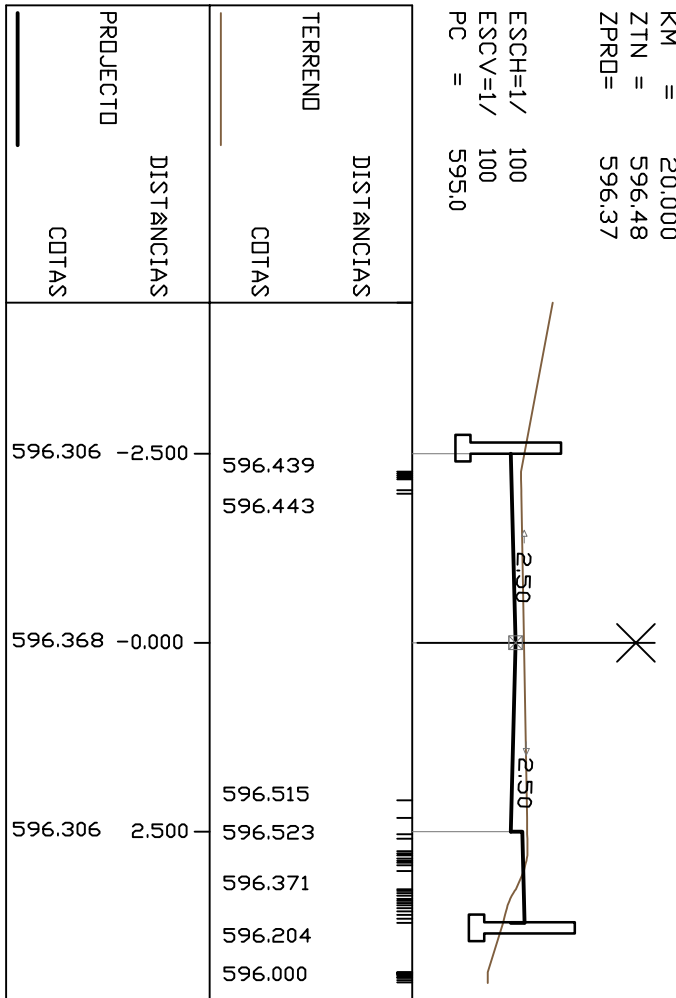

RESTABELECIMENTO 02

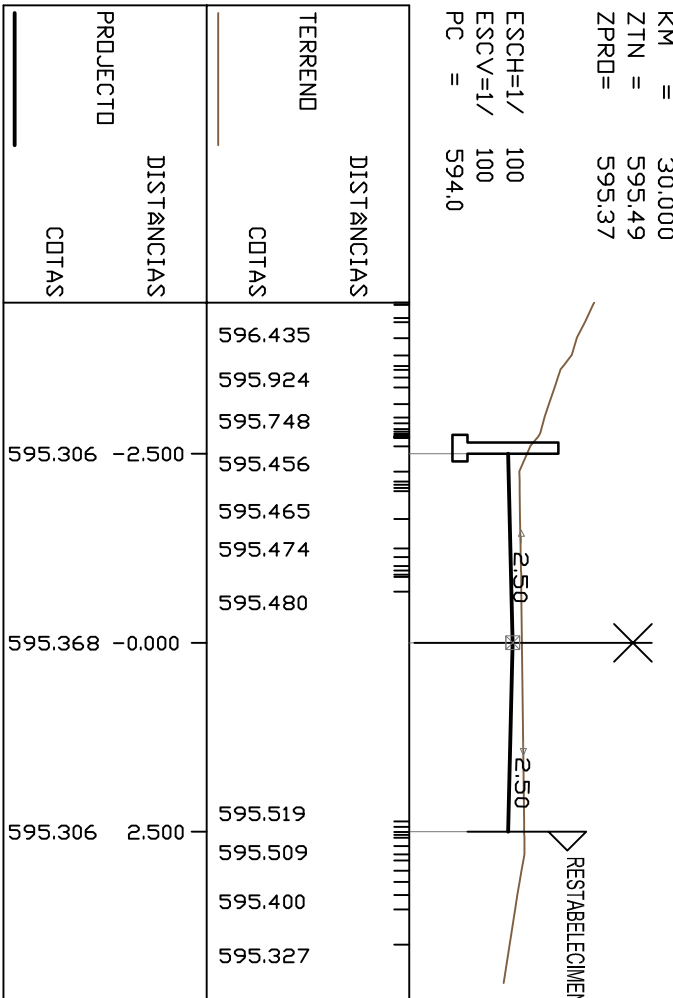

Observações: A profundidade mínima da fundação dos muros deverá atender ao especificação nas peças detalhadas DES-242-LV-6-S01 e DES-242-LV-7-01.

NOTA-
Em formatos diferentes de A1
atender as escalas gráficas