



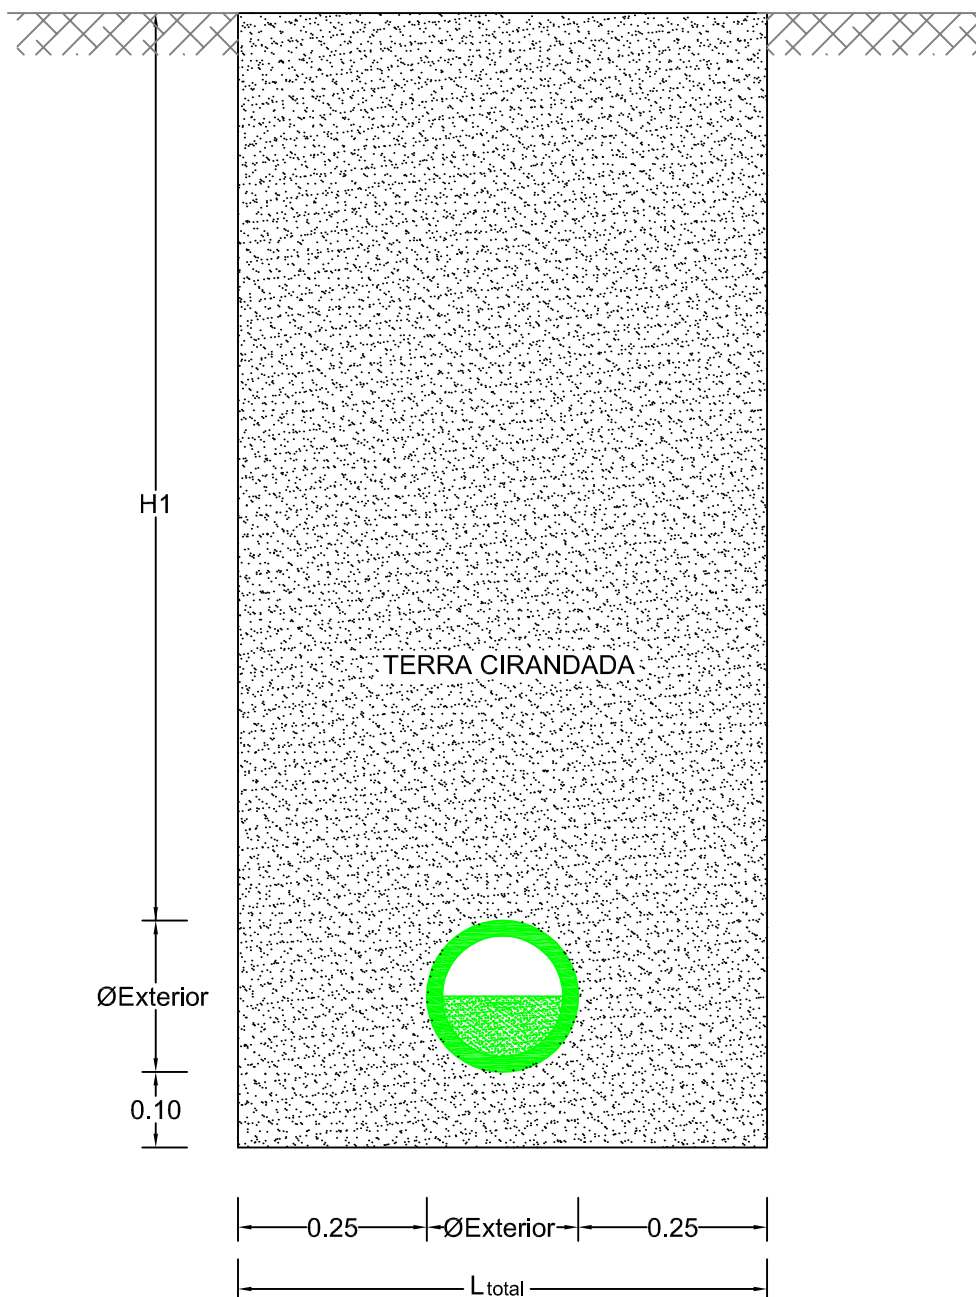

$L_{\text{total}} \geq 0.60\text{m}$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

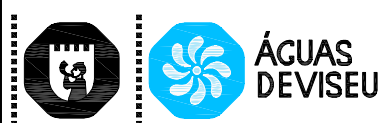

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NA
AV. MADRE RITA DE JESUS E RUA PINTOR ANTÓNIO DE ALMEIDA

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
VALA DE COLETORES
PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº: 50-2021

PROJ:

TOP:

CAD 50-2021-Remodelacao_sar_sap_av_madre_rita_jesus_rua_pintor_antonio_almeida

DES:

DATA: 04/2021

OBS:

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

04.02