




ESQUEMA DE LIGAÇÃO INCLUINDO RAMAL DOMICILIÁRIO (Tipo 1)
Esc: 1/20

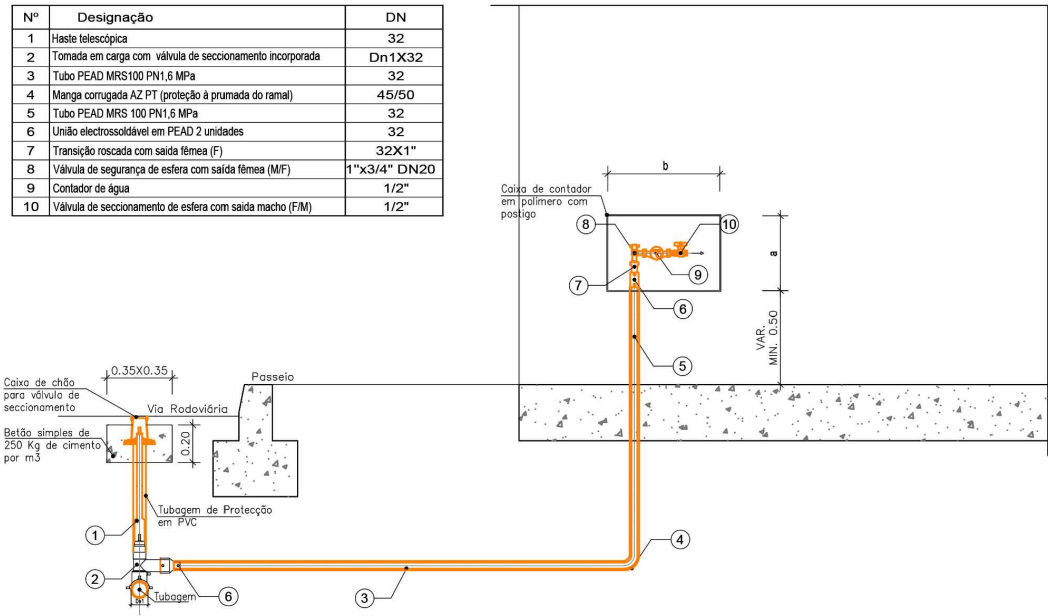


ESQUEMA DE LIGAÇÃO INCLUINDO CONTADOR DN≥50
Esc: 1/20

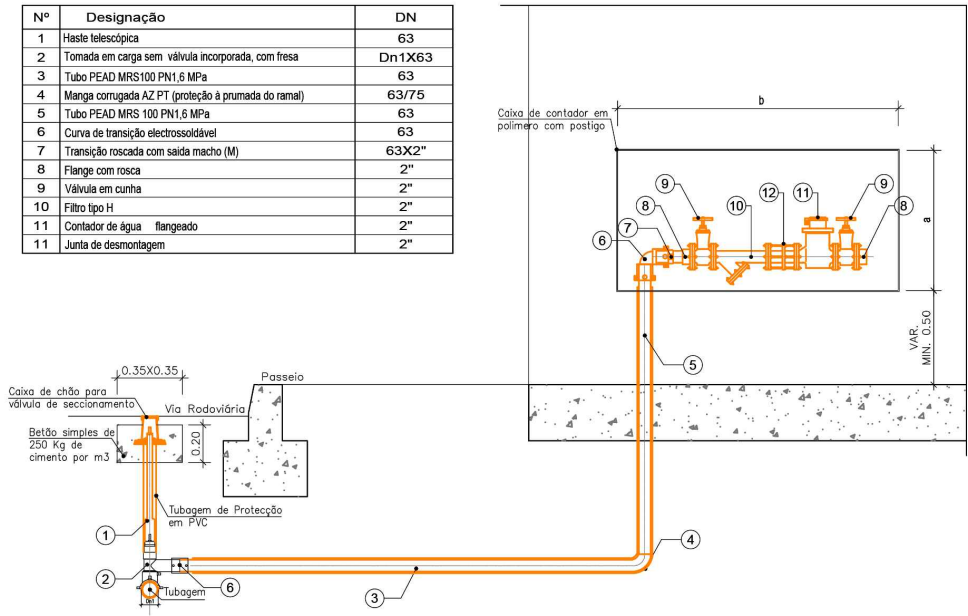

ESQUEMA DE LIGAÇÃO INCLUINDO RAMAL DOMICILIÁRIO (Tipo 2)
Esc: 1/20

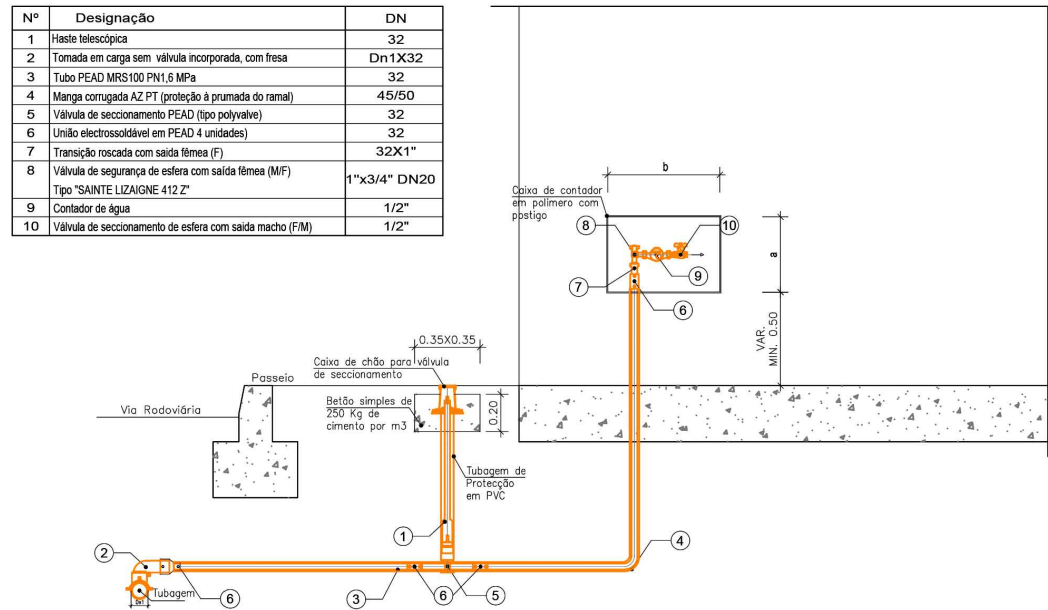

CAIXAS DE ALOJAMENTO DE CONTADORES

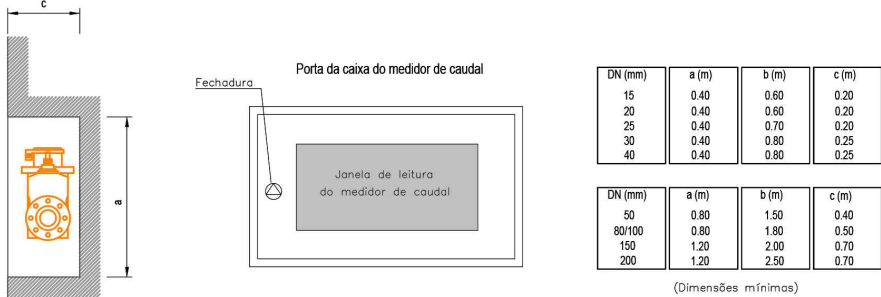

- Nota:
- Caixa de medidor de caudal: Caixa e porta em políester reforçado com fibra de vidro autoextinguível. Visor em policarbonato anti-UV V2. Fechadura triangular em poliamida
 - Os contadores de 1/2" deverão respeitar a relação entre caudal permanente (Q3) e caudal mínimo (Q1) de Q3/Q1=500, segundo a norma NP EN 14154.

Assinado por : **EMANUEL IRINEU FERNANDES DE ABREU**
Num. de Identificação: BI095855459
Data: 2021.02.24 16:04:38+00'00'



	Município:	Promotor:	Processo:	Numero:
	MACHICO	SRA / DRA - Direção Regional de Agricultura	PP332	3.01
	Fase do projecto:	Local:	Escala:	Substituto:
	EXECUÇÃO	Empreitada de " Beneficiação e Instalação de Cobertura na Sidraria - Santo António da Serra - Machico"	S/ESC	
	Projeto:	Desenho:	Data:	
	José Paixão	LIGAÇÃO DE RAMAL DOMICILIÁRIO	FEVEREIRO DE 2021	
	Autor:	Projecto de:	Código:	
	ENGº. EMANUEL ABREU	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	RG13	
	*todas as medidas devem ser confirmadas em obra **este documento não pode ser copiado, reproduzido, utilizado no seu todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem expressa autorização do seu autor.			Edição:
				01