



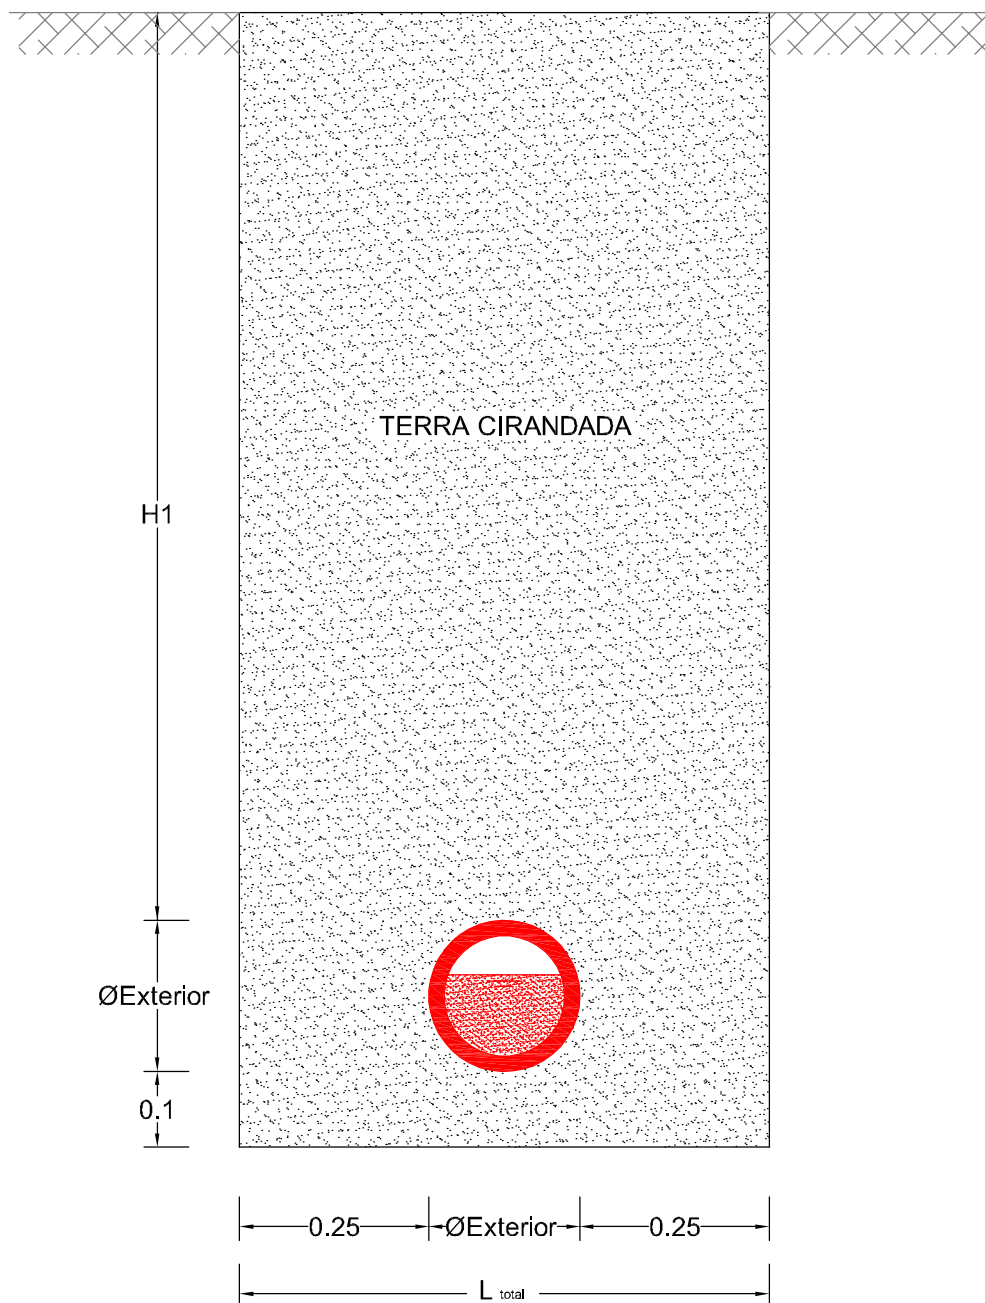

$L_{total} \geq 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

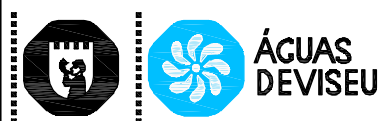

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DO FORNO À EEAR DE TEIVAS

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
VALA DE COLETORES
PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 03-2021

PROJ:

TOP:

CAD : 03-2021-Ligacao_esgoto_rua_forno_ear_teivas

DES:

DATA: 01/2021

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

03.01