



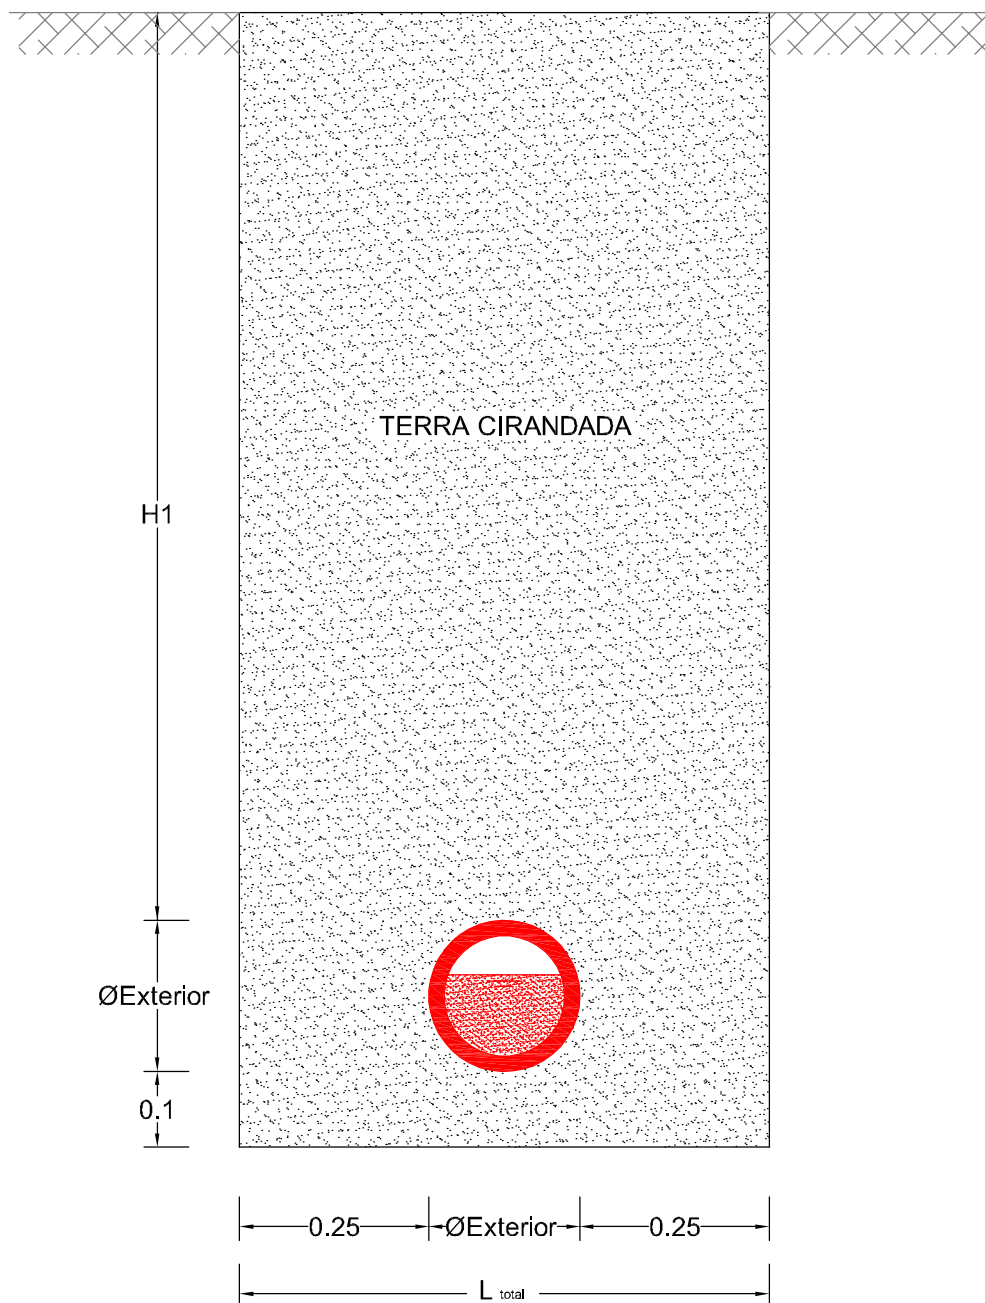

$L_{total} \geq 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

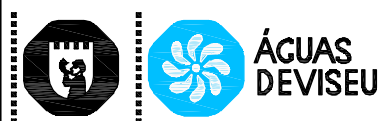

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REDES DE ÁGUA E ESGOTOS EM CASALDEIRO

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
VALA DE COLETORES
PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº :10-2020

PROJ:

TOP:

CAD :10-2020-Redes_agua_esgoto_casaldeiro

DES:

DATA: 03/2020

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

05.02