




H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

L total > 0.60m

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

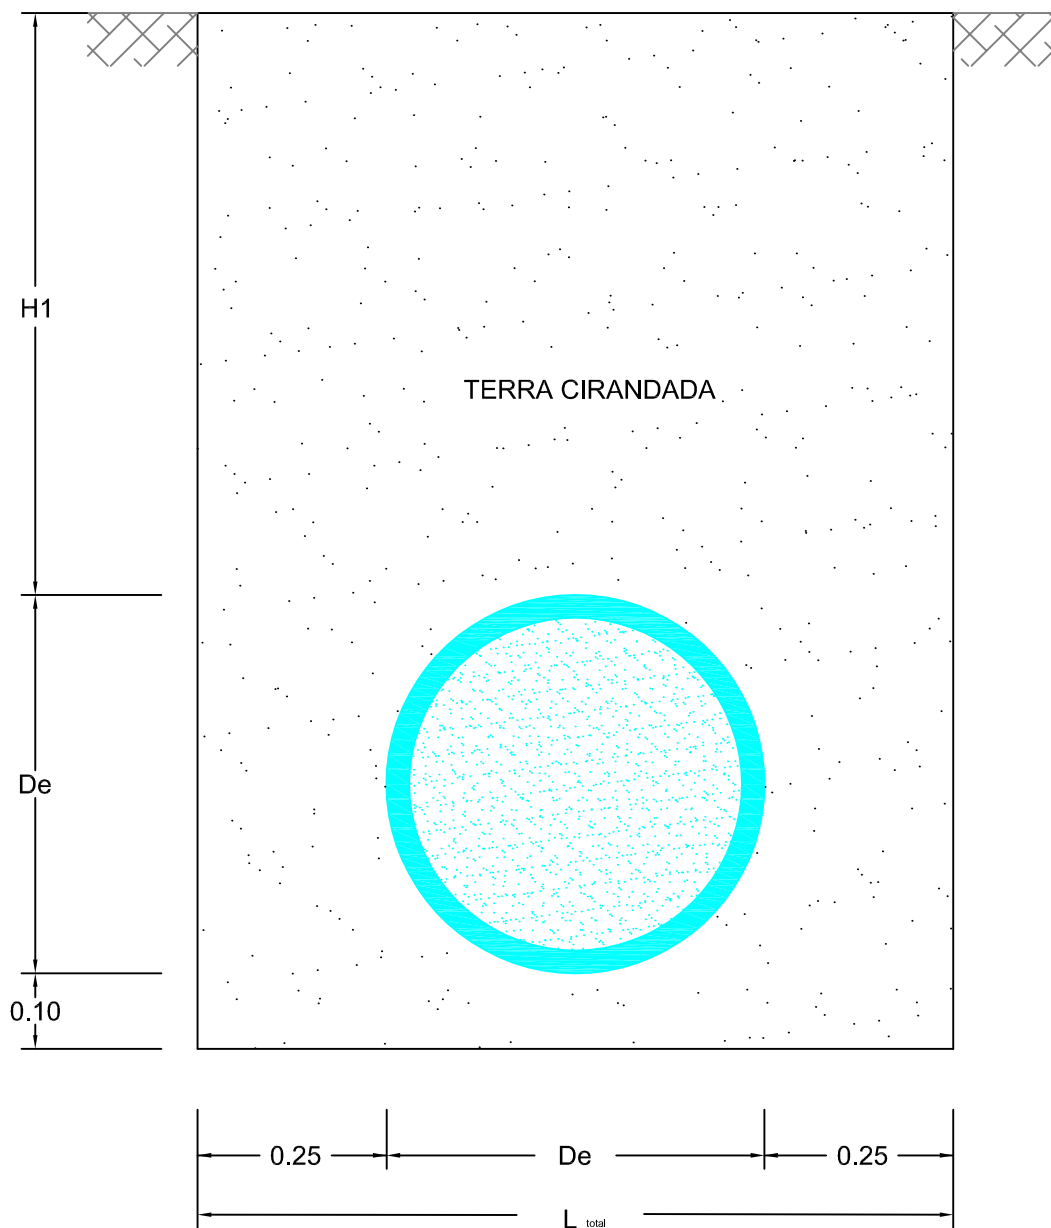

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTOS
NA RUA DOS CARVALHOS E RUA DA CAPELA EM ORGENS

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE CONDUTA

PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:51-2019

PROJ:

TOP:

CAD 31-2019-AP_rem_ag_esg_rua_carvalhos_orgens

DES:

DATA: 05/2021

OBS:

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

06.01