TRAVESSIA TIPO NORMAL

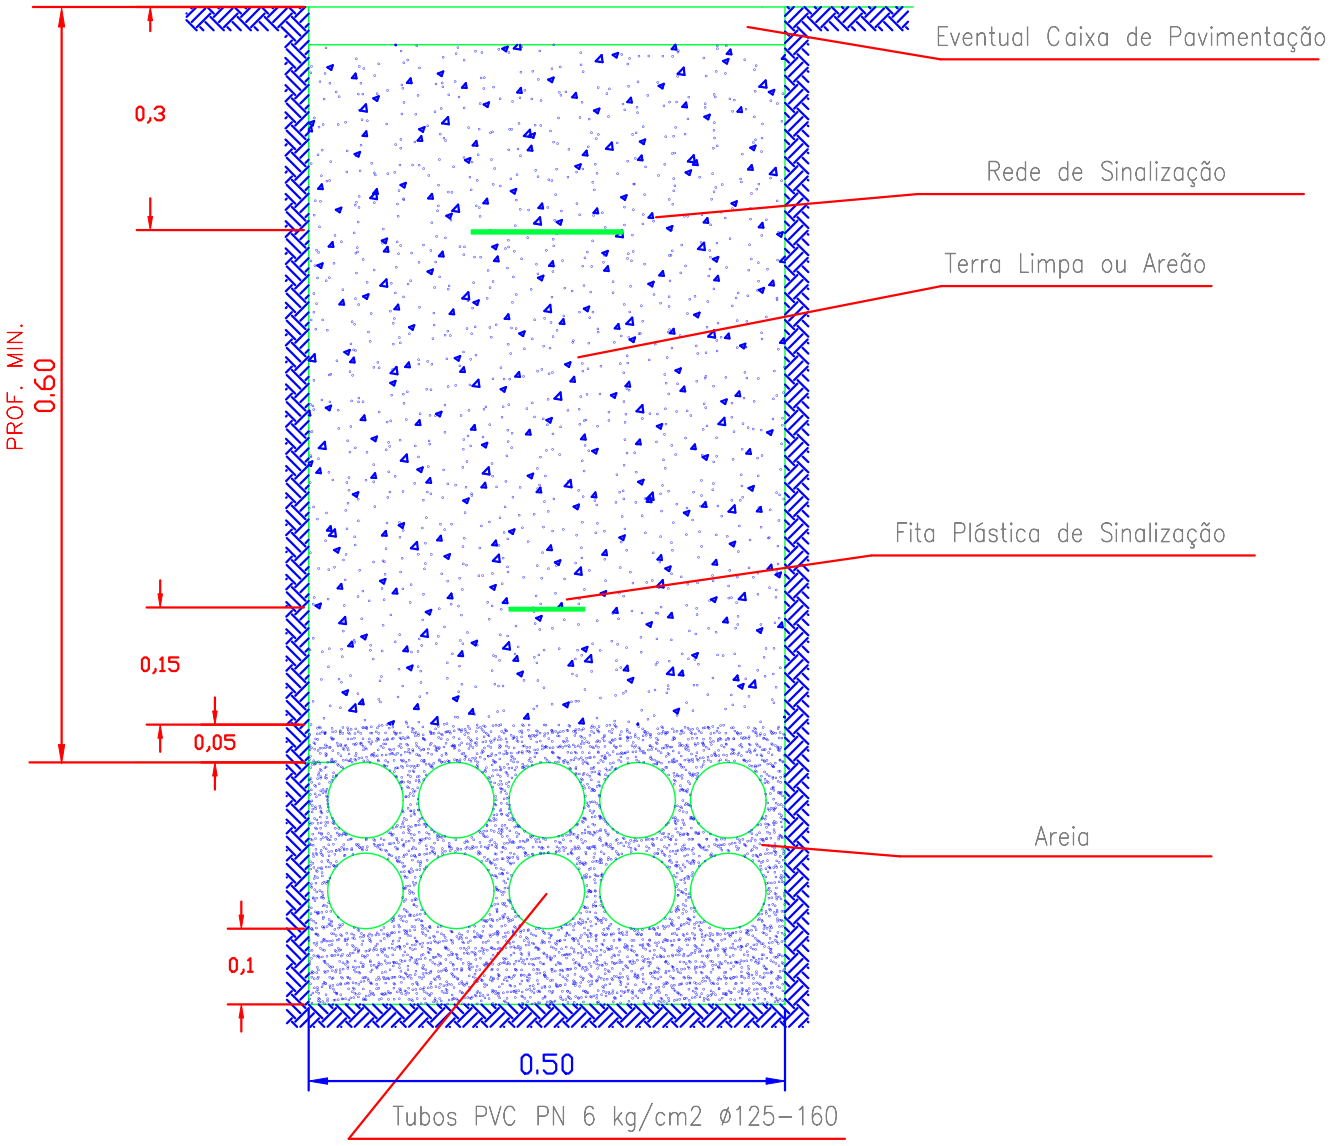

TRAVESSIA TIPO ESPECIAL

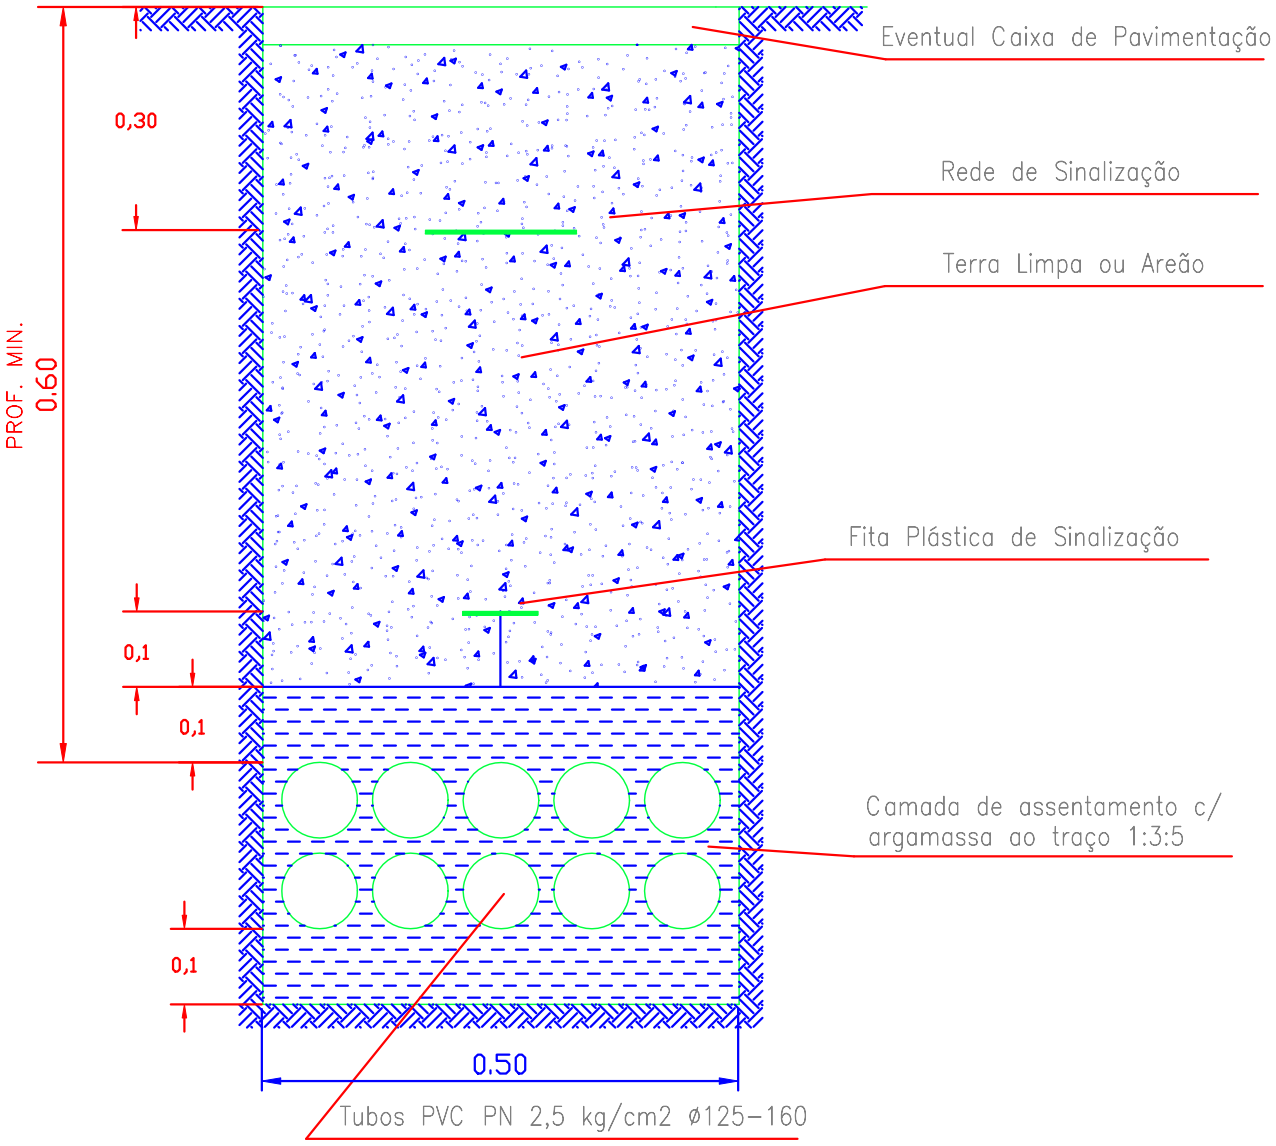

Unidades em metros

NOTA:
- Nas travessias onde se preveja a instalação de cabos de MT deverão ser instalados, pelo menos, dois (2) tubos de PVC de 160 mm de diâmetro, com resistência idêntica ao indicado, consoante o tipo de travessia.
- Em solo rochoso a 1ª camada de areia deve ser de 0,10m

INDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA
					PROJ.	09.2020	FR
					LEV. TOP.		
					DES.	09.2020	FR
					VERIF.		

edp distribuição

-	FORMATO –	**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS ALPORTEL**
–	OUTPUT Pnn – Inn	**TROÇO ESTRADA ROTUNDA CENTENÁRIO E EM 513, SUBIDA DA PASSINHA**
PLANTA(S) –	ESCALA(S) –	**INFRA ESTRUTURAS ELECTRICIDADE** **TRAVESSIAS DE VIA PÚBLICA**

Freguesia(s): SÃO BRÁS ALPORTEL Concelho(s): SÃO BRÁS ALPORTEL

SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	INDICE
			IE-12	