


Q.E. CAMPO DE JOGOS



CIRC.	CONDUTORES	CANALIZAÇÃO	FASES			DESIGNAÇÃO
			L1	L2	L3	
01	XZ1<FRT>5G6	CALHA TÉCNICA 50x80	○	○	○	ALIMENTAÇÃO AO QUADRO ELÉTRICO
02	—	—	○	○	○	SINALIZAÇÃO DE FASES
03	H07V-U2G2,5	—		○		RELÓGIO DIGITAL SEMANAL
04	H07V-U2G2,5 H07V-U4G6	—	○	○	○	CONTACTOR TETRAPOLAR 20A
05	H07V-U4G6	—	○	○	○	PROTEÇÃO - ILUMINAÇÃO CAMPO
06	XV5x6	PEAD / PEBDØ50	○			ILUMINAÇÃO DO CAMPO
07				○		ILUMINAÇÃO DO CAMPO
08					○	ILUMINAÇÃO DO CAMPO

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

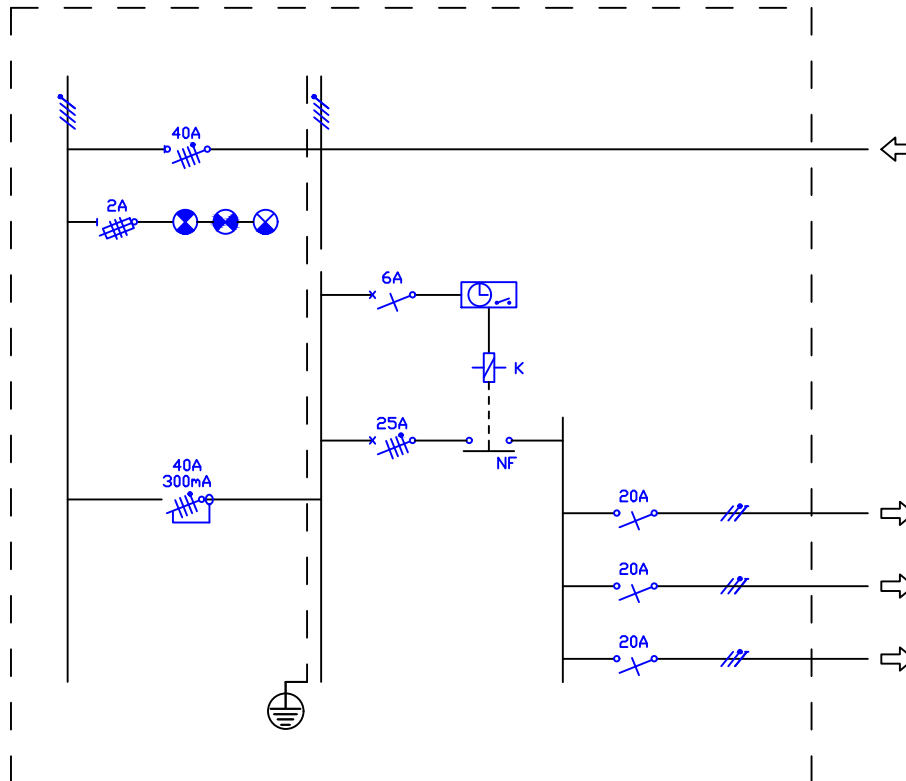

ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO COM PRÉ-ESCOLAR DA LADEIRA
E LAMACEIROS - ARCO DA CALHETA - REABILITAÇÃO

DIVERSOS
Quadro Elétrico

PROJECTOU	DESENHOU	DATA	ESCALAS	REVISÃO
		Outubro - 2021	1:100	