


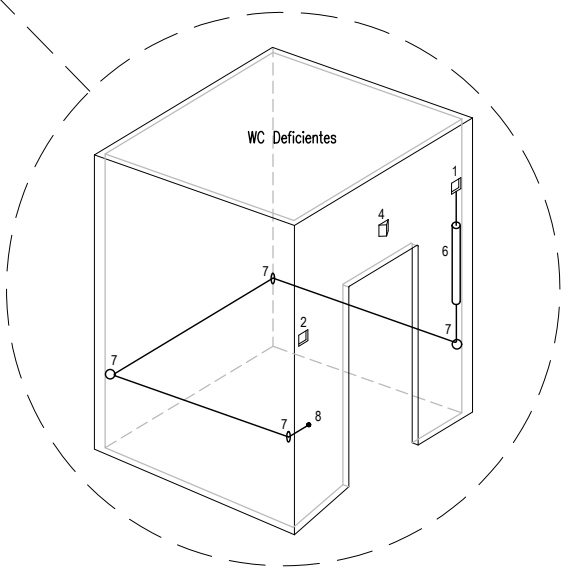

REVISÃO:	DATA:	RESPONSÁVEL:	DESCRIÇÃO:
----------	-------	--------------	------------

SIMBOLOGIA – EQUIPAMENTO	
	Caixa de derivação terminal para montagem encastrada
	Caixa de derivação terminal para montagem saliente

SIMBOLOGIA – TRAÇADO	
	Traçado de canalização embuido em raço em paredes ou lajotas
	Traçado de canalização instalado sobre abraçadeiras, à vista ou oculta
	Traçado de canalização instalado em calha ou estêreo de cabos
	Traçado de canalização embuido em laje de betão ou em betonilha de enchimento
	Traçado de canalização instalado em calha técnica (tipo roda-pé)
	Traçado de canalização enfiada em tubo enterrado em vito

NOTAS

1. Todas as tomadas serão para montagem a 0,30m da sola do pavimento, exceto quando instaladas em calha técnica, nas instalações Sanitárias a 1,50m, sobre os balcões a 1,20m e em toda outra forma se indica.

2. O posicionamento final de todas as tomadas e alimentações deverá ser devidamente coordenado em obra com a Fiscalização, a Arquitetura e as concessionárias dos equipamentos.

3. Sempre que o número de ligações a efectuar em cada caixa ultrapasse a capacidade dos ligadores deverão instalar-se, lado a lado, tantas caixas de derivação e respectivas placas de bornes quanto necessário.

4. Todas as caixas de derivação deverão ser identificadas com o número do respectivo circuito.

5. Para melhor compreensão das canalizações indicadas no presente desenho, o traçado poderá não coincidir com a localização exata da sua instalação.

6. Todas as canalizações serão do tipo isento de halógenos (zh).

LEGENDA	
QEA:	Quadro do Edifício Administrativo
CDI:	Central de Detecção de Incêndios
SM:	Secador de Mãos
PE:	Porta Eléctrica

201