




$H1 = 1.00\text{m}$ em ruas e 0.80m em passeios

$L_{\text{total}} > 0.60\text{m}$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

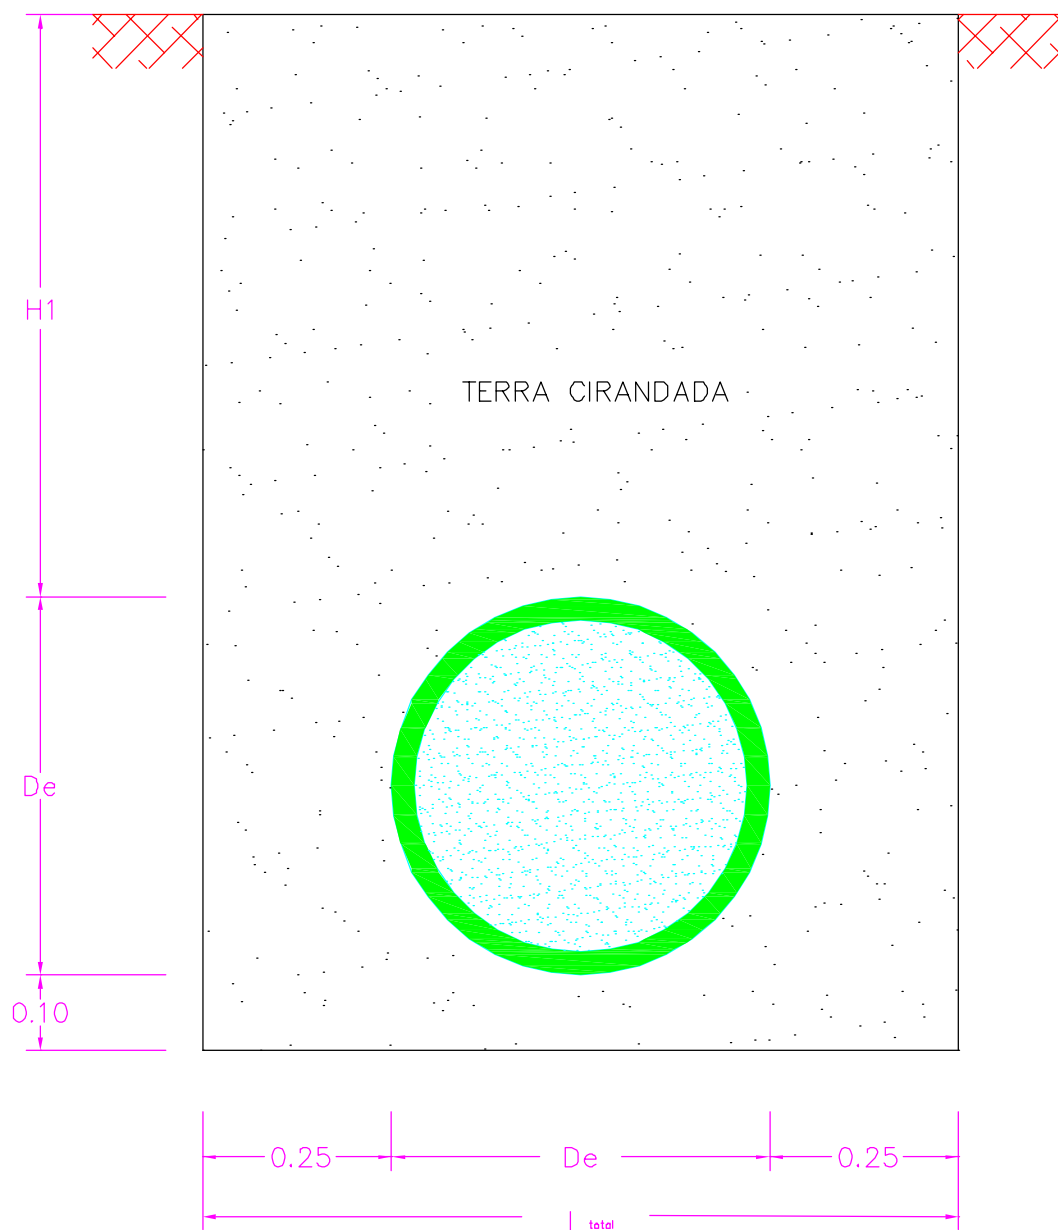

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO
NO CONCELHO PARA 2022

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE CONDUTA

PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº: 72-2021

PROJ:

TOP:

CAD: 72-2021_ramais_Concelho_2022

DES:

DATA: 12/2021

OBS:

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

02.01