







Curvas em Planta a 90º%%

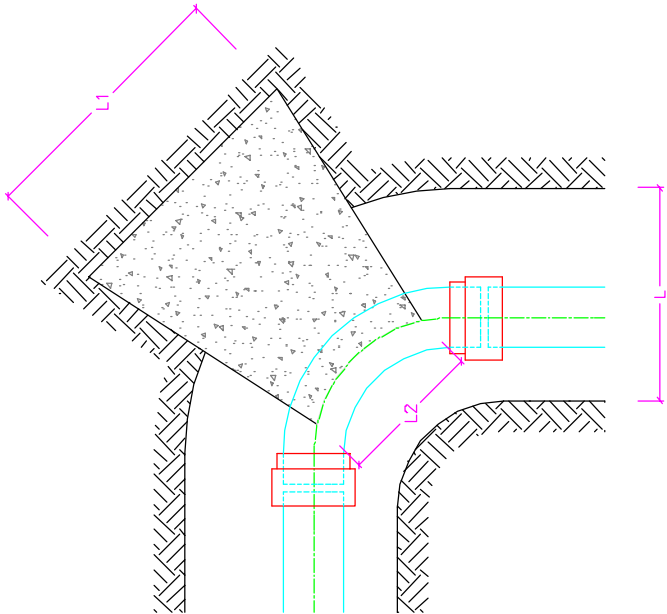

Curvas em Planta a 45º%%

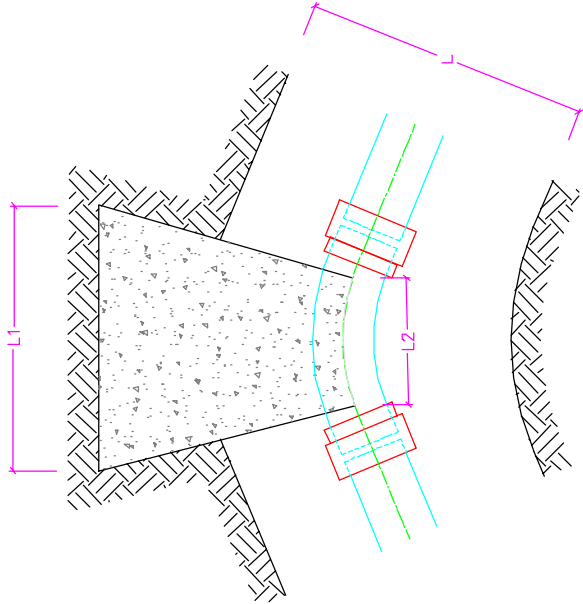

Curvas em Perfil

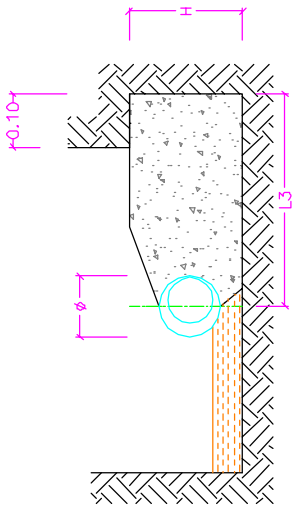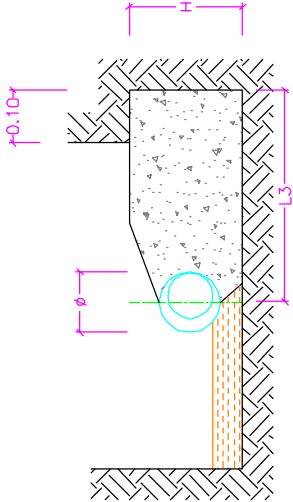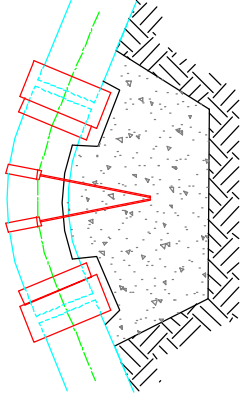

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	ø (mm)	DIMENSÕES (m)				
		H	L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.35			
	125 E 150	0.30	0.50			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.40			
	125 E 150	0.40	0.60			
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.30	0.50			
	125 E 150	0.50	0.60			

PN	ø (mm)	DIMENSÕES (m)				
		H	L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.20			
	125 E 150	0.25	0.35			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.30			
	125 E 150	0.30	0.40			
1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.35			
	125 E 150	0.35	0.45			

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU		 EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO NO CONCELHO PARA 2022 DESENHOS DE PORMENOR TIPO MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		PROJETO Nº: 72 – 2021	
				PROJ:	
				TOP:	
				CAD: 72-2021_Ramais_Concelho_2022	
				DES:	
				DATA: 12/2021	
				OBS:	
				ESCALA (S):	
				H= S/E	
				V= S/E	
				O ENG. DIRECTOR DELEGADO	
				02.05	