


FUNÇÃO	
0	Válvula Motorizada n° 2 Aberta
1	Válvula Motorizada n° 2 Fechada
2	Válvula Motorizada n° 2 Avaria
3	Bomba Doseadora Funcionamento
4	Bomba Doseadora Avaria
5	Medidor Caudal Distribuição Avaria
6	Medidor Caudal Distribuição Desligado/Prot. Elétrica
7	Medidor Caudal Distribuição Totalização
8	Medidor Caudal Descarga Avaria
9	Medidor Caudal Descarga Desligado/Prot. Elétrica
10	Medidor Caudal Descarga Totalização
11	Medidor Nível Avaria
12	Medidor Nível Desligado/Prot. Elétrica
13	Medidor Cloro/pH Avaria
14	Medidor Cloro/pH Desligado/Prot. Elétrica
15	Bola Nível Alto Reservatório LSH

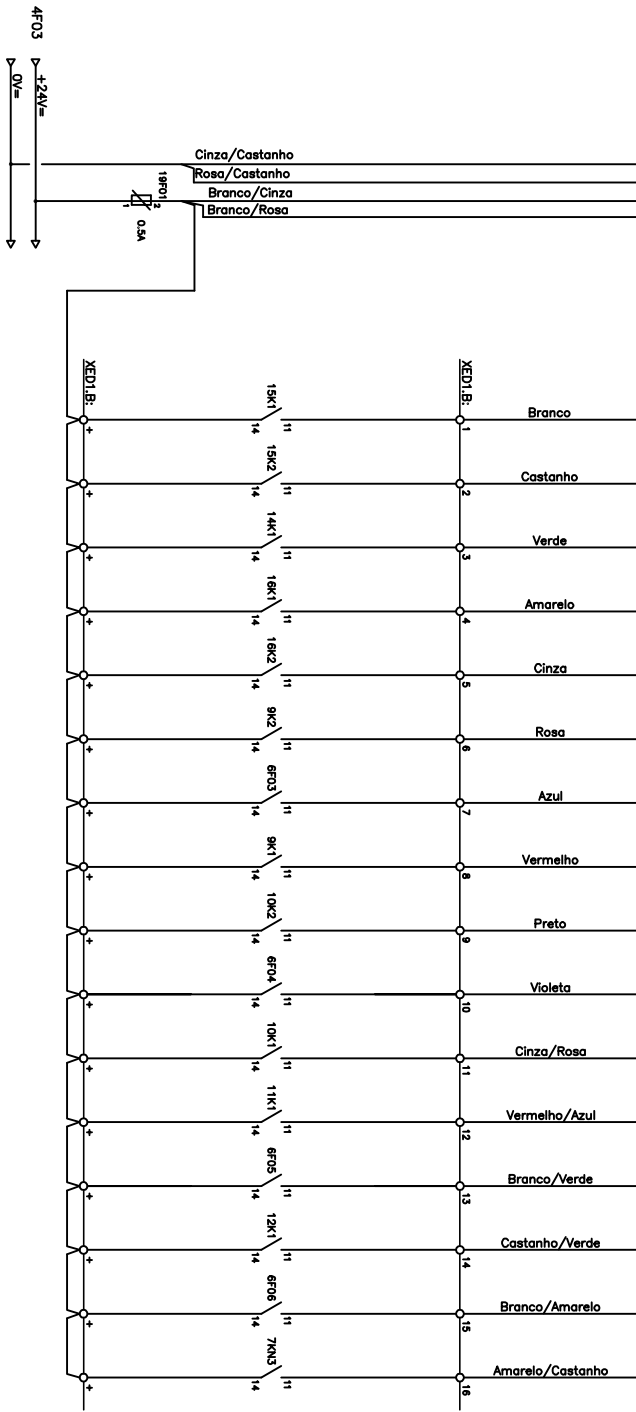

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	P
B																					P
C																					O
D																					N
E																					M
F																					L
G																					J
H																					I
I																					H
J																					G
L																					F
M																					E
N																					D
O																					C
P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	B