


FUNDACÃO DE COLECTORES

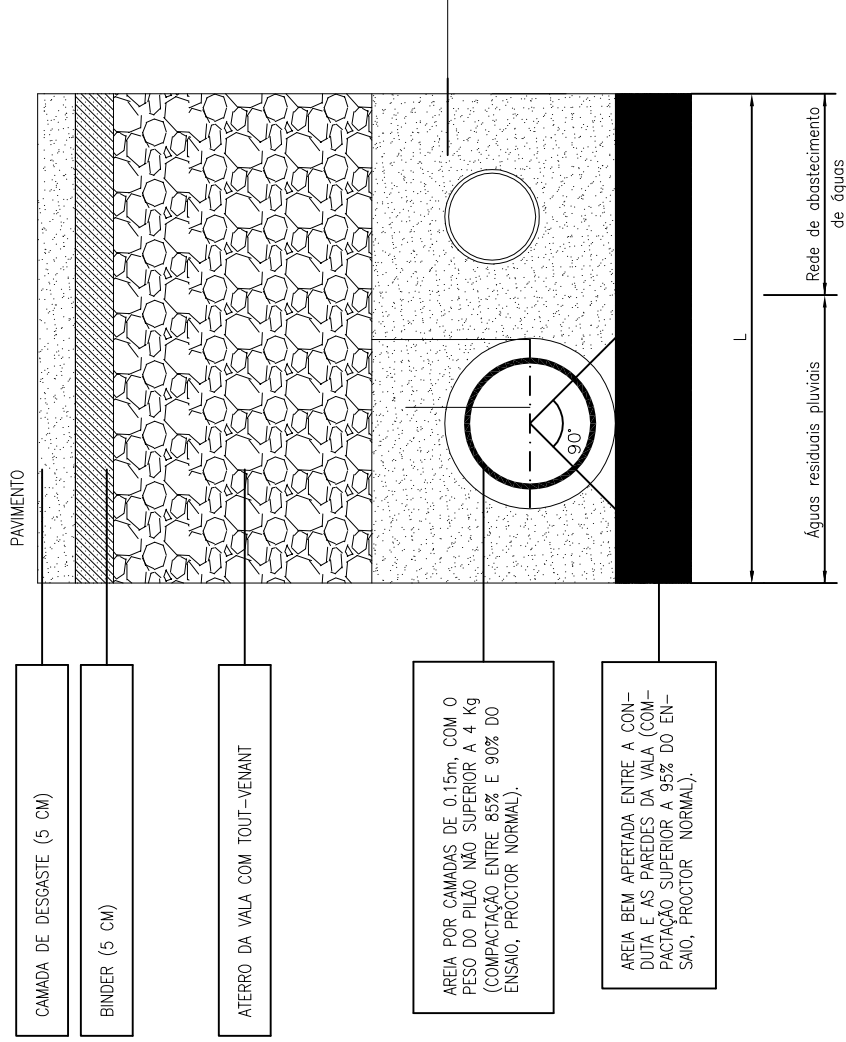

Largura das valas:

$L=De+0,50m$, para ϕ s até 500 mm

$L=De+0,70m$, para ϕs superiores a 500 mm

NOTA:

No caso de H ser inferior a 1,0m, deve-se envolver a tubagem em betão.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

OBRA / LOCAL	Renovação da rede de abastecimento de água nos Vilarinhos -2ª fase São Brás de Alportel			ESCALA	Nº AG2
PROJECTOU	Flípe Sobral	PEÇAS		ARQUIVO	1/10
DESENHOU	Flípe Sobral			SUBSTITUI	
FASE					
DATA	02/2018			SUBSTITUÍDO POR	