



LEGENDA:

- ZONA DE INTERVENÇÃO DA OBRA

PROJ. _____		Escalas	
DES. FERNANDO			
MAIO/22			
TOP. _____			
COP. _____		1:25000	
VER. _____			
DESENHO N° 01			
SUBSTITUI			

Município de Ponta Delgada


SWS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

Obra n.º 22/22

Construção de um Sistema para Remoção de Fluoretos na Nascente do Rego - Seite Cidades

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

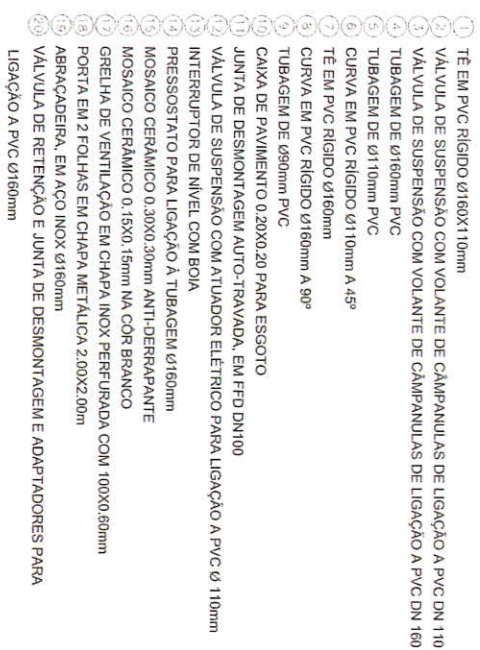

PROJ.				Escalas
DES.	FERREIRÃO			
TOP.	1:50			
COP.				
RES.				

DESENHO N.º 05


SUBSTITUI

Município de Ponta Delgada
Serviço Municipalizado de Água e Saneamento


Obra n.º 22/22

Construção de um Sistema para Remoção de Fluoretos na Nascente do Rego - Seta Cidades

PLANTA DO PISO
(EXISTENTE E PROJETADO)

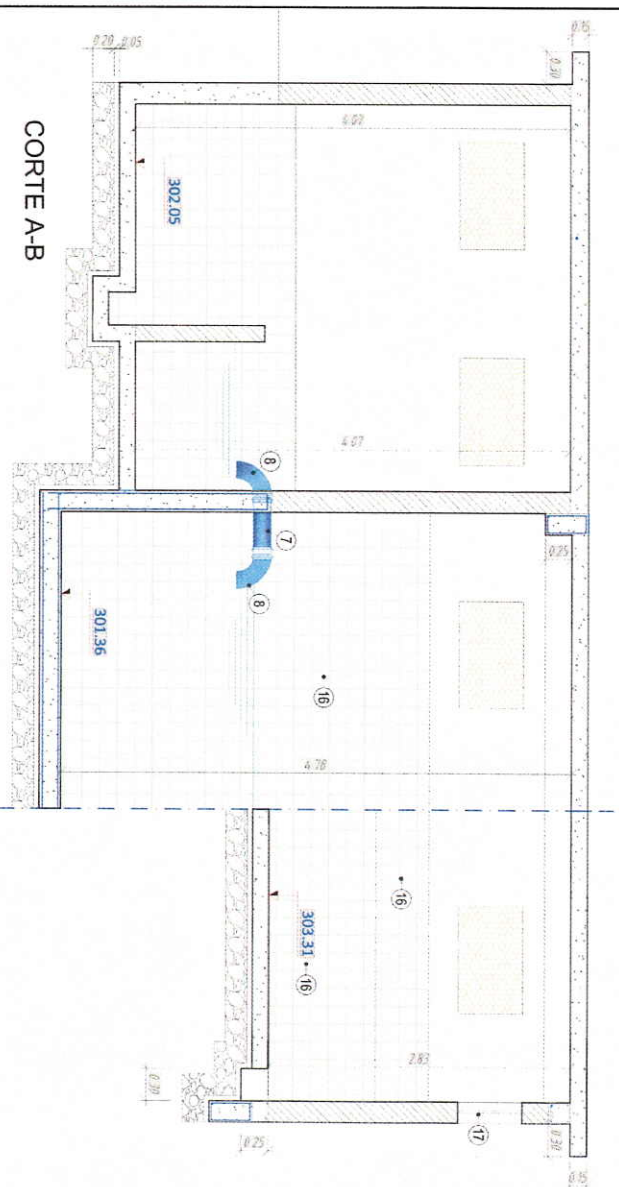

CORTE A-B

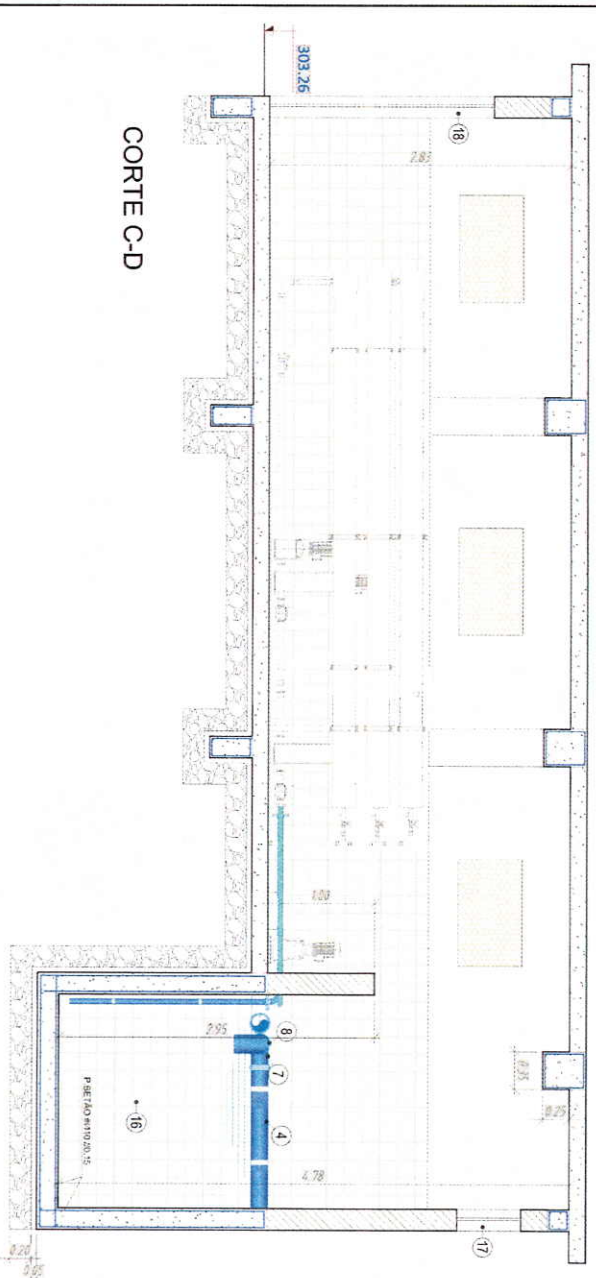

CORTE C-D

EQUIPAMENTO

1. TE EM PVC RÍGIDO Ø 160x110mm
2. VÁLVULA DE SUSPENSÃO COM VOLANTE DE CAMPANULAS DE LIGAÇÃO A PVC DN 110
3. VÁLVULA DE SUSPENSÃO COM VOLANTE DE CAMPANULAS DE LIGAÇÃO A PVC DN 160
4. TUBAGEM DE Ø 110mm PVC
5. CURVA EM PVC RÍGIDO Ø 110mm A 45°
6. TE EM PVC RÍGIDO Ø 110mm
7. TE EM PVC RÍGIDO Ø 160mm A 90°
8. TUBAGEM DE Ø 160mm PVC
9. CABA DE PAVIMENTO Ø 20x0,20 PARA ESCOTO
10. JUNTA DE DESMONTAGEM AUTO-TRAVADA, EM FFD D-110
11. VÁLVULA DE SUSPENSÃO COM ATIVADOR ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO A PVC Ø 110mm
12. INTERRUPTOR DE NÍVEL COM BCL
13. PRESSOSTATO PARA LIGAÇÃO A TUBAGEM ANTIDRENTE
14. MANSO CERMÂMICO Ø 20x0,20mm ANTI-DEBENTANTE
15. CORDÃO ELÉTRICO Ø 20x0,20mm ANTI-DEBENTANTE
16. PORTA EM 7 FOLHAS EM CUPA DE ALUMÍNIO 2.00x2.00mm
17. ABRACADURA EM ALCO MOX Ø 160
18. VÁLVULA DE RETENÇÃO E JUNTA DE DESMONTAGEM E ADAPTAÇÕES PARA LIGAÇÃO A PVC Ø 110mm

PROJETO	Execução	 Serviços Especializados em Água e Saneamento
1:25		
Continuação de um Sistema para Ramoção de Flutuantes na Nascente do Rêgo - São Clemente		COORTES
DISSEMINADO Nº 08		

