




H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

L total $\geq$ 0.60m

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

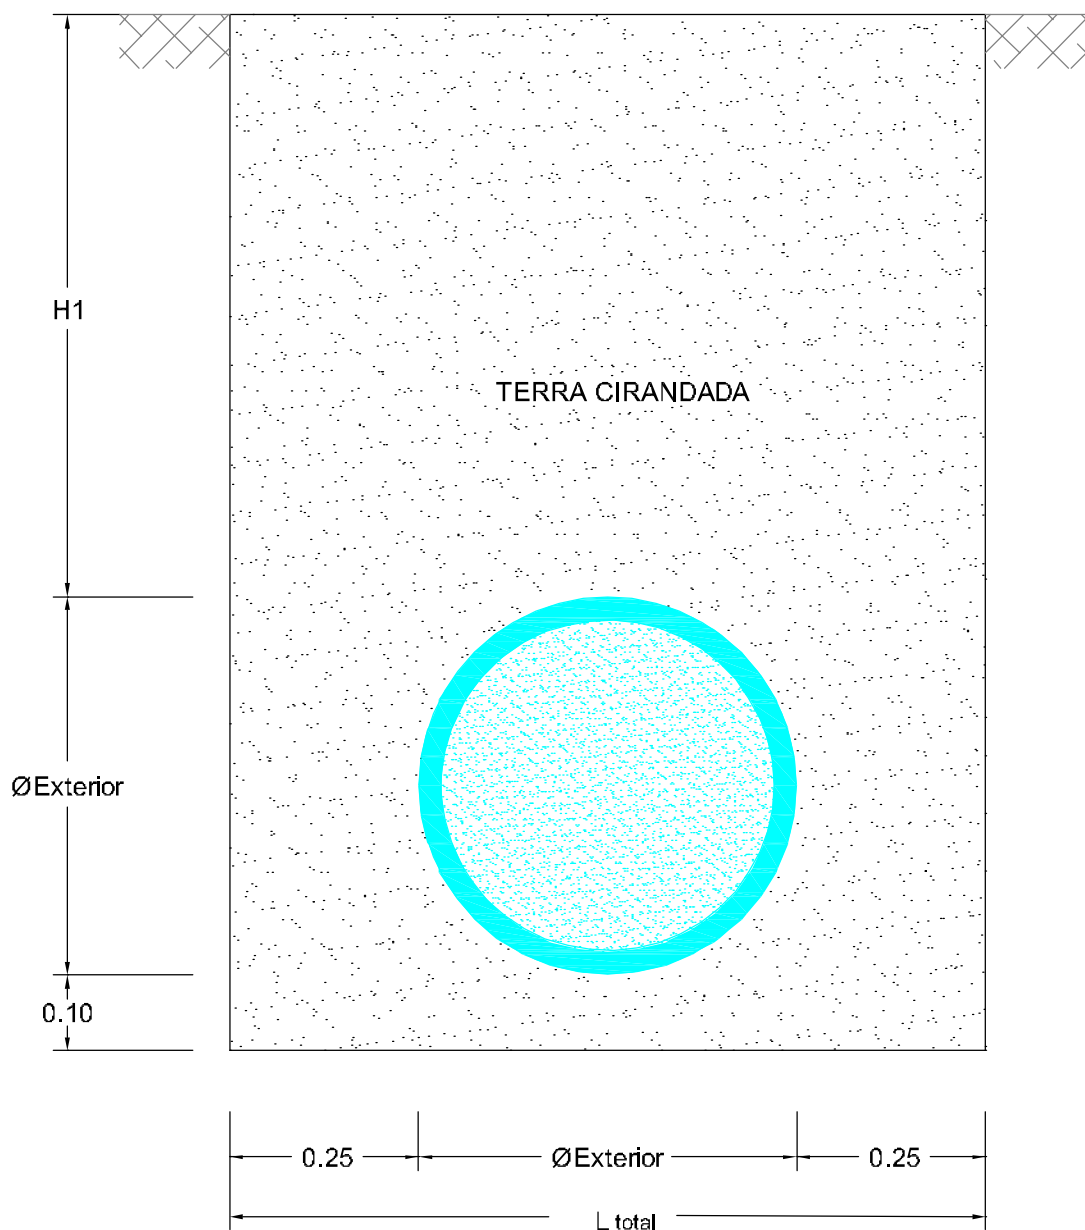

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAIS
NA RUA ANTÓNIO AUGUSTO FERREIRA EM GUMIRÃES

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE CONDUTA

PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:37-2022

PROJ:

TOP:

CAD: 37-2022-Remodelacao_redes_agua_esp._na_rua_antonio_augusto_ferreira_gumiraoes

DES:

DATA: 07/2022

OBS:

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

06.01