




$L_{\text{total}} \geq 0.60\text{m}$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

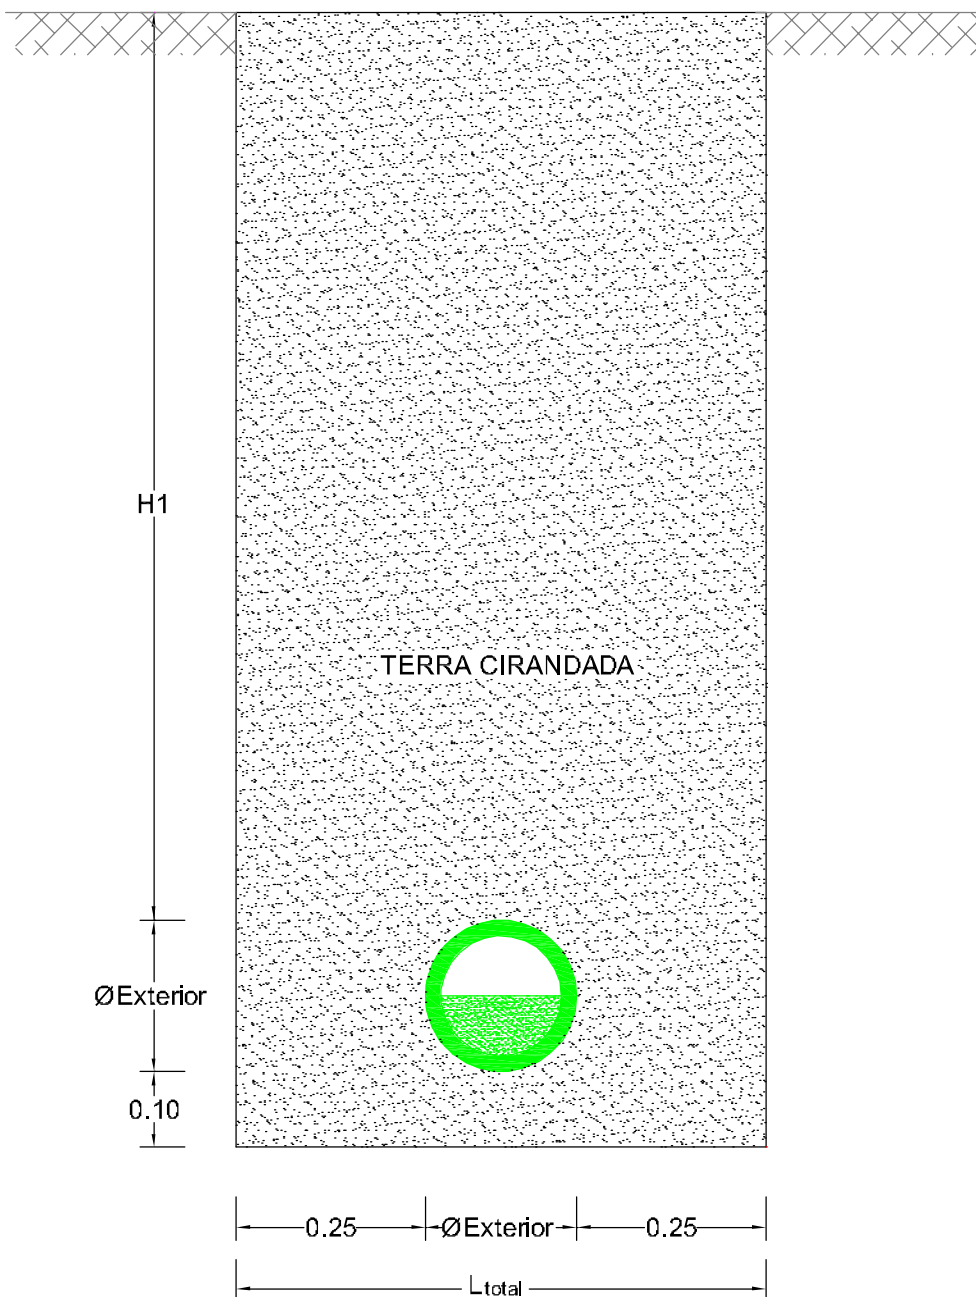

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAIS
NA RUA ANTÓNIO AUGUSTO FERREIRA EM GUMIRÃES

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
DRENAGEM DE ESGOTOS E DE ÁGUAS PLUVIAIS
PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº: 37-2022

PROJ:

TOP:

CAD: 37-2022-Remodelacao_soa_sap_rua_antonio_augusto_ferreira_gumiraoes

DES:

DATA: 07/2022

OBS:

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

06.03