


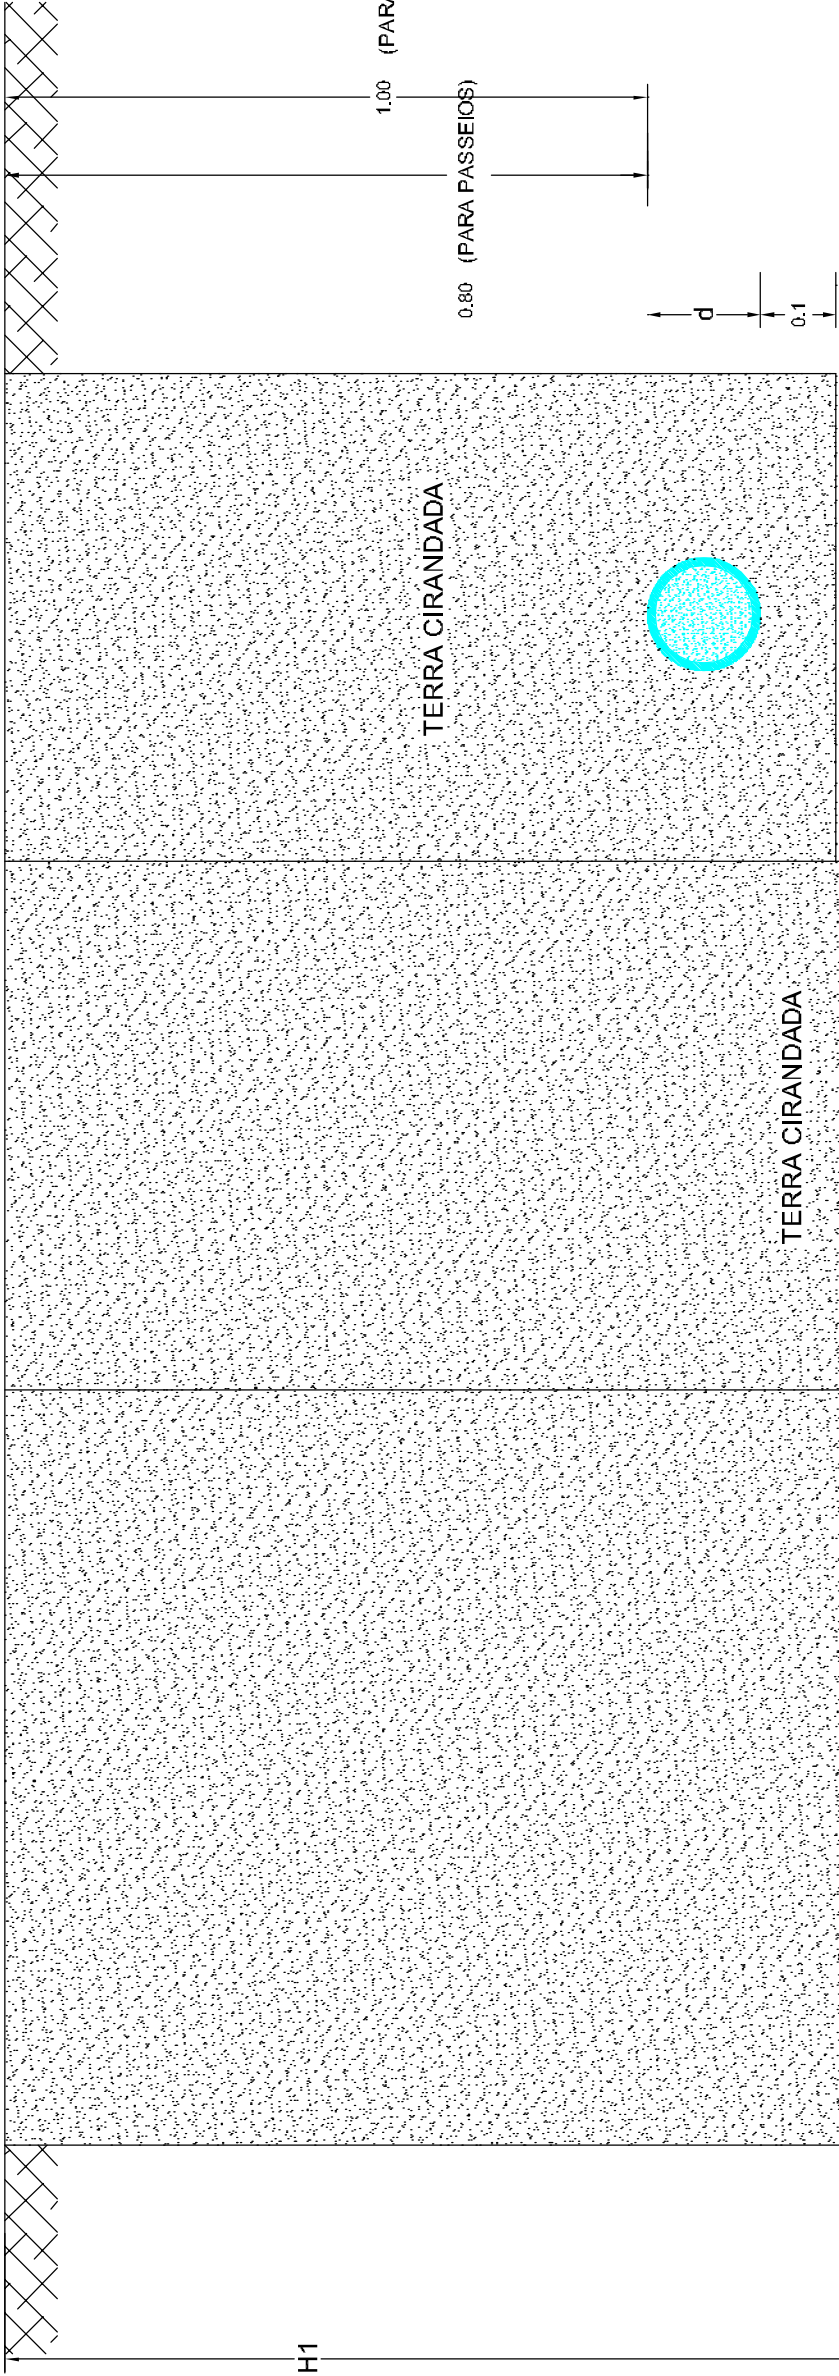

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar 30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

PROJETO Nº :37 –2022		REMODELACÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAIS NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA EM GUMIRÃES	
PROJ:		DESENHOS DE PORMENOR TIPO	
TOP:		VALA TIPO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DRENAGEM DE ESGOTOS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	
CAD :37 2022-Hendrickson_sua_sua_maria_angelita_barcelos_junior		O ENG. DIRECTORDELEGADO	
DES:		O ENG. DIRECTORDELEGADO	
DATA: 07/2022		O ENG. DIRECTORDELEGADO	
OBS :		O ENG. DIRECTORDELEGADO	
ESCALA (S):		O ENG. DIRECTORDELEGADO	
H= S/E		O ENG. DIRECTORDELEGADO	
V= S/E		O ENG. DIRECTORDELEGADO	
06.04		06.04	