



- 1 Tê em F.F Ø conduta x 100 F.F com derivação flangeada PN10
- 2 Válvula flangeada Ø100mm PN10
- 3 Ponta de tubo em F.F flangeada Ø100mm PN10
- 4 Curva em F.F. flangeada BO 100mm PN10
- 5 Caixa em manilha de betão Ø500mm com tampa em FFD Ø500

Alçado

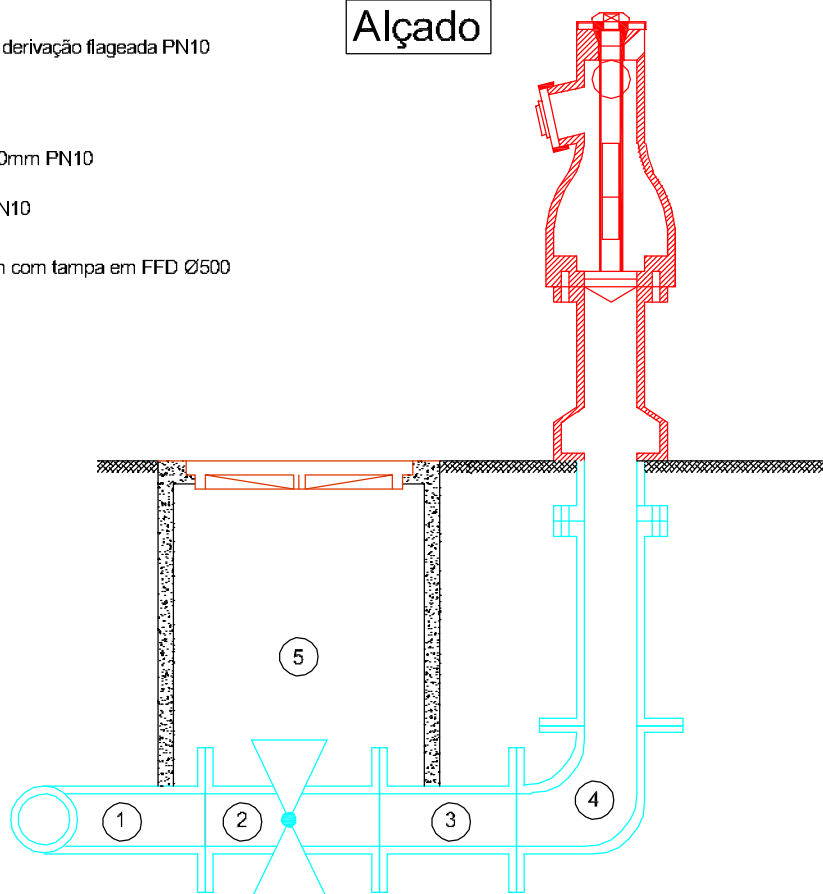

Planta

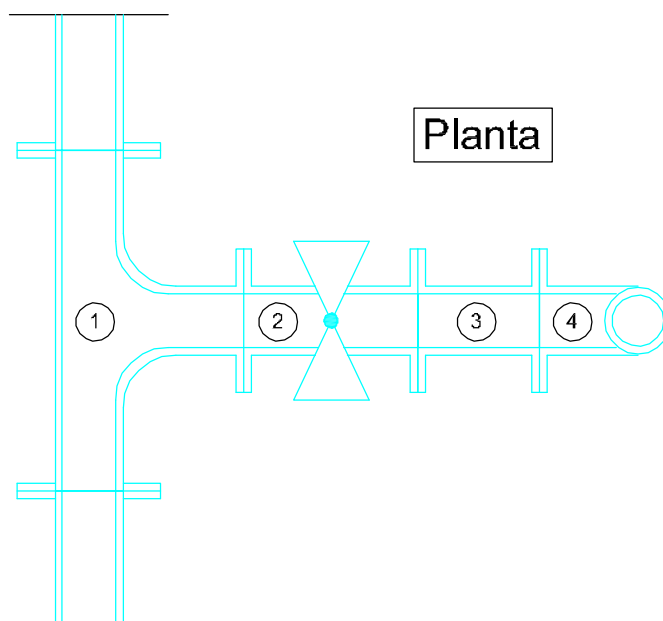

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAIS
NA RUA ANTÓNIO AUGUSTO FERREIRA EM GUMIRÃES

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
MARCO DE INCÊNDIO
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:37-2022

PROJ:

TOP:

CAD: 37-2022-Remodelacao_sao_sao_sao_antonio_augusto_ferreira_gumiraoes

DES:

DATA: 07/2022

OBS:

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

06.06