


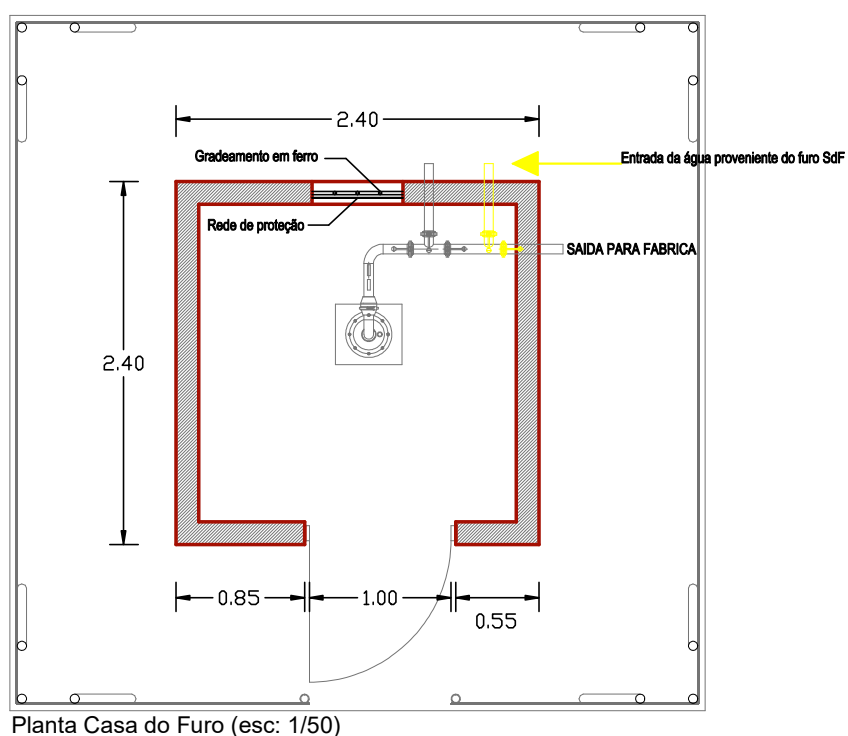

Câmara Municipal
de Vimioso

Furo de Sdf para captação de água para o balneário termal da Terronha 2ª prospeção

Local	Vimioso	Data	Escala
Requerente	Câmara Municipal de Vimioso	agosto 2022	1/50
Peça:	Ligação da conduta do furo Sdf à conduta do furo existente	Técnicos	06